

Ventana Principal

En esta sección se encuentran los comandos principales de Historia y la explicación de los componentes de las ventanas.



Escrito por WIN Software

Mar 28, 2022

Ventana Principal de Historia de Mantenimiento (HM)

Infraestructura

Activos

Almacén

Kárdex

Programas

Solicitudes

Paros

Órdenes

Historia

Historia Archivada

Administración

Historia

Enviar a Historia Archivada

DashBoard de HI

Eliminar Masivamente

Número OT	Descripción OT	Código AC	Clase	Estado	Prioridad	F/H Programada
2022-999	PREVENTIVO	BMRG-FM-10	Ingeniería Biomédica	CE	3	2022-02-01 00:00
2022-998	PREVENTIVO	BMRG-FM-09	Ingeniería Biomédica	CE	3	2022-02-01 00:00
2022-997	PREVENTIVO	BMRG-FM-249	Ingeniería Biomédica	CE	3	2022-02-01 00:00
2022-996	PREVENTIVO	BMRG-FM-257	Ingeniería Biomédica	CE	3	2022-02-01 00:00
2022-995	PREVENTIVO	BMRG-FM-188	Ingeniería Biomédica	CE	3	2022-02-01 00:00
2022-994	PREVENTIVO	BMRG-FM-14	Ingeniería Biomédica	CE	3	2022-02-01 00:00
2022-993	MANGUERA DE COLCHOS ROTA CUBICULO 30	APHM-IN-08	Ingeniería Biomédica	CR	2	2022-02-28 13:16
2022-992	BUENAS TARDES, POR FAVOR REVISAR GLUCOMETRO, MUESTRA ERROR 3 Y NO ...	BMDG-GM-377	Ingeniería Biomédica	CE	2	2022-02-28 13:14
2022-991	favor reponer pulsioxímetro de uce 17-2 muchas gracias	APHM-IN-17	Ingeniería Biomédica	CE	3	2022-02-28 13:13
2022-990	(BATERIAS) Buen día favor revisar mesa quirúrgica Steris, no funciona gracias	BMMP-MQ-09	Ingeniería Biomédica	CE	1	2022-02-28 12:35
2022-99	PREVENTIVO	BMRA-DF-12	Ingeniería y Man...	CE	3	2022-01-01 00:00
2022-989	(BELISARIO)BUENOS DIAS REPORTANDO MANGO EN T Y TARRAJA DE ANCLAJE ...	APHM-IN-01	Ingeniería y Man...	CE	1	2022-02-28 12:10
2022-988	Maria Clara MachadoPor favor revisar guaya de desfibrilador de carro de paro. No ...	BMRA-DF-20	Ingeniería Biomédica	CE	2	2022-02-28 12:06
2022-987	Paula Andrea Acevedo Monsalve: Por favor revisar forrotero malo.	APHM-IN-03	Ingeniería Biomédica	CE	2	2022-02-28 12:03
2022-986	buenas tardes por favor realizar mantenimiento a tijeras iris muchas gracias	APHM-IN-03	Ingeniería Biomédica	CE	1	2022-02-28 12:02
2022-985	POR FAVOR REVISAR ELLMAN DE LA SALA DE DERMATOLOGIA, NO FUNCIONA EN ...	BMCQ-EB-16	Ingeniería Biomédica	CE	2	2022-02-28 11:58
2022-984	Buen día. Tan amable arreglar baranda lateral de cama hab 432-2, le falta el pin qu...	BMMH-CA-215	Ingeniería Biomédica	CE	2	2022-02-28 08:45
2022-983	BUENAS TARDES PORFAVOR REVISAR ASPIRADOR DE OTORRINO CONSULTORIO ...	BMAS-BV-18	Ingeniería Biomédica	CE	2	2022-02-28 08:43
2022-982	Buenas tardes, favor reparar camilla hab 437-1. Gracias! Solicitud resuelta, realiza...	BMMH-CA-24	Ingeniería Biomédica	CE	2	2022-02-28 08:32
2022-981	PREVENTIVO	BMRG-FM-477	Ingeniería y Man...	CE	3	2022-02-01 00:00
2022-980	PREVENTIVO	BMRG-FM-468	Ingeniería y Man...	CE	3	2022-02-01 00:00
2022-98	PREVENTIVO	BMRA-DF-15	Ingeniería y Man...	CE	3	2022-01-01 00:00
2022-979	PREVENTIVO	BMRG-FM-164	Ingeniería y Man...	CE	3	2022-02-01 00:00
2022-978	PREVENTIVO	BMRG-FM-165	Ingeniería y Man...	CE	3	2022-02-01 00:00
2022-977	PREVENTIVO	BMRG-FM-174	Ingeniería y Man...	CE	3	2022-02-01 00:00
2022-976	PREVENTIVO	BMRG-FM-461	Ingeniería y Man...	CE	3	2022-02-01 00:00
2022-975	PREVENTIVO	BMRG-FM-462	Ingeniería y Man...	CE	3	2022-02-01 00:00
2022-974	PREVENTIVO	BMRG-FM-133	Ingeniería y Man...	CE	3	2022-02-01 00:00
2022-973	PREVENTIVO	BMRG-FM-134	Ingeniería y Man...	CE	3	2022-02-01 00:00
2022-972	PREVENTIVO	BMRG-FM-463	Ingeniería y Man...	CE	3	2022-02-01 00:00

Registros por página: 1001-100 de 197979 / 197979

« Primera PáginaAnterior1SiguienteÚltima Página »

Imagen 1. Historia - Ventana Visor

A esta ventana se llega haciendo clic sobre la opción **Historia** del Menú Principal. A través de ella se ejecutan todas las funciones dedicadas a administrar la Historia de Mantenimiento. A continuación se ilustran las porciones que la componen.

Ventana Visor

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Historia Archivada Administración									
Historia									
Número OT	Descripción OT	Código AC	CR	Responsable	Indicadores	Estado	Prioridad	F/H Programada	
2022-936	PREVENTIVO	BMRG-FM-285	Ingeniería Biomé...	Practicante Ingeniería biomé...	●	CE	3	2022-02-01 00:00	
2022-935	PREVENTIVO	BMRG-FM-284	Ingeniería Biomé...	Practicante Ingeniería biomé...	●	CE	3	2022-02-01 00:00	
2022-934	Buen día, Tan amable verificar los dos monitores ya que uno de ellos tiene el senso...	BMMO-MS-109	Ingeniería Biomé...	Marco Aurelio Serna Arias	●	CE	2	2022-02-24 16:23	
2022-933	Buenos días, Nos ayudando revisando el pulsioxímetro del dinamap azul con blanc...	BMMO-MS-131	Ingeniería Biomé...	Marco Aurelio Serna Arias	●	CE	1	2022-02-24 16:19	
2022-932	la selladora de vapor no tiene tinta	APSD-SP-07	Ingeniería Biomé...	Marco Aurelio Serna Arias	●	CE	3	2022-02-24 16:16	
2022-931	APOYA BRAZO DE MASA QUIRURGICA DE SALA 7, MASA BRAUND	BMMO-MS-109	Ingeniería Biomé...	Daniel Acevedo Carrasquilla	●	CE	2	2022-02-24 15:37	
2022-930	FAVOR REVISAR SELLADORA DE VAPOR NUMERO 3 AL SELLAR ARRUGA EL PAPEL	APSD-SP-08	Ingeniería Biomé...	Marco Aurelio Serna Arias	●	CE	2	2022-02-24 14:40	
2022-929	PREVENTIVO	BMTM-CR-50	Ingeniería y Man...	Practicante Ingeniería biomé...	●	CE	3	2022-01-20 00:00	
2022-928	BUENOS DIAS, SE REPORTA PINZA RETROGRADA, ESTA MUY DURA AL ABRIR	APHM-IN-01	Ingeniería Biomé...	Daniel Acevedo Carrasquilla	●	CE	1	2022-02-24 12:23	
2022-927	PULSIOXIOMETRO PORTATIL NO ESTA CARGADO	BMMO-PO-46	Ingeniería Biomé...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●	CE	1	2022-02-24 09:59	
2022-926	GLUCOMETRO MALO NO PRENDE NO FUNCIONA, ESTA EN EL PUESTO DE ENFER...	BMDG-GM-320	Ingeniería Biomé...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●	CE	1	2022-02-24 09:58	
2022-925	PREVENTIVO	BMAS-SR-140	Ingeniería Biomé...	Practicante Ingeniería biomé...	●	CE	3	2022-02-01 00:00	
2022-924	PREVENTIVO	BMAS-SR-102	Ingeniería Biomé...	Practicante Ingeniería biomé...	●	CE	3	2022-02-01 00:00	
2022-923	PREVENTIVO	BMAS-SR-78	Ingeniería Biomé...	Practicante Ingeniería biomé...	●	CE	3	2022-02-01 00:00	
2022-922	PREVENTIVO	BMAS-SR-74	Ingeniería Biomé...	Practicante Ingeniería biomé...	●	CE	3	2022-02-01 00:00	
2022-921	Buen día, favor revisar torniquete de pared de la sala 4 reportan se sube solo y no ...	BMAS-SR-71	Ingeniería Biomé...	Practicante Ingeniería biomé...	●	CE	3	2022-02-01 00:00	
2022-920	PANI DE MONITOR DE RESONANCIA PRESENTA FUGA DE AIRE.	BMRG-RN-06	Ingeniería Biomé...	Daniel Acevedo Carrasquilla	●	CE	1	2022-02-24 08:07	
2022-919	PREVENTIVO	BMMO-MS-174	Ingeniería Biomé...	Daniel Acevedo Carrasquilla	●	CE	3	2022-02-24 08:05	
2022-918	Buenos Días, por favor revisar bombillo de la valva número 3 del laringoscopia del ...	BMTM-CR-58	Ingeniería y Man...	Practicante Ingeniería biomé...	●	CE	3	2022-01-20 00:00	
2022-917	(CARDIOMED) BUEN DÍA, FAVOR REVISAR EPOC, EL DIA SABADO SE REALIZO UN...	APHM-IN-01	Ingeniería Biomé...	Daniel Acevedo Carrasquilla	●	CE	2	2022-02-24 08:03	
2022-916	POR FAVOR REVISAR CAMA, TIENE EL CONTROL MALO	BMLA-GA-05	Ingeniería Biomé...	Daniel Acevedo Carrasquilla	●	CE	1	2022-02-23 16:55	
2022-915	monitor del cubículo 1 se ha apagado dos veces en la mañana, continua con un rui...	BMMH-CA-118	Ingeniería Biomé...	Marco Aurelio Serna Arias	●	CE	2	2022-02-23 16:03	
2022-914	VENTILADOR VG70 CUBICULO UCI 16, SUENA MAL	BMMO-MS-75	Ingeniería Biomé...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●	CE	2	2022-02-23 14:16	
2022-913	fuga en la manguera del ventilador	BMVN-VF-34	Ingeniería Biomé...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●	CE	2	2022-02-23 14:10	
2022-912	BUEN DIA, ADAPTADOR DEL C-MAC SE PARTIO, GRACIAS	BMVN-VF-20	Ingeniería Biomé...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●	CE	2	2022-02-23 14:10	
2022-911	buen día favor revisar monitor de urgencias no toma presion arterial gracias	BMD-VM-18	Ingeniería Biomé...	Daniel Acevedo Carrasquilla	●	CE	2	2022-02-23 12:37	
2022-910	fonendoscopio sin membrana	BMDG-DN-33	Ingeniería Biomé...	Practicante Tecnología biomé...	●	CE	2	2022-02-23 11:13	
2022-909	Por favor cambiar el bombillo del laringoscopia, ya que se tiene valvas LED y se tie...	BMDG-FN-86	Ingeniería Biomé...	Practicante Ingeniería biomé...	●	CE	1	2022-02-23 10:39	
2022-908		APHM-IN-14	Ingeniería Biomé...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●	CE	1	2022-02-23 08:27	

Imagen 2. Historia - Ventana Visor

Desde esta ventana es posible observar la Historia de Mantenimiento activa, existente o un subconjunto de ellas (efectuado a través de un subgrupo). El conjunto de Órdenes de Trabajo Históricas disponible a ser desplegado se muestra a través de páginas. El tamaño de las páginas es configurable desde la opción **administración** del menú principal, en la sección “Valores por Defecto” por parte de un usuario autorizado.

Los títulos en azul que encabezan las columnas son también botones que permiten ordenar la tabla, según el título seleccionado. Para elegir un registro de la tabla se da un clic sobre él o se desplaza el cursor con las teclas de desplazamiento.

Ventana Detalle

Al hacer clic sobre alguna de las OT, SS o Paros Históricas del Visor el sistema responde mostrando la información de esa OT, en forma detallada, en una ventana llamada **Ventana Detalle**.

Infraestructura
Activos
Almacén
Kárdex
Programas
Solicitudes
Paros
Órdenes
Historia
Historia Archivada

Historia

Detalle de Historia

ACTUALIZAR
ELIMINAR

Anterior
22 / 114224
Siguiente

Ficha Técnica
Gasto Real
Evaluar Servicio
Seguimiento Cierre
Multimedia

Que Hacer

OT: 2022-927
F/H Creación: 24/02/2022 09:58
Descripción: GLUCOMETRO MALO NO PRENDE NO FUNCIONA, ESTA EN EL PUESTO DE EN
Prioridad: 1
F/H Programada: 24/02/2022 09:58
Referencia:
Estado: Cerrada ejecutada

A que Activo

Código del Activo: BMDG-GM-320
Descripción: GLUCOMETRO FREESTYLE OPTIUM NEO H
FF Fin Garantía: 1900-01-01
Activo Fijo: N/A
Código de Inventario:
Referencia Externa (Proveedor): 71353-80
Serial: LBGA154S11740
Alias:

Quien Hace y Para Quien

Solicitante: uci1
Incluido en TE (RI):
Correo Electrónico:
Centro de Costo: Unidad de Cuidados Inte
Sub Centro de Costo:
Ubi. Física: CCES2PT3-UCI PUESTO
Centro Responsable: Ingeniería Biomédica
Responsable ejecutor: Dennys Lorena Cárdenas
Filtrar por CR:
Contrato:
Responsable por la Institución:

Cronología

F/H Paro: 23/02/2022 12:32
Tiempo Estimado: 0 Días
Tiempo Improductivo:
Criterio:
Tarea:

Tipificación

T. Trabajo: Mec, Elc, I/E, Otr
T. Mtto: Correctivo
T. Actividad: Mantto-Ajuste

Costos

Control presupuestal
Manejo de Costos ABC

Comentarios

Comentario:
Agregar Comentario

SISTEMA - 2022-02-24 09:58
Diagnóstico del Usuario: GLUCOMETRO MALO NO PRENDE NO FUNCIONA, ESTA EN EL PUESTO DE ENFERMERIA

SISTEMA - 2022-02-24 09:58
Orden de Trabajo creada desde la Solicitud de Servicio
Número: 75694

Auxiliar de equipos biomédicos - 2022-02-24 09:33
Se realiza cambio de batería de glucómetro.

Coordinador de equipos biomédicos - 2022-02-23 12:32
Se asigna tarea a la Ing. Lorena Cardenas

SISTEMA - 2022-02-23 11:32
Solicitud de Servicio Creada desde AMSi

Imagen 3. Historia - Ventana Detalle

En esta ventana se encuentra la información relevante a la OT histórica seleccionada en el Visor. A través de ella se administran los datos genéricos y también es posible modificar la información de una OT Histórica. Por supuesto que, para ello se requieren permisos especiales, que pueden

ser proporcionados por el Administrador.

A continuación, se describen los campos que componen esta ventana Detalle de Órdenes de Trabajo Históricas. Sobre cada campo se da una breve explicación:

OT: Aparece el número de OT asignado por AM a la OT en el momento en que se generó.

F/H Creación: Es la fecha en la cual se crea la Orden de Trabajo Histórica. En el caso de Órdenes Programadas, esta fecha fue asignada automáticamente por el sistema y no es modificable, según el Programa de Mantenimiento que la genera. Para las Órdenes de Trabajo Histórica Manuales, – AM4G – asigna automáticamente la fecha actual del sistema.

Descripción: Es un texto corto por medio del cual se indica la naturaleza de la labor a realizar. Debe ser conciso y no dar lugar a ambigüedades, este campo tiene una longitud de 100 caracteres. Se recomienda definir la descripción bajo la siguiente norma: iniciar con un verbo en infinitivo: revisar, corregir, inspeccionar, conectar, etc., continuar con el Objeto de mantenimiento o Activo/Equipo y finalizar con un complemento explicatorio. Ejemplos: Revisar la transmisión delantera del sistema. Cambiar a los rodillos la cobertura de caucho.

Prioridad: Es un número de 1 a 7 que indica la prioridad de realización de la OT. Normalmente 1 significa un trabajo de gran urgencia, mientras que 7 es una labor de baja prioridad.

F/H Programada: En este campo se ingresa la fecha programada o fecha tentativa para ejecutar la OT.

Referencia: En este campo se puede ingresar el número de un documento, que sirve como referencia o relación a la OT; ejemplo: Número de una factura, número de una orden de Compra asociada, o un documento interno de despacho de almacén, etc.

Estado: Este campo está bloqueado y muestra el nombre del Estado de la OT. Los tres posibles estados son: Cerrada Ejecutada, Cerrada Retroalimentada (para registros que se han editado) y Canceladas.

Código del Activo: Aquí se establece el Objeto de Mantenimiento, aquel Activo al que se le realizó la labor. Este se escoge bien sea digitando directamente el Código (seguido de la tecla tabular) y como resultado, se muestra la descripción del Equipo/Activo seleccionado al lado derecho del campo código Activo. La segunda opción es seleccionándolo con el icono de filtro

☰. Acto seguido se muestra la ventana de visor de Activos allí también se puede filtrar o hacer subgrupos. Una vez se encuentra el Activo se selecciona dando un clic sobre cualquiera de sus campos. A continuación, se da un clic sobre botón  de esa ventana o se hace doble clic sobre el registro seleccionado. Inmediatamente ese código aparece en el primer campo de la línea de Activo con su respectiva información registrada en el módulo de Activos.

Descripción: Muestra el nombre o la descripción del Activo seleccionado. Es un campo que no es modificable por el usuario.

FF Fin Garantía: En este campo se visualiza la fecha de fin de garantía del Equipo/Activo que se haya establecido en la ficha técnica de este mismo. Es un campo que no es modificable por el usuario.

Activo Fijo: En este campo se visualiza la información del Número de Activo Fijo del Equipo que se haya establecido en la ficha técnica de este mismo. Es un campo que no es modificable por el usuario.

Código de Inventario: En este campo se visualiza el código del inventario del Activo que se haya establecido en la ficha técnica de este mismo. Es un campo que no es modificable por el usuario.

Referencia Externa Proveedor: En este campo se visualiza la información de la referencia del Activo que se ha ya establecido en la ficha técnica de este mismo. Es un campo que no es modificable por el usuario.

Serial: En este campo se visualiza la información del Serial del Equipo/Activo que se haya establecido en la ficha técnica de este mismo. Es un campo que no es modificable por el usuario.

Alias: En este campo se visualiza la información del Alias del Activo que se ha ya establecido en la ficha técnica de este mismo. Es un campo que no es modificable por el usuario.

Solicitante: En este campo se define el nombre del Solicitante de la OT. El solicitante puede registrar su nombre en el espacio correspondiente. Sin embargo, es posible también seleccionar su nombre de la lista que se habilita como desplegable al marcar la opción  **incluido en TE (RI)**.

Se debe tener en cuenta que de la tabla de Terceros solo se despliegan los Terceros de Tipo RI. El nombre del solicitante usuario de AMSi se registra automáticamente desde la creación de la solicitud.

Incluido en TE (RI): Al seleccionar esta opción, en el campo **Solicitante** solo se despliegan los Terceros o Responsables Internos existentes en la tabla de Terceros en infraestructura.

Correo Electrónico: En este campo se define el correo electrónico del Solicitante de la OT, cuando el solicitante es digitado manualmente o bien aparece el correo asociado al usuario de AMSi. Si el solicitante se selecciona con la opción ☐ **incluido en TE (RI)** y allí se tiene definido el correo electrónico, automáticamente se carga a este campo el e-mail definido en el módulo de Terceros. La funcionalidad del envío de correos electrónicos se parametriza en Administración y con la colaboración de Win Software.

Centro de Costo: Es el Centro de Costo asignado a la OT, que corresponde a uno de los Centros de Costo predefinidos en la tabla respectiva, y que es el "cliente" que es responsable del objeto de mantenimiento. Cuando se define un Equipo u Objeto de Mantenimiento válido, el sistema trae automáticamente a este campo el Centro de Costo asociado. Inicialmente se sugiere el Centro de Costo que tiene asociado el Activo Objeto de Mantenimiento, aun así, puede cambiarse.

Sub CC: Este campo siempre está bloqueado y muestra el Código Sub CC asociado al Centro de Costo elegido.

Ubi. Física: Es el lugar físico en el que se realiza la labor. Este campo permite seleccionar la Ubicación Física en la que se encuentra el Objeto de Mantenimiento para el que se genera la OT. Cuando se define un Equipo u Objeto de Mantenimiento válido, el sistema trae automáticamente a este campo la Ubicación Física asociada. Inicialmente se sugiere la Ubicación Física que tiene asociada el Activo Objeto de Mantenimiento, aun así, puede cambiarse.

Centro Responsable: Se define en este campo el nombre del grupo de Mantenimiento encargado de la ejecución de la OT. Para ello se selecciona uno de los Centros Responsables que están definidos en la tabla de "Centros Responsables" en la Infraestructura.

Responsable ejecutor: En este campo se elige a la persona, natural o jurídica, Responsable por la labor a ejecutar, que verificará el estado del Equipo u Objeto de Mantenimiento. Para ello se selecciona uno de los Responsables que están definidos en la tabla de "Responsables" en la Infraestructura. Al lado derecho de este campo existe un cuadro de selección

☐ **incluido en TE (RI)** , que al ser marcado filtra los Responsables por el Centro Responsable

previamente seleccionado. El responsable es obligante al escoger el estado "Cerrada Ejecutada".

Filtrar por CR: Al seleccionar esta opción, en el campo "Responsable Ejecutor" solo se despliegan los Responsables correspondientes al Centro Responsable elegido en la opción "Centro Responsable". En otro caso, en el campo "Responsable Ejecutor" se despliegan todos los "Responsables" existentes en la tabla respectiva.

Contrato: En este campo se selecciona el contrato que pertenece al Contratista responsable de ejecutar la OT.

Responsable por la Institución: En este campo se elige a la persona de la institución, que acompañará y/o recibirá la labor prestada por el Responsable ejecutor, cuando este sea un Contratista o Servicio Externo. Para ello se selecciona uno de los Responsables que están definidos en la tabla de "Responsables" en la Infraestructura. Es la persona que recibe a satisfacción.

T. Trabajo: AM predefine cuatro tipos de trabajo: Mecánico (MEC), Eléctrico (ELE), Instrumentación/Electrónica (IEL) y Otro (OTR). Indica los Tipos de Trabajo que se realizan en la OT. Es posible definir más de un Tipo de Trabajo para una OT.

T. Mtto: Este campo indica el Tipo de Mantenimiento a realizar en la OT. Todo registro debe poseer uno. Si en la OT se va a registrar un trabajo que no corresponde a una labor de mantenimiento, en este campo se elige "Otro" y a continuación, en el tipo de "Actividad" se especifica detalladamente, el tipo de labor.

T. Actividad: Aquí se establece el Tipo de Actividad a realizar en la OT. Este campo trabaja en coordinación con el anterior (Tipo de Mantenimiento). Si en el campo anterior se ha seleccionado el valor "Otro", en el campo Tipo de Actividad se debe seleccionar un valor que defina consistentemente la labor a ejecutar.

F/H Paro: Para las Órdenes de Trabajo Correctivas, en este campo se registra la Fecha y hora del daño, falla o avería. La fecha se maneja en formato DD/MM/AAAA (Día, Mes, Año); la hora se maneja en formato de 12 horas. Cabe anotar, que la fecha y hora consignadas corresponden al momento en que se informó del daño o falla a Mantenimiento, así que es posible que el daño haya ocurrido en una fecha/hora anterior. Sin embargo se debe procurar, administrativamente, que Mantenimiento se entere lo más pronto posible de la Fecha y Hora reales del paro.

T. Estimado: Es un campo netamente informativo, e indica de manera aproximada cuánto Tiempo demora la labor. Se establece el número y a continuación el período de tiempo que representa (Días, Horas o Minutos).

Tiempo Improductivo: En este campo indica la persona o el planer de realizar la labor, si debe pararse el Activo para proceder a la realización de la misma. Cuando se dice que el Equipo genera Tiempo Improductivo significa que no está en operación, y por lo tanto, posiblemente improductivo. Este campo se tiene en cuenta al momento de cerrar la **OT**: si el indicativo de Tiempo Improductivo está habilitado, *AM calcula y carga el Tiempo Improductivo, en caso contrario no lo hace.

Criterio: Este campo siempre está bloqueado, es informativo y despliega el criterio utilizado por **AM** para haber generado la OT. (Solamente para Órdenes de Trabajo Programadas).

Tarea: Este campo siempre está bloqueado, es informativo, permite establecer, a través del ordinal de la tarea que muestra, cual fue el PM que generó la OT actual. Es válido solamente en el caso de Órdenes Programadas.

Control Presupuestal: Esta opción indica si la OT manejó Presupuesto.

Comentarios: Esta opción se usa para ingresar los nuevos comentarios referentes a toda la ejecución de la OT. Al dar clic al botón  aparecerá el comentario ingresado al lado derecho en una ventana tipo chat bloqueada y a su vez inhabilita la modificación de los comentarios que allí se encuentren; además de la fecha, hora y el usuario logueado que realizó el comentario.

La finalidad de este campo registrar hechos interesantes acerca de la misma ejecución, como el estado del equipo antes, durante y después de la intervención, estado del mismo equipo después de ella, recomendaciones a los usuarios del equipo, recomendaciones a las personas de

mantenimiento y otros conceptos interesantes a juicio de los ejecutantes.

Es posible que el sistema añada comentarios automáticos cuando la OT sea proveniente de una SS.

Vistas Parciales / Pestañas

Acciones técnicas

Para las OT que se hayan enviado a Historia con costos ABC, esta pestaña sólo permite consultar el costo de las acciones técnicas asociadas a la labor:

Detalle de Historia

ACTUALIZAR ELIMINAR

Anterior 1 / 197980 Siguiente

Ficha Técnica Acciones Técnicas Evaluar Servicio Seguimiento Cierre Multimedia

Que Hacer

OT: 2023-2 F/H Creación: 20/01/2023 09:44 a. m. Descripción: Inspección y lubricación

Prioridad: 3 F/H Programada: 04/01/2023 10:00 a. m. Referencia: Estado: Cerrada ejecutada

Nro. Ordinal	Accion Tecnica	Costo Estandar	Duración Estandar	Unidad de tiempo	
1	Desconectar	3000.0000	15	Minutos	
2	Desmontar	3000.0000	15	Minutos	
3	Limpiar	3000.0000	25	Minutos	
4	Lubricar	3500.0000	15	Minutos	

Adicionar Accion Tecnica

Imagen 4. Historia - Acciones Técnicas de una OT

Gasto Real

Para ingresar a esta opción, se debe dar clic en la pestaña "Gasto Real" de la ventana detalle de Órdenes de Trabajo Históricas.

Este refleja los costos registrados en la OT Histórica:

Detalle de Historia

ACTUALIZAR ELIMINAR

Anterior 1 / 2456 Siguiete

Ficha Técnica Gasto Real Evaluar Servicio Multimedia

Que Hacer

OT: 2022-2 F/H Creación: 03/03/2022 03:51 p. m. Descripción: Revisar y reparar el esterilizador

Prioridad: 3 F/H Programada: 03/03/2022 10:00 a. m. Referencia: Estado: Cerrada ejecutada

Gasto Real (\$)	Mano Obra Interna	Mano Obra Externa	Mat y Rep	O. Conceptos	Totales	Real - Ppto
Mecánico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Eléctrico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instrumental / Electromecánico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otro	0.00	0.00	5311.84	0.00	5311.84	0.00
Totales	0.00	0.00	5311.84	0.00	5311.84	0.00
Real - Ppto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Mano Obra Interna Mano Obra Externa Mat y Rep O. Conceptos

Imagen 5. Historia - Gasto Real de una OT

A través de esta ventana, se puede administrar el Gasto Real de la OT Histórica. Se compone de dos zonas:

En la zona superior, aparece la matriz de Gasto Real discriminada por Tipo de Trabajo (En las filas), y por Tipo de Consumo (En las columnas). La última fila y columna de la matriz, discriminan la diferencia entre el Gasto Real y el Presupuesto, sólo en caso de las OT que en su momento fueron generadas automáticamente.

En la zona inferior, aparecen los botones para ingresar al detalle de **mano obra interna**, **mano obra externa**, **mat y rep**, y **o.conceptos**, ya que es posible aún en la Historia hacer modificaciones siempre y cuando se cuenten con los respectivos permisos.

Ingresar Mano de obra Interna

Imagen 6. Historia - Gasto Real MO

A diferencia del Presupuesto de Mano de Obra Interna, el Gasto Real de la Mano de Obra Interna se efectúa a nivel de Responsable, es decir, se tiene en cuenta a la persona que realizó la labor.

Para ingresar MO se debe dar clic en el botón **adicionar mano de obra interna** y diligenciar los siguientes campos:

Fecha de Uso: Es la fecha en la cual se utilizó el recurso.

OF: Es el oficio al que pertenece el Responsable asignado. Es un campo de solo lectura, que se establece una vez se indica el Responsable.

Responsable: Es la persona que ha ejecutado la OT. Se elige el Responsable descolgando el listado de Responsables, traído desde la tabla de Infraestructura.

Filtrar por OF: Al seleccionar esta opción, en el campo **Responsable** solo se descuelgan aquellos asociados al Oficio definido en el campo anterior **OF**. De no hacerlo, se despliegan todos los **Responsables** ejecutores existentes en la tabla respectiva.

H. Hombre: Es el número de Horas Hombre consumidas por el Responsable en cuestión.

Minutos: Es el número de Minutos, que junto con las horas, conforman el tiempo total consumido. Por ejemplo, si se consumen 3 horas y media de un responsable, debe registrarse "3" en el campo **H. Hombre** y "30" en el campo **Minutos**.

Tipo Hr.: Dado que un Responsable a través del Oficio del mismo puede poseer varios tipos de Hora, cada uno con un valor distinto, en este campo se indica el Tipo de Hora adecuado. **AM** sugiere el valor hora correspondiente, dependiendo del tipo elegido. Si se elige el Tipo "Otro", AM no sugiere ningún valor hora, y deja a decisión del usuario el valor a asignar en este campo.

Vlr. Hora: Es el valor unitario de la hora para el oficio del Responsable en cuestión. **AM** automáticamente sugiere el costo por hora traído desde la tabla de Infraestructura para el Oficio, en los casos en que el tipo hora es distinto de "Otro", el campo se habilitará para digitar un valor hora.

Tipo de Asignación: Este campo define al responsable de la mano de obra de la OT. La opción "Presupuesto para Histograma" es para definir la proyección a futuro de la carga de trabajo del responsable; y "Ejecución Real" es para definir la carga de trabajo ejecutada.

TT: Este campo es informativo. Muestra el TT que tiene definido el Oficio seleccionado, se establece automáticamente una vez se ha seleccionado el Responsable y se visualiza en la tabla de Mano de Obra Interna.

Vlr.Total: Este campo es informativo y es calculado por el sistema, contiene el valor total del Gasto Real para ese Responsable. Es el producto del Vlr. Hora por H. Hombre y Minutos. Se visualiza en la tabla de Mano de Obra Interna.

Una vez se diligencien estos campos se da clic en el ícono de Mas  para agregar, como se muestra a continuación:

Imagen 7. Historia - Gasto Real Ingresar MO

En el caso de actualizar la información de Mano de Obra Interna se da clic en

actualizar mano de obra interna

. Seguidamente, se observa que la información queda grabada en la tabla ubicada al lado izquierdo.

Imagen 8. Historia - Gasto Real Actualizar MO

Por otro lado, para eliminar un registro de la tabla, se selecciona el registro y luego se da clic al ícono de eliminar , sale un mensaje de alerta que indica al usuario si está seguro de eliminar el registro, finalmente se da clic en **aceptar** como se muestra en la siguiente imagen:

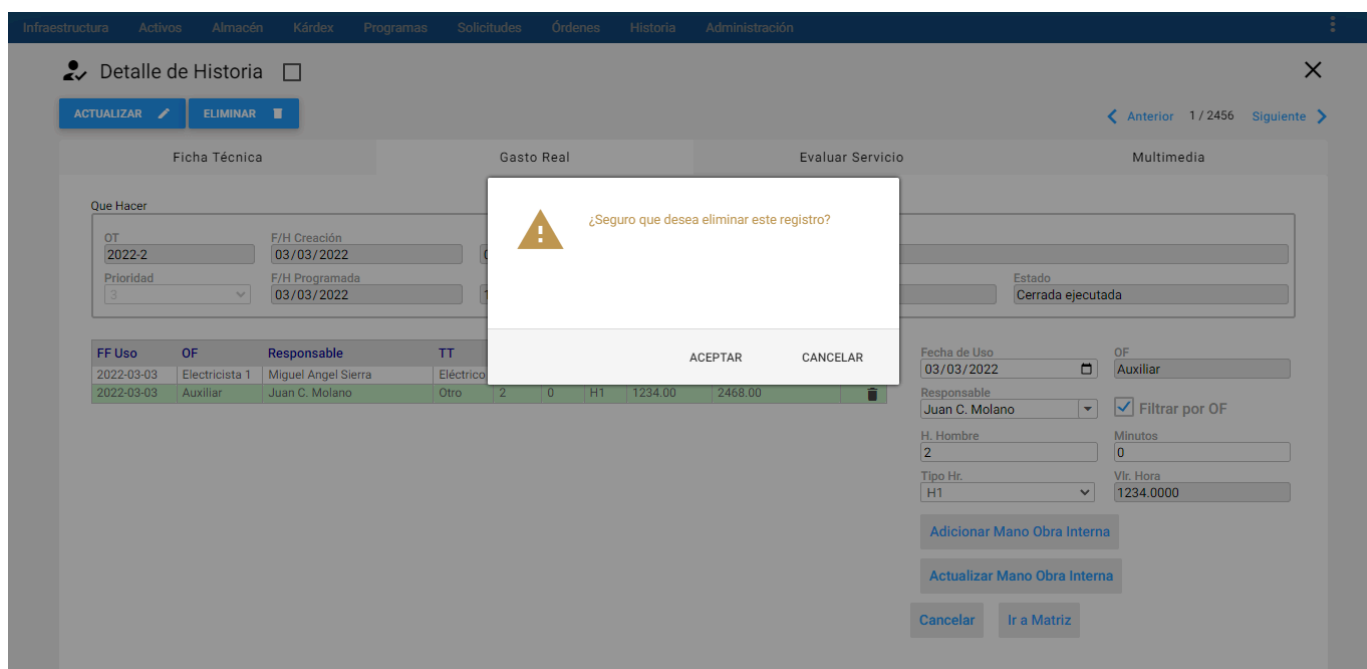


Imagen 9. Historia - Gasto Real Eliminar MO

Ingresar Mano de Obra Externa

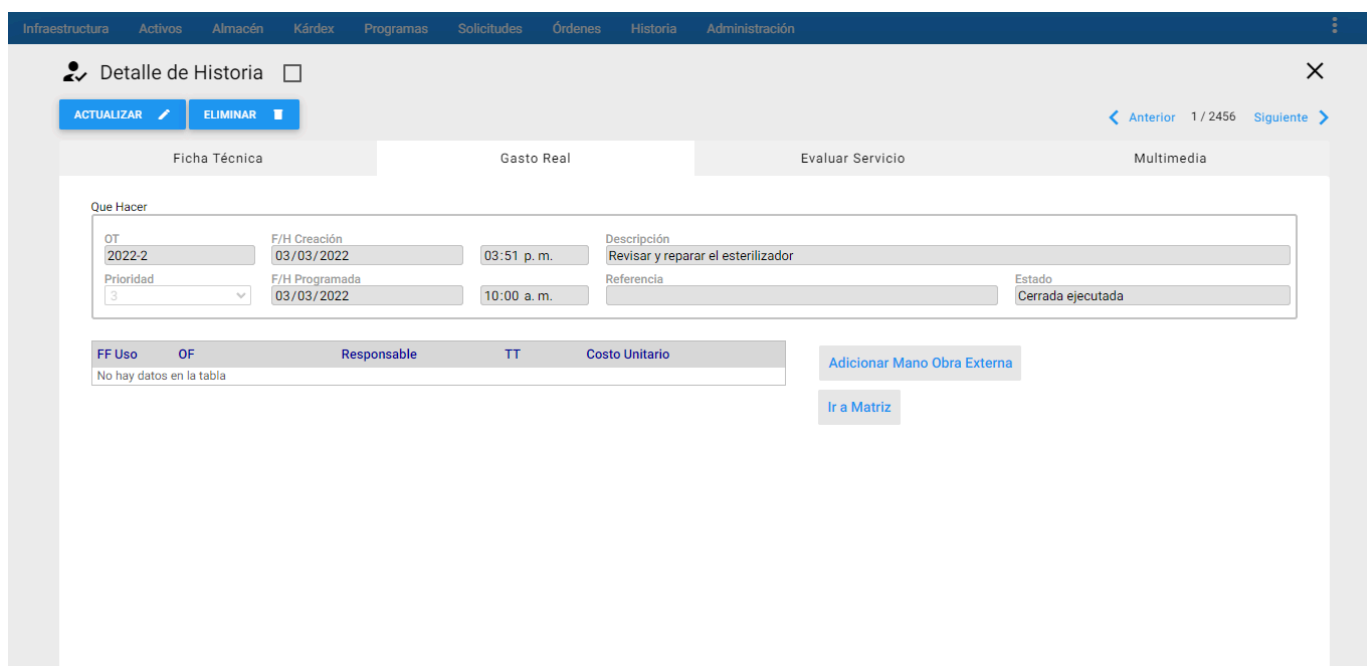


Imagen 10. Historia - Gasto Real ME

Es importante resaltar que el Gasto Real de Mano de Obra Externa de una OT, se prepara a nivel del Responsable Ejecutor Externo, es decir, quiénes fueron los encargados de ejecutar la labor.

Para ingresar Mano de Obra Externa se debe dar clic en el botón **adicionar mano obra externa** y se deberán diligenciar los siguientes campos:

Fecha de Uso: Es la fecha en la cual se utilizó el recurso.

OF: Es el Oficio al que pertenece el Responsable Externo asignado. Es un campo de solo lectura, que se establece una vez se selecciona el Responsable.


Responsable: Es el Responsable Externo que ha ejecutado la OT. Para seleccionarlo se descuelga el listado de Responsables Externos, traído desde la tabla de Infraestructura.

Filtrar por OF: Al seleccionar esta opción, en el campo **Responsable** solo se descuelgan los Responsables Externos correspondientes al Oficio definido en la opción **OF**. De no hacerlo, en el campo **Responsable** se despliegan todos los **Responsables** ejecutores Externos" existentes en la tabla respectiva.

Costo Unitario por hora/visita: Se digita el valor o el costo unitario por hora o por visita de parte del Responsable Ejecutor Externo para esa actividad programada.

TT: Este campo es informativo. Muestra el TT que tiene definido el Oficio seleccionado, se establece automáticamente una vez se ha seleccionado el Responsable y se visualiza en la tabla de Mano de Obra Interna.

Una vez se diligencien estos campos se da clic en el ícono de Mas  para agregar, como se muestra a continuación:

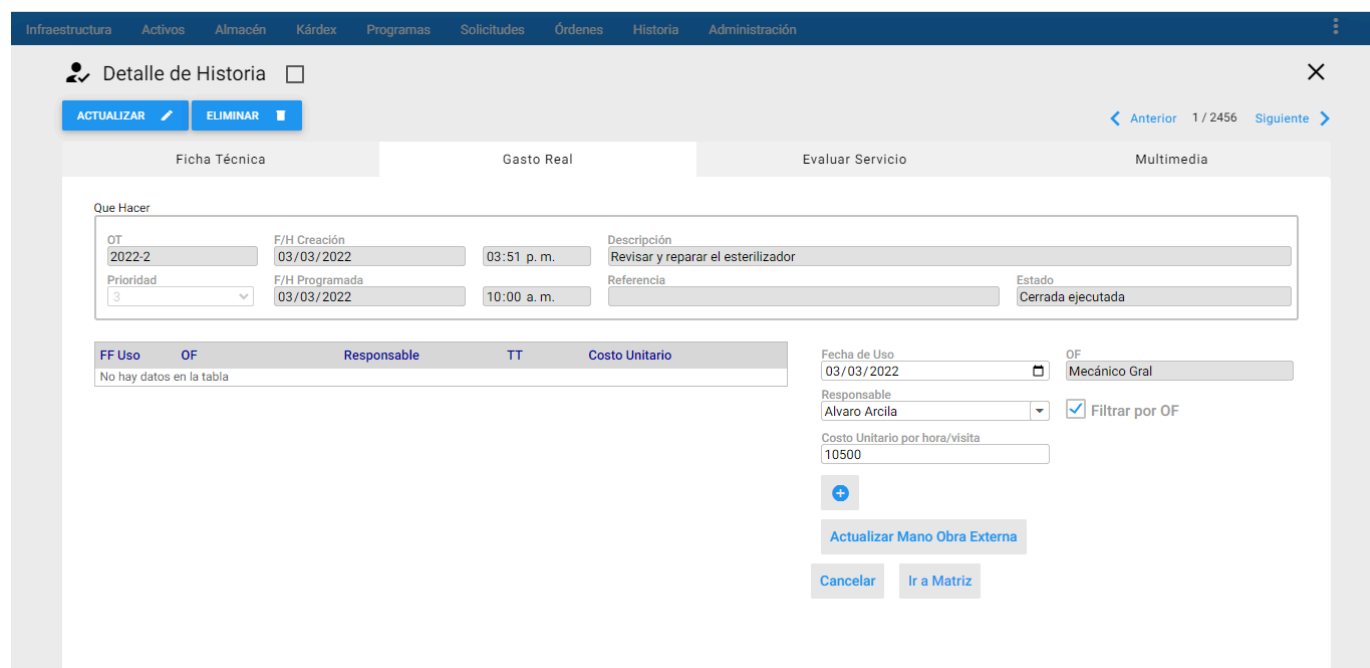

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Órdenes Historia Administración

Detalle de Historia

ACTUALIZAR ELIMINAR

Anterior 1 / 2456 Siguiente

Ficha Técnica Gasto Real Evaluar Servicio Multimedia

Que Hacer

OT 2022-2 F/H Creación 03/03/2022 03:51 p. m. Descripción Revisar y reparar el esterilizador

Prioridad 3 F/H Programada 03/03/2022 10:00 a. m. Referencia Estado Cerrada ejecutada

FF Uso	OF	Responsable	TT	Costo Unitario
No hay datos en la tabla				

Fecha de Uso 03/03/2022 OF Mecánico Gral

Responsable Alvaro Arcila ☒ Filtrar por OF

Costo Unitario por hora/visita 10500

Actualizar Mano Obra Externa

Cancelar Ir a Matriz

Imagen 11. Historia - Gasto Real Ingresar ME

En el caso de actualizar la información de Mano de Obra Externa, se da clic en

Actualizar Mano de Obra Externa

. Seguidamente, se observa que la información queda grabada en la tabla ubicada al lado izquierdo.

Detalle de Historia

ACTUALIZAR ELIMINAR

Anterior 1 / 2456 Siguiente

Ficha Técnica Gasto Real Evaluar Servicio Multimedia

Que Hacer

OT: 2022-2 F/H Creación: 03/03/2022 03:51 p. m. Descripción: Revisar y reparar el esterilizador

Prioridad: 3 F/H Programada: 03/03/2022 10:00 a. m. Referencia: Estado: Cerrada ejecutada

FF Uso	OF	Responsable	TT	Costo Unitario
2022-03-03	Mecánico Gral	Alvaro Arcila	Mecánico	10500.00
2022-03-03	Conductor	Gilberto Santarrosa	Otro	8500.00

Fecha de Uso: 03/03/2022 OF: Conductor

Responsable: Gilberto Santarrosa ☒ Filtrar por OF

Costo Unitario por hora/visita: 9500

Adicionar Mano Obra Externa

Actualizar Mano Obra Externa

Cancelar Ir a Matriz

Imagen 12. Historia - Gasto Real Actualizar ME

Por otro lado, para eliminar un registro de la tabla, se selecciona el registro y luego se da clic al ícono de eliminar , sale un mensaje de alerta que indica al usuario si está seguro de eliminar el registro, finalmente se da clic en **aceptar** como se muestra en la siguiente imagen:

Detalle de Historia

ACTUALIZAR ELIMINAR

Anterior 1 / 2456 Siguiente

Ficha Técnica Gasto Real Evaluar Servicio Multimedia

Que Hacer

OT: 2022-2 F/H Creación: 03/03/2022 03:51 p. m. Descripción: Revisar y reparar el esterilizador

Prioridad: 3 F/H Programada: 03/03/2022 10:00 a. m. Referencia: Estado: Cerrada ejecutada

FF Uso	OF	Responsable	TT	Costo Unitario
2022-03-03	Mecánico Gral	Alvaro Arcila	Mecánico	10500.00
2022-03-03	Conductor	Gilberto Santarrosa	Otro	9500.00

Fecha de Uso: 03/03/2022 OF: Conductor

Responsable: Gilberto Santarrosa ☒ Filtrar por OF

Costo Unitario por hora/visita: 9500

Adicionar Mano Obra Externa

Actualizar Mano Obra Externa

Cancelar Ir a Matriz

¿Seguro que desea eliminar este registro?

ACEPTAR CANCELAR

Imagen 13. Historia - Gasto Real Eliminar ME

Ingresar Materiales y Repuestos

Detalle de Historia

ACTUALIZAR ELIMINAR

Anterior 1 / 2456 Siguiende

Ficha Técnica Gasto Real Evaluar Servicio Multimedia

Que Hacer

OT: 2022-2 F/H Creación: 03/03/2022 03:51 p. m. Descripción: Revisar y reparar el esterilizador

Prioridad: 3 F/H Programada: 03/03/2022 10:00 a. m. Referencia: Estado: Cerrada ejecutada

FF Uso	Almacén	Código M y R	Descripción M y R	TT	UM	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
2022-03-17	Almacen MYR	4370010200BQ	Anvil A-68	Otr	cm	4	1327.96	5311.84

Adicionar Material y Repuesto

Ir a Matriz

Imagen 14. Historia - Gasto Real M Y R

Para ingresar Materiales y Repuestos se debe dar clic en el botón **adicionar Material y Repuesto** y se deberán diligenciar los siguientes campos:

Fecha de Uso: Es la fecha en la cual se utiliza el recurso.

Almacén: Se elige el almacén dónde se encuentra el Repuesto a consumir y a ingresar al Gasto Real.

Buscar Por: Este campo es de solo lectura y muestra por defecto la opción de Código. Una vez se elige el Almacén, este campo se habilita y lista las opciones por las cuales se puede buscar el ítem a relacionar. Las opciones son: Código, Referencia, Cod. Barra Int y Cod. Barra Prov.

M y R: Este campo se habilita una vez se haya seleccionado el Almacén. Existen dos formas de seleccionar el Repuesto:

La primera consiste de forma manual solo digitando el valor correspondiente al código, referencia, código de barras interno o proveedor del Material y Repuesto, según la opción anterior **Buscar por**.

La segunda consiste en buscar el Material y Repuesto, a través del visor de Material y Repuesto. Para ello se da un clic sobre el icono de filtro de Repuesto . Acto seguido se muestra la ventana de visor de Repuesto con la posibilidad de hacer allí subgrupos. Una vez se encuentra el Repuesto, se selecciona dando un clic sobre cualquiera de sus campos, seguidamente un clic sobre el botón  de esa ventana o también es posible seleccionarlo dando doble clic sobre el registro seleccionado. Inmediatamente ese código aparece en el campo de M y R y automáticamente se actualizan los campos de UM y Valor Unitario.

Descripción M y R: Es un campo de solo lectura, que muestra la descripción del material y repuesto seleccionado.

Cantidad: Es la cantidad que se va a consumir en la ejecución de esa OT para el repuesto seleccionado.

UM: Es un campo de solo lectura que muestra la unidad de consumo del repuesto seleccionado.

Vlr. Unitario: Es el valor unitario del repuesto seleccionado. AM sugiere el valor unitario ya establecido del Repuesto en cuestión, sin embargo, puede cambiarse.

TT: Este campo es informativo. Muestra el TT que tiene definido el Material y Repuesto seleccionado, se establece automáticamente una vez se ha seleccionado el Material y Repuesto. También, se visualiza en la tabla de Materiales y Repuestos.

Vlr. Total: Este campo es informativo y es calculado por el sistema, contiene el valor total consumido para ese Material y Repuesto. Es el producto del Vlr. Unitario por la Cantidad. Se visualiza en la tabla de Materiales y Repuestos.

Una vez se diligencien estos campos se da clic en el ícono de Mas  para agregar, como se muestra a continuación:

Imagen 14. Historia - Gasto Real Ingresar M Y R

En el caso de actualizar la información de Materiales y Repuestos, se da clic en

Actualizar Material y Repuesto.

Regresar a seleccionar el Almacén respectivo, y elegir el Repuesto.

Seguidamente, se observa que la información queda grabada en la tabla ubicada al lado izquierdo.

Imagen 15. Historia - Gasto Real Actualizar M Y R

Por otro lado, para eliminar un registro de la tabla, se selecciona el registro y luego se da clic al ícono de eliminar , sale un mensaje de alerta que indica al usuario si está seguro de eliminar el registro, finalmente se da clic en **aceptar** como se muestra en la siguiente imagen:

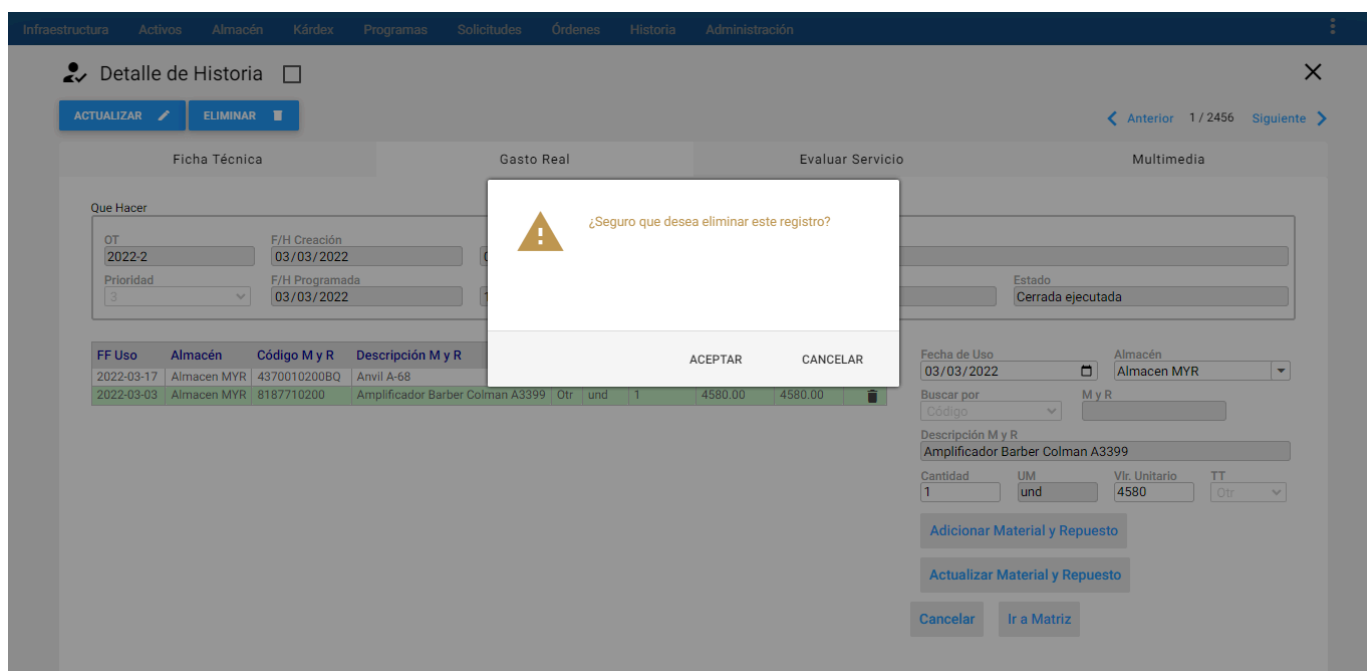


Imagen 16. Historia - Gasto Real Eliminar M Y R

Ingresar Otros Conceptos de Costo

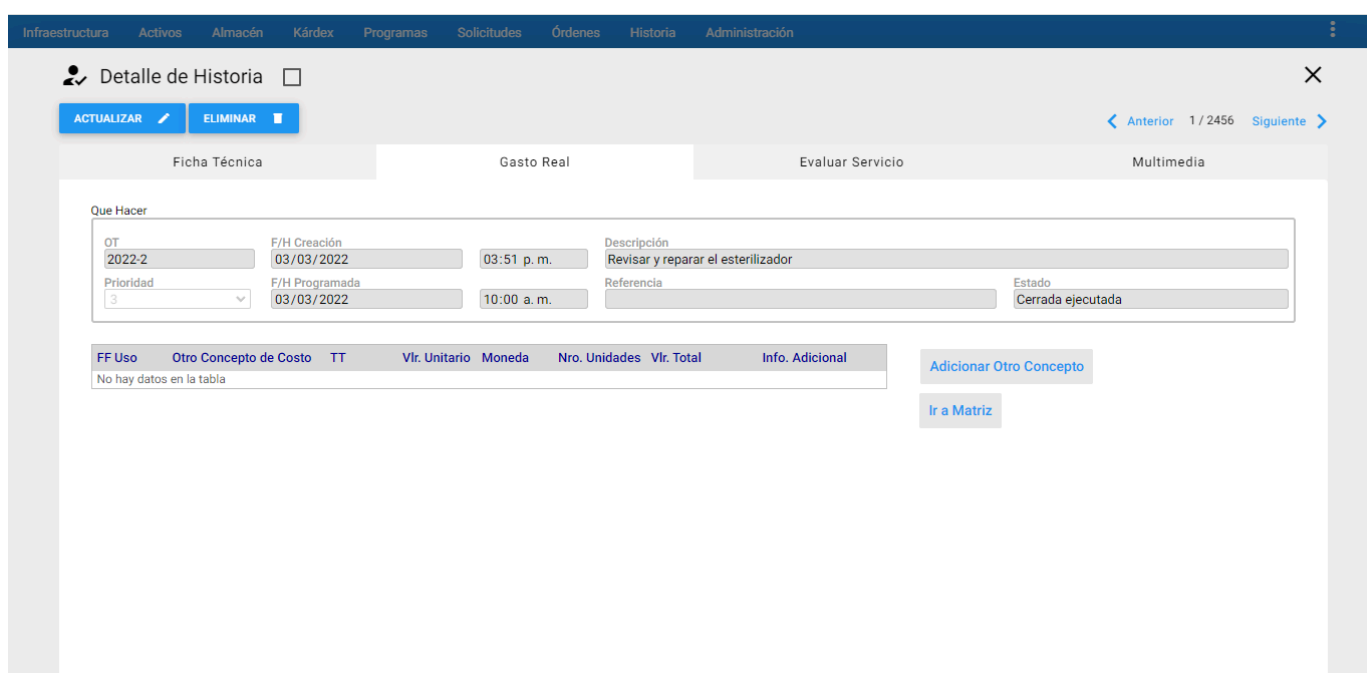


Imagen 17. Historia - Gasto Real OC

Para ingresar Otros Conceptos de Costo o Gastos indirectos, se debe dar clic en el botón **adicionar otro concepto** y se deberán diligenciar los siguientes campos:

Concepto: Es el "Otro Concepto" a presupuestar. Se selecciona descolgando la lista de Otros Conceptos, traída desde su tabla en Infraestructura.

Fecha de Uso: Es la fecha en la cual se utiliza el recurso.

Concepto: Es el "Otro Concepto" a cargar a la OT. Se selecciona descolgando la lista de otros Conceptos, traída desde su tabla en Infraestructura.

Nro. Unidades: Se define el número de unidades consumidas del Concepto de Costo seleccionado anteriormente.


Vlr. Unitario: Es el valor presupuestado del "Otro Concepto Costo". AM sugiere el valor unitario del concepto que se encuentra ingresando al sistema. Sin embargo, es modificable por el usuario.

Moneda: Este campo de solo lectura, muestra la moneda definida al otro Concepto de Costo en la tabla de Infraestructura.

Vlr. Total: Es el costo total consumido del "Otro Concepto Costo" teniendo en cuenta el número de unidades y el valor unitario.

Info. Adicional: Es un campo donde se define un pequeño comentario sobre el consumo.

Una vez se diligencien estos campos se da clic en el ícono de Mas  para agregar, como se muestra a continuación:

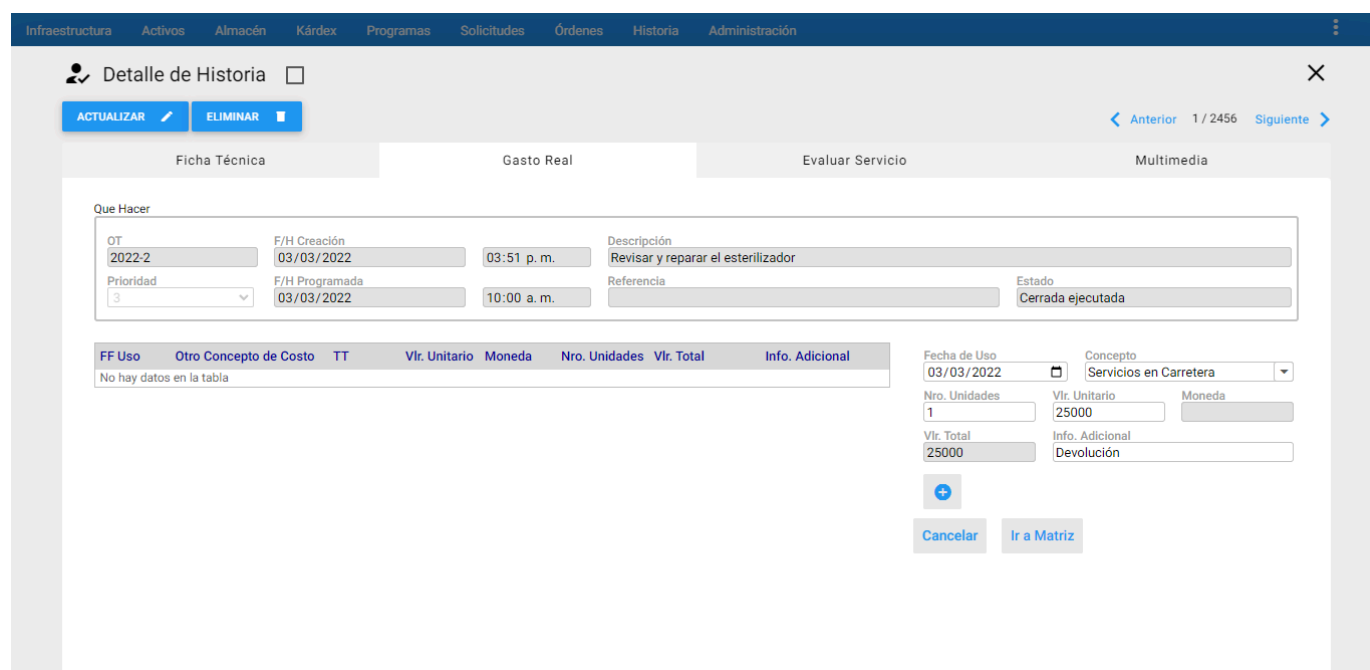

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Órdenes Historia Administración

Detalle de Historia ☐

ACTUALIZAR ELIMINAR

Anterior 1 / 2456 Siguiente

Ficha Técnica Gasto Real Evaluar Servicio Multimedia

Que Hacer

OT: 2022-2 F/H Creación: 03/03/2022 03:51 p. m. Descripción: Revisar y reparar el esterilizador

Prioridad: 3 F/H Programada: 03/03/2022 10:00 a. m. Referencia: Estado: Cerrada ejecutada

FF Uso	Otro Concepto de Costo	TT	Vlr. Unitario	Moneda	Nro. Unidades	Vlr. Total	Info. Adicional
No hay datos en la tabla							

Fecha de Uso: 03/03/2022 Concepto: Servicios en Carretera

Nro. Unidades: 1 Vlr. Unitario: 25000 Moneda:

Vlr. Total: 25000 Info. Adicional: Devolución

+ Cancelar Ir a Matriz

Imagen 18. Historia - Ingresar OC

En el caso de actualizar la información de Materiales y Repuestos, se da clic en

Actualizar Otro Concepto

. Seguidamente, se observa que la información queda grabada en la tabla ubicada al lado izquierdo.

Detalle de Historia

ACTUALIZAR ELIMINAR

Anterior 1 / 2456 Siguiente

Ficha Técnica Gasto Real Evaluar Servicio Multimedia

Que Hacer

OT: 2022-2 F/H Creación: 03/03/2022 03:51 p. m. Descripción: Revisar y reparar el esterilizador

Prioridad: 3 F/H Programada: 03/03/2022 10:00 a. m. Referencia: Estado: Cerrada ejecutada

FF Uso	Otro Concepto de Costo	TT	Vir. Unitario	Moneda	Nro. Unidades	Vir. Total	Info. Adicional
2022-03-03	Servicios en Carretera	Otr	25000.00		1	25000.00	Devolución
2022-03-03	ANTICIPO PARA MATERIALES	Mec	5000.00		1	5000.00	

Fecha de Uso: 03/03/2022 Concepto: ANTICIPO PARA MATERIALES

Nro. Unidades: 1 Vir. Unitario: 5200 Moneda:

Vir. Total: 5200 Info. Adicional: Anticipo

Adicionar Otro Concepto Actualizar Otro Concepto Cancelar Ir a Matriz

Imagen 19. Historia - Actualizar OC

Por otro lado, para eliminar un registro de la tabla, se selecciona el registro y luego se da clic al ícono de eliminar , sale un mensaje de alerta que indica al usuario si está seguro de eliminar el registro, finalmente se da clic en **aceptar** como se muestra en la siguiente imagen:

Detalle de Historia

ACTUALIZAR ELIMINAR

Anterior 1 / 2456 Siguiente

Ficha Técnica Gasto Real Evaluar Servicio Multimedia

Que Hacer

OT: 2022-2 F/H Creación: 03/03/2022 03:51 p. m. Descripción: Revisar y reparar el esterilizador

Prioridad: 3 F/H Programada: 03/03/2022 10:00 a. m. Referencia: Estado: Cerrada ejecutada

FF Uso	Otro Concepto de Costo	TT	Vir. Unitario	Moneda	Nro. Unidades	Vir. Total	Info. Adicional
2022-03-03	Servicios en Carretera	Otr	25000.00		1	25000.00	Devolución
2022-03-03	ANTICIPO PARA MATERIALES	Mec	5200.00		1	5200.00	Anticipo

Fecha de Uso: 03/03/2022 Concepto: Servicios en Carretera

Nro. Unidades: 1 Vir. Unitario: 25000 Moneda:

Vir. Total: 25000.00 Info. Adicional: Devolución

Adicionar Otro Concepto Actualizar Otro Concepto Cancelar Ir a Matriz

¿Seguro que desea eliminar este registro?

ACEPTAR CANCELAR

Imagen 20. Historia - Eliminar OC

> **Nota:** Para finalizar, hacer clic en el botón **ir a la matriz** para regresar a la ventana principal de Gasto Real y luego para acentar los cambios en el Gasto Real de la OT se debe dar clic en **Actualizar**. Esto automáticamente cambia el estado de la OT a Cerrada Retroalimentada.

Evaluación del Servicio

Se puede visualizar la evaluación del servicio del personal de mantenimiento o de servicios que realizó la labor. La evaluación fue hecha por un usuario, previamente autorizado, quien fuera el receptor del servicio, una vez que se haya cerrado la OT. Sin embargo, es posible realizarla desde un usuario con los permisos respectivos en Historia y guardando los cambios a través del botón

Actualizar

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Historia Archivada Administración

Detalle de Historia

ACTUALIZAR ELIMINAR

< Anterior 1 / 2 Siguiente >

Ficha Técnica Gasto Real Evaluar Servicio Seguimiento Cierre Multimedia

Que Hacer

OT: 2022-299 F/H Creación: 18/01/2022 08:48 a. m. Descripción: PREVENTIVO

Prioridad: 3 F/H Programada: 26/01/2022 12:00 a. m. Referencia: Estado: Cerrada Retroalimentada

Evaluar Servicio

Calidad del servicio	☒ Excelente	☐ Bueno	☐ Aceptable	☐ Deficiente	☐ Malo
Cumplimiento en la prestación del servicio (puntualidad, oportunidad)	☒ Excelente	☐ Bueno	☐ Aceptable	☐ Deficiente	☐ Malo
Amabilidad y disposición del personal de ingeniería	☒ Excelente	☐ Bueno	☐ Aceptable	☐ Deficiente	☐ Malo
Habilidad técnica en la causa de falla y uso de herramienta	☒ Excelente	☐ Bueno	☐ Aceptable	☐ Deficiente	☐ Malo
Satisfacción integral frente al trabajo realizado	☒ Excelente	☐ Bueno	☐ Aceptable	☐ Deficiente	☐ Malo

Imagen 21. Historia - Evaluación del Servicio

Seguimiento o Cierre

A esta opción se llega dando un clic sobre la esotaña "Seguimiento o Cierre". Esta opción se encuentra disponible mientras se tengan los permisos respectivos de cierre en Historia, este permiso sólo permite cerrar una OT individual y actualizar sólo la actual pestaña

En el Seguimiento o Cierre en HM es posible corregir los tiempos, duración de la ejecución y tiempo improductivo y demás básicos concernientes a la ejecución de la labor.

Detalle de Historia

ACTUALIZAR ELIMINAR

< Anterior 1 / 197980 Siguiente >

Ficha Técnica Acciones Técnicas Evaluar Servicio Seguimiento Cierre Multimedia

Que Hacer

OT: 2023-2 F/H Creación: 20/01/2023 09:44 a.m. Descripción: Inspección y lubricación

Prioridad: 3 F/H Programada: 04/01/2023 10:00 a.m. Referencia: Estado: Cerrada ejecutada

Actualizar Bitácora

F/H de Paro
dd/mm/aaaa 12:00 a.m.

F/H Atención
04/01/2023 10:00 a.m.

F/H Inicio trabajos
04/01/2023 10:00 a.m.

F/H Fin trabajos
04/01/2023 11:00 a.m.

Tiempo duración
DD: 0 HH: 1 MM: 0

T. Inproductivo
DD: 0 HH: 0 MM: 0

T. Total Solución
DD: 0 HH: 1 MM: 0

Estado de la OT
Cerrada ejecutada

Causa de Cierre
0 - OT Ejecutada

FF Cierre
20/01/2023

Activo No se entrega limpio Activo se entrega limpio

Fecha y Estado del Contador al momento de ejecución

Tipo CO

Valor del CO en el Activo
dd/mm/aaaa

FF Lectura CO en el Activo
dd/mm/aaaa

Valor del CO en la Generación
0

FF Lectura CO en la Generación
dd/mm/aaaa

Valor del CO en la Ejecución
0

FF Lectura CO en la Ejecución
dd/mm/aaaa

Causa de Falla

Efecto de Falla

Fecha garantía
20/01/2023

Conf. Subjetiva AC
0

E-Mail

Imagen 22. Historia - Seguimiento y Cierre

En la gráfica anterior, Ventana de Seguimiento o Cierre, se aprecian sus componentes y sus respectivos contenidos. Sobre cada campo se da una breve descripción:

Que Hacer: Este recuadro aparece con los campos bloqueados para que el usuario visualice la información básica de la OT.

F/H de Paro: Este campo aparece adicional sólo para las OT de HM Correctivas, y se registra la Fecha y hora del daño ocurrido. La fecha se maneja en formato DD/MM/AAAA (Día, Mes, Año); la hora se maneja en formato de 12h. Cabe anotar, que la fecha y hora consignadas corresponden al momento en que se informó del daño o falla a Mantenimiento, así que es posible que el daño haya ocurrido en una fecha/hora anterior. Sin embargo se debe procurar, administrativamente, que Mantenimiento se entere lo más pronto posible de la Fecha y Hora reales del Daño.

F/H Atención: Es la fecha y hora en la que el Personal de Mantenimiento atendió la solicitud de la labor, se hizo presente con una inspección previa sobre el Activo/Equipo reportado. La fecha se maneja en formato DD/MM/AAAA (Día, Mes, Año) y la hora se maneja en formato de 12h. Una vez se digita la Fecha y Hora de Atención, éstas se sugieren para la fecha/hora de Inicio de Trabajos y Fin de Trabajos de la OT, claro está, si tales fechas y horas no han sido digitadas aún.

F/H Inicio Trabajos: Es la Fecha y Hora que indica el momento en que se inició labores una vez que todas las condiciones fueron dadas: se han superado los tiempos de inspección y administrativos; la máquina está lista y en condiciones de ser mantenida, ya fue entregada al

Depto. de Mantenimiento y éste a su vez, cuenta con todos los recursos necesarios para la ejecución: herramientas, instrumentos, materiales, repuestos y responsable. La fecha se maneja en formato DD/MM/AAAA (Día, Mes, Año) y la hora se maneja en formato de 12h.

F/H Fin Trabajos: Es la Fecha y Hora que indica el momento en que finalizaron las labores de mantenimiento, incluyendo las pruebas o ensayos que determinaron el buen funcionamiento del equipo. La fecha se maneja en formato DD/MM/AAAA (Día, Mes, Año) y la hora se maneja en formato de 12h.

Tiempo Duración (ttr): AM sugiere como Tiempo de Duración, (o time to repair), la diferencia entre la Fecha/Hora de Fin de Trabajos y la Fecha/Hora de Inicio de Trabajos. Cabe anotar, que no siempre el Tiempo de Duración es la diferencia entre estas fechas/horas, porque pueden existir eventos que dejaron temporalmente a la OT en Estado de "Pendiente". AM permite corregir el tiempo de Duración en una OT, después de que fue calculado por el sistema, para que refleje el tiempo real de la ejecución. Por ejemplo, si una OT tiene como Fecha de Inicio de Trabajos XXXX/12/01 08:30 a.m., y como Fecha de Fin de Trabajos XXXX/12/01 04:00 p.m., AM sugiere como Tiempo de Duración 7 horas y 30 minutos. Sin embargo, si durante ese lapso se tuvo que detener la ejecución por 2 horas, debido a que faltaba un Repuesto o a que el técnico encargado se ausentó a realizar otra labor, se debe corregir la duración en 5 horas y 30 minutos.

T. Improductivo: AM sugiere como Tiempo Improductivo la diferencia entre la Fecha/Hora de Fin de Trabajos y la Fecha/ Hora de Paro (Para OT Correctivas), o como la diferencia entre la Fecha/Hora de Fin de Trabajos y la Fecha/Hora de Inicio de Trabajos (Para OT no Correctivas). Sin embargo, este valor puede corregirse, después de que fue calculado por el sistema, para reflejar la cantidad Real de Tiempo Improductivo que tuvo el Equipo en la OT actual.

Por ejemplo, si una OT correctiva tiene como fecha de Información de Paro XXXX/12/01 08:00 a.m., y como fecha de Fin de Trabajos XXXX/12/02 12:30 pm, AM sugiere como Tiempo Improductivo, 1 día, 4 horas y 30 minutos. Sin embargo, si en ese lapso, el Equipo no trabaja de 10 PM a 6 AM, pues la empresa no labora este turno de producción, se debe definir el tiempo improductivo como solamente de 20 horas y 30 minutos.

Tiempo Total de Solución: Este campo es calculado por el sistema y no permite corrección manual, equivale a la diferencia entre la Fecha de Paro y la fecha de Fin de Trabajos para las Órdenes Correctivas y para las OT preventivas o con otro tipo de mantenimiento es la diferencia entre la Fecha De Atención y la Fecha Fin de Trabajos.

Estado de la OT: Un registro puede tener uno de los siguientes Estados:

ABREVIATURA	SIGNIFICADO
CE:	Cerrada Ejecutada
CR:	Cerrada Retroalimentada
K:	Cancelada

El estado de **Cerrada Retroalimentada** indica por cualquier razón una actualización sobre el registro de HM.

Causa de Cierre: Por defecto, cuando se trata de una OT cerrada y ejecutada, el sistema ubica en este campo la causa "OT Ejecutada". Si la OT se ha cerrado con un Estado de "K: Cancelada", en este campo se definió la Causa respectiva y es posible que se pueda cambiar.

FF Cierre: Es asignada automáticamente por el sistema, cuando el usuario cambia la OT, SS o PA, al estado Cerrada Ejecutada o Cancelada.

Activo No se entrega Limpio/ Activo se entrega limpio: es un switch que permitió definir en el cierre de la OT si el activo se entregó limpio.

Causa de Falla: Para OT correctivas, este campo es obligatorio, en al que se registró la Causa de la Falla que dio origen a la labor actual. Estas opciones que se despliegan, corresponden a las definidas en su tabla en la Infraestructura.

Efecto de Falla: Para OT correctivas, en este campo se registra el Efecto mas significativo de la falla que se presentó y fue reportado por producción.

Meses de Garantía: Indica cuántos meses de garantía se ofrecen por la labor realizada. El número de meses establecido empieza a regir a partir de la Fecha de Fin de Trabajos de la OT.

Conf. Subjetiva AC.: Este campo permitió al técnico ejecutor, establecer subjetivamente en cuánto quedó (en porcentaje) la confiabilidad del Activo/Equipo una vez finalizada la labor. Al frente de este valor, aparece el porcentaje de confiabilidad actual del Equipo, como valor de

referencia. Este valor fue definido por el responsable de la ejecución de la OT según su apreciación subjetiva.

Email: En este campo el sistema asigna automáticamente el correo electrónico del Solicitante definido en la ficha técnica de la OT de la ventana detalle en el campo de Correo Electrónico.

Fecha y estado del contador al momento de ejecución: En este recuadro se ingresa toda la información relacionada con el contador del Activo y su fecha de lectura al momento del cierre de la OT.

Se deben llenar los siguientes campos para proceder a actualizar la información:

Tipo CO: Este campo permanece bloqueado y muestra el nombre del Contador del Activo que fue asignado en el PM por Contador.

Valor del CO en el Activo: Este campo permanece bloqueado y muestra el valor del Contador del Activo que se tenga definido en el módulo de Activos en la pestaña Ficha Técnica.

FF Lectura CO en el Activo: Este campo permanece bloqueado y muestra la fecha de lectura del Contador del Activo que se tenga definido en el módulo de Activos en la pestaña Ficha Técnica.

Valor del CO en la Generación: Este campo permanece bloqueado y muestra el valor del Contador del Activo proyectado por el PM al momento de generarse la OT.

FF Lectura CO en la Generación: Este campo permanece bloqueado y muestra la fecha de lectura del Contador del Activo proyectado por el PM al momento de generarse la OT.

Valor del CO en la Ejecución: En este campo se define el valor del Contador del Activo al momento de ejecutarse la labor o al momento del cierre de la OT.

FF Lectura CO en la Ejecución: En este campo se definió la fecha de lectura del Contador del Activo al momento de ejecutarse o al momento del cierre de la OT.

En el Seguimiento o Cierre, además de los botones **Actualizar**  y **cancelar** , se visualiza el botón **bitácora** , éste muestra en nueva ventana el historial de cambios de la OT en: Estado, Prioridad y Responsable. Se muestra esta información solo si se han presentado modificaciones, de lo contrario los campos permanecen en blanco.

Detalle de Historia

Bitácora de la Orden número :

Bitácora de Estado

Compañía	Usuario	Fecha	Estados
Biomédica	Gerente	2023-01-20 9:44AM	EJ - En ejecución
Biomédica	Gerente	2023-01-20 3:21PM	CE - Cerrada ejecutada

Bitácora de Prioridad

Compañía	Usuario	Fecha	Prioridad Anterior	Prioridad Nueva
Biomédica	Gerente	2023-01-20 9:44AM	0: N/A	3: Normal

Bitácora de Responsable

Compañía	Usuario	Fecha	Responsable Anterior	Responsable Nueva
Biomédica	Gerente	2023-01-20 9:44AM	N/A	Daniel Acevedo Carrasquilla

CERRAR

Imagen 23. Historia - Detalle Bitácora en Seguimiento y Cierre

> **Nota:** Nótese que para hacer efectivo los cambios efectuados en el seguimiento y cierre individual de la OT de HM se debe hacer clic en **Actualizar** como se indica en las dos imágenes anteriores, este botón sólo cumple la función de actualizar únicamente la pestaña de seguimiento y cierre, ya que el botón de **Actualizar** se inactiva una vez que se encuentre en esta pestaña, es por esto que si se desean guardar otros cambios se debe estar en las otras pestañas (ficha técnica, gasto real, multimedia)

Una vez se actualice el sistema responde con un mensaje de advertencia, para continuar dar un clic en **aceptar**.

The screenshot shows the 'Detalle de Historia' window with a success message overlay. The message is: 'Se modificó correctamente la OT'. The background form is partially visible, showing fields for 'Que Hacer', 'F/H Creación', 'F/H Programada', 'F/H de Paro', 'F/H Atención', 'F/H Inicio trabajos', 'F/H Fin trabajos', 'Tiempo duración', 'T. Improductivo', 'T. Total Solución', 'Causa de Cierre', 'FF Cierre', 'Activo No se entrega limpio', 'Activo se entrega limpio', 'Fecha y Estado del Contador al momento de ejecución', 'Tipo CO', 'Valor del CO en el Activo', 'FF Lectura CO en el Activo', 'Valor del CO en la Generación', 'FF Lectura CO en la Generación', 'Valor del CO en la Ejecución', 'FF Lectura CO en la Ejecución', 'Causa de Falla', 'Efecto de Falla', 'Fecha garantía', 'Conf. Subjetiva AC', and 'E-Mail'.

Imagen 24. Historia - Mensaje alerta en Seguimiento y Cierre

Multimedia

The screenshot shows the 'Detalle de Historia' window with the 'Multimedia' tab selected. The form displays fields for 'Que Hacer', 'F/H Creación', 'F/H Programada', 'F/H de Paro', 'F/H Atención', 'F/H Inicio trabajos', 'F/H Fin trabajos', 'Tiempo duración', 'T. Improductivo', 'T. Total Solución', 'Causa de Cierre', 'FF Cierre', 'Activo No se entrega limpio', 'Activo se entrega limpio', 'Fecha y Estado del Contador al momento de ejecución', 'Tipo CO', 'Valor del CO en el Activo', 'FF Lectura CO en el Activo', 'Valor del CO en la Generación', 'FF Lectura CO en la Generación', 'Valor del CO en la Ejecución', 'FF Lectura CO en la Ejecución', 'Causa de Falla', 'Efecto de Falla', 'Fecha garantía', 'Conf. Subjetiva AC', and 'E-Mail'. Below the form, there are three icons: 'Documentos', 'Imágenes', and 'Videos'.

Imagen 25. Historia - Multimedia

En la gráfica anterior, Ventana Multimedia, se aprecian sus componentes y sus respectivos contenidos. A través de la ventana Multimedia se consulta o adjunta información adicional a la OT. Esta opción permite asociar a la OT uno o varios documentos, con el objetivo de registrar el trabajo realizado minuciosamente. **AM** acepta documentos de extensiones .DOC, XLS, PDF, JPG es decir, de Microsoft Word o Microsoft Excel, Acrobat o Imágenes.

Los documentos anexos pueden contener ayudas necesarias en la ejecución de la OT, planos, manuales técnicos, manuales de normas técnicas de Mantenimiento o de especificaciones detalladas, normas de seguridad, enfoques de acción, procedimientos sobre cómo realizar la labor, listas de verificación, protocolos de prueba u otra información estándar para su ejecución.

A continuación se describen las carpetas que componen esta ventana; cuando se quiera actualizar o ingresar nueva información a la OT, se deberán registrar así:

Que Hacer: Es la información general que aparece en cada pestaña con los campos bloqueados para que el usuario visualice la información básica de la OT.

Documentos: En esta carpeta se relaciona toda clase de documentación relacionada a la OT. Ejemplo: Archivos en Word, PDF, Excel, entre otros.

Imágenes: En esta carpeta se relaciona toda clase de imágenes relacionadas a la OT. Ejemplo: Imágenes en formato JPG, PNG, entre otros.

Videos: En esta carpeta se relacionan porciones de videos relacionados a la OT. Ejemplo: Videos en formato wmv y mp4.

Para adicionar un documento, imagen o video, se debe dar un doble clic sobre la carpeta deseada, y luego seleccionar del ícono de nube  , como se muestra a continuación:

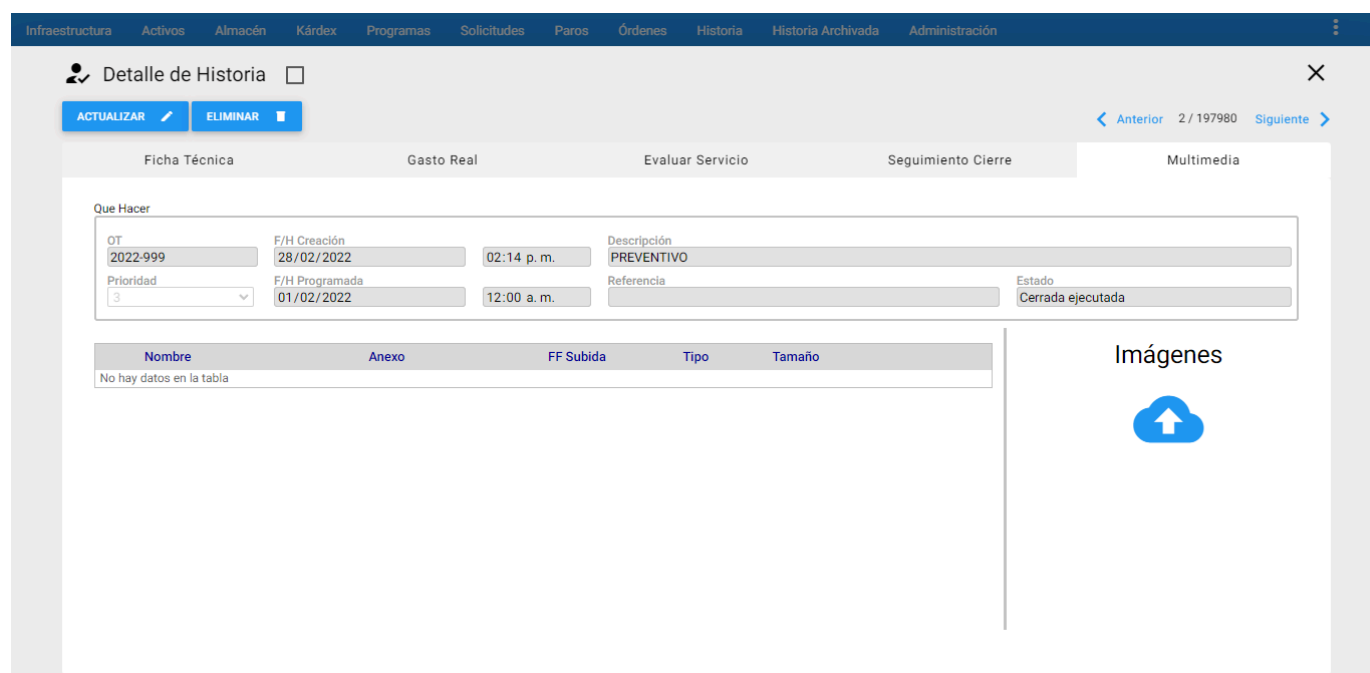


Imagen 26. Historia - Abrir Explorador Archivos

A continuación se abre el explorador de archivos, seguido de seleccionar el archivo dar un clic en

abrir

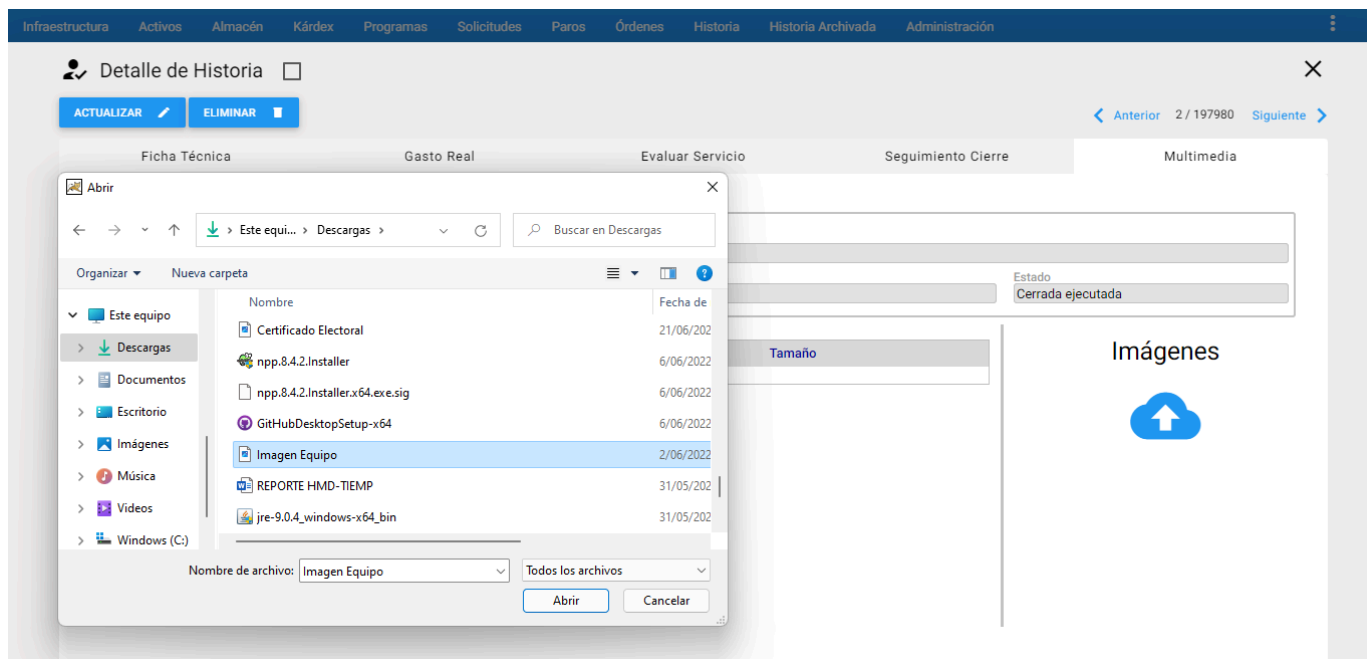


Imagen 27. Historia - Seleccionar Archivos

De manera adicional u opcional se puede escribir un nombre en el siguiente campo para enfatizar de lo que trata el archivo:

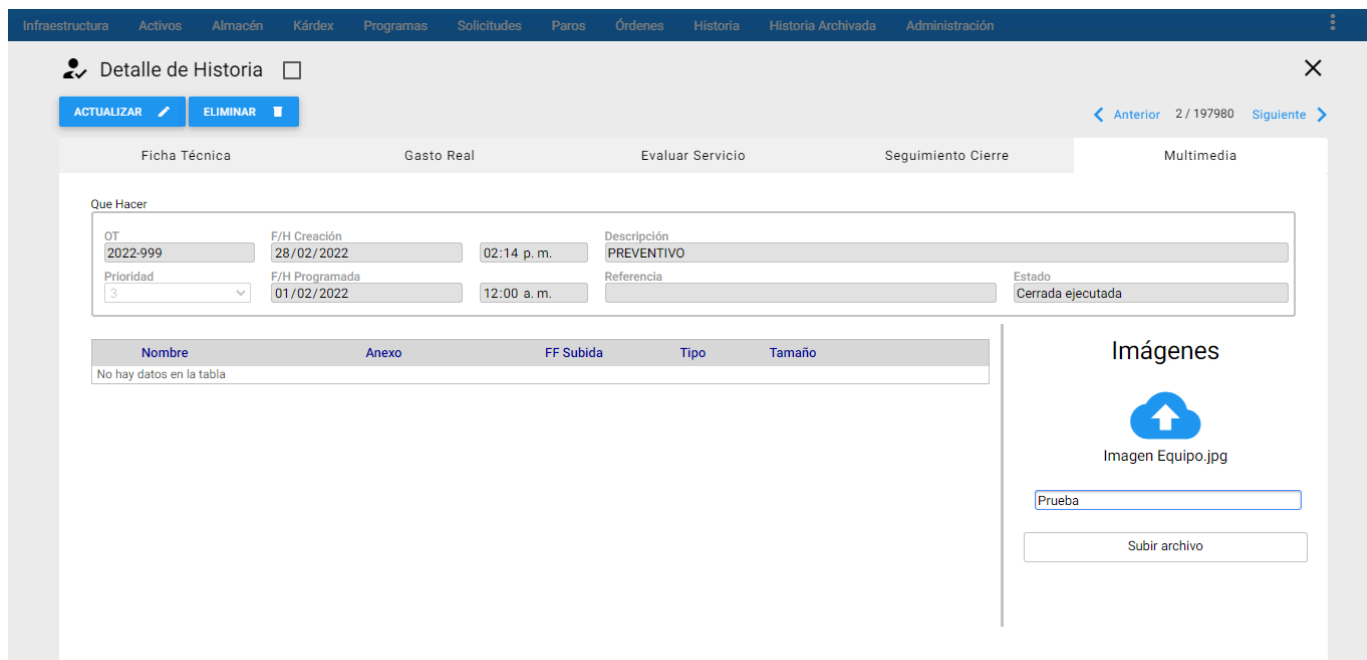


Imagen 28. Historia - Nombrar Archivo

Para finalizar dar un clic en el botón **subir archivo**, el sistema responde con un mensaje aviso:

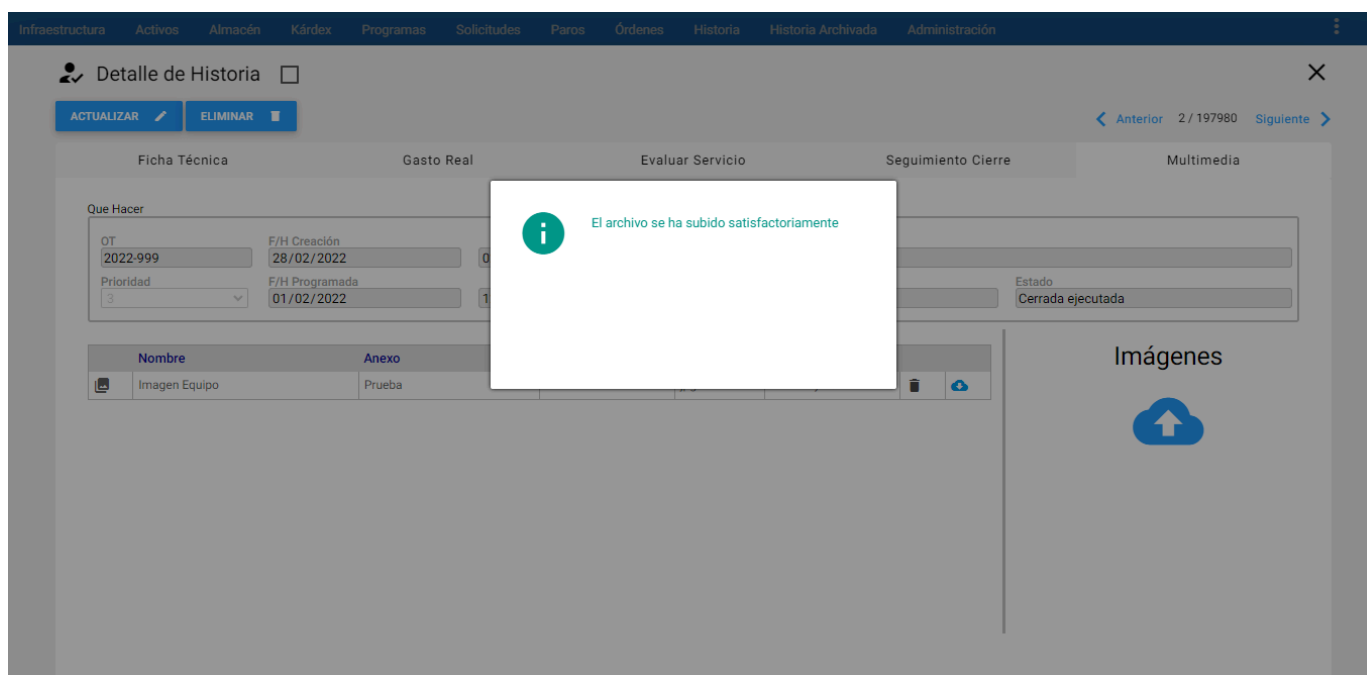


Imagen 29. Historia - Subir archivo

Los archivos que se van adicionando van quedando guardados uno debajo del otro y si se da un clic sobre el nombre de una de las imágenes, se muestra la previsualización, como se muestra a continuación:

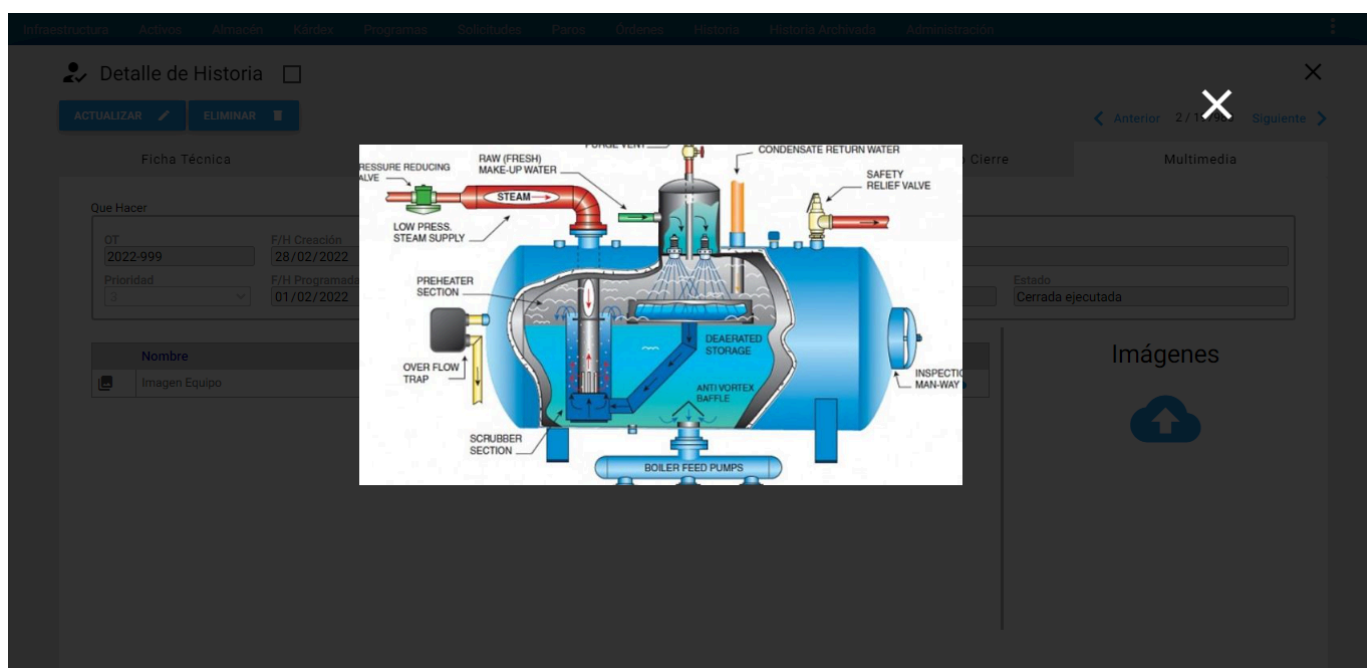


Imagen 30. Historia - Prevualización formato imagen

Para desasociar un documento, o una imagen o un video, a la OT se da clic al icono de basura  que se encuentra al lado derecho del archivo al que se le va a realizar la operación.

Inmediatamente, sale un mensaje de alerta que pregunta al usuario si está seguro de eliminar este registro, finalmente confirmar con el botón **Aceptar**.

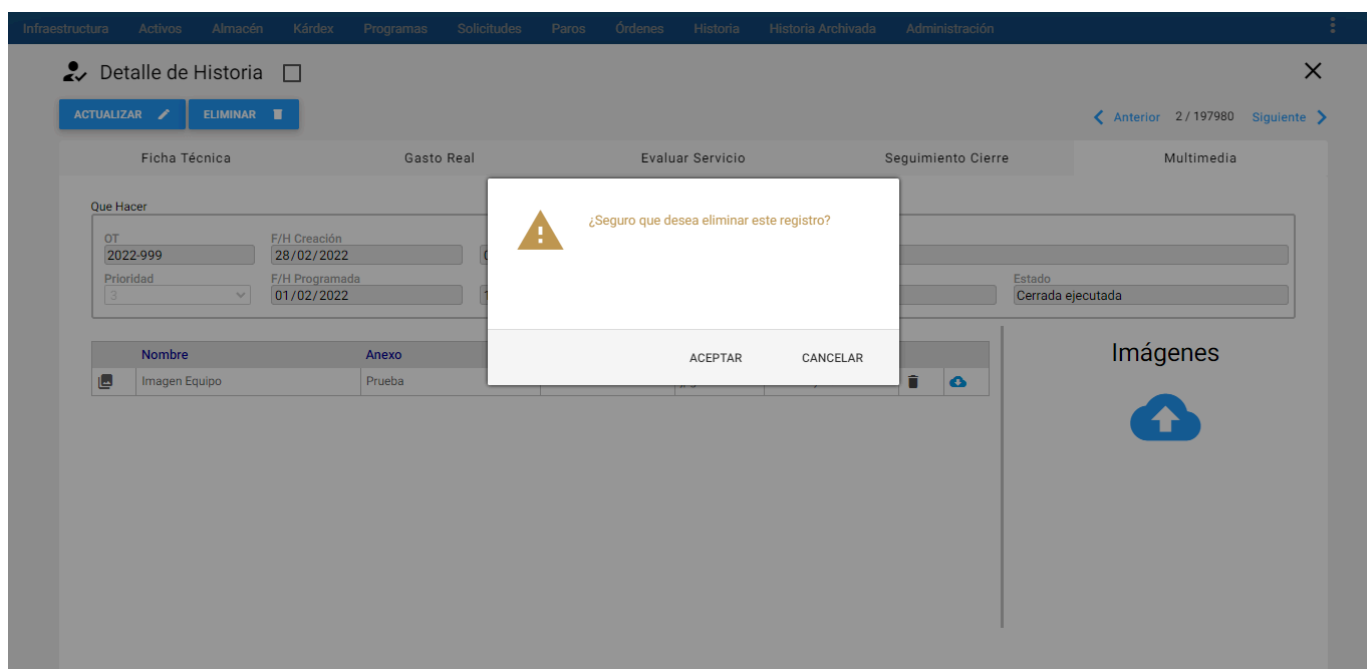


Imagen 31. Historia - Desasociar archivo

Si se desea descargar un archivo adjunto a la OT, se debe dar clic en el ícono de nube con direccional hacia abajo  la nube con flecha hacia abajo que se encuentra al lado derecho del archivo que se quiere descargar.

Ventana Submenú de Historia de Mantenimiento

Subgrupo

Se usa para seleccionar grupos de OT, SS y Paros que cumplen con un conjunto de filtros o criterios. El objetivo de hacerlo, es realizar un estudio posterior sobre los registros seleccionados en el subgrupo. Para ingresar a esta opción se debe dar clic al icono , ubicado en la parte superior derecha de la ventana Visor de Historia.

Infraestructura	Activos	Almacén	Kárdex	Programas	Solicitudes	Paros	Órdenes	Historia	Historia Archivada	Administración
-----------------	---------	---------	--------	-----------	-------------	-------	---------	----------	--------------------	----------------

Historia									
Número OT	Descripción OT	Código AC	CR	Responsable	Indicadores	Estado	Prioridad	F/H Programada	
2023 - 2	Inspección y lubricación	BMAS-BV-11	Ingeniería Biomé...	Daniel Acevedo Carrasquilla	●	CR	3	2023-01-04 10:00	
2022 - 999	PREVENTIVO	BMRG-FM-10	Ingeniería Biomé...	Daniel Acevedo Carrasquilla	●	CE	3	2022-02-01 00:00	
2022 - 998	PREVENTIVO	BMRG-FM-09	Ingeniería Biomé...	Daniel Acevedo Carrasquilla	●	CE	3	2022-02-01 00:00	
2022 - 997	PREVENTIVO	BMRG-FM-249	Ingeniería Biomé...	Daniel Acevedo Carrasquilla	●	CE	3	2022-02-01 00:00	
2022 - 996	PREVENTIVO	BMRG-FM-257	Ingeniería Biomé...	Daniel Acevedo Carrasquilla	●	CE	3	2022-02-01 00:00	
2022 - 995	PREVENTIVO	BMRG-FM-188	Ingeniería Biomé...	Daniel Acevedo Carrasquilla	●	CE	3	2022-02-01 00:00	
2022 - 994	PREVENTIVO	BMRG-FM-14	Ingeniería Biomé...	Daniel Acevedo Carrasquilla	●	CE	3	2022-02-01 00:00	
2022 - 993	MANGUERA DE COLCHOS ROTA CUBICULO 30	APHM-IN-08	Ingeniería Biomé...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●	CR	2	2022-02-28 13:16	
2022 - 992	BUENAS TARDES, POR FAVOR REVISAR GLUCOMETRO, MUESTRA ERROR 3 Y NO ...	BMDG-GM-377	Ingeniería Biomé...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●	CE	2	2022-02-28 13:14	
2022 - 991	favor reponer pulsioximetro de uce 17-2 muchas gracias	APHM-IN-17	Ingeniería Biomé...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●	CE	3	2022-02-28 13:13	
2022 - 990	(BATERIAS) Buen día favor revisar mesa quirurgica Steris, no funciona gracias	BMPM-MQ-09	Ingeniería Biomé...	Marco Aurelio Serna Arias	●	CE	1	2022-02-28 12:35	
2022 - 99	PREVENTIVO	BMRA-DF-12	Ingeniería y Man...	Marco Aurelio Serna Arias	●	CE	3	2022-01-01 00:00	
2022 - 989	(BELISARIO)BUENOS DIAS REPORTANDO MANGO EN T Y TARRAJA DE ANCLAJE ...	APHM-IN-01	Ingeniería y Man...	Marco Aurelio Serna Arias	●	CE	1	2022-02-28 12:10	
2022 - 988	Maria Clara MachadoPor favor revisar guaya de desfilador de carro de paro. No ...	BMRA-DF-20	Ingeniería Biomé...	Marco Aurelio Serna Arias	●	CE	2	2022-02-28 12:06	
2022 - 987	Paula Andrea Acevedo Monsalve: Por favor revisar forroptero malo.	APHM-IN-03	Ingeniería Biomé...	Marco Aurelio Serna Arias	●	CE	2	2022-02-28 12:03	
2022 - 986	buenas tardes por favor realizar mantenimiento a tijeras iris muchas gracias	APHM-IN-03	Ingeniería Biomé...	Marco Aurelio Serna Arias	●	CE	1	2022-02-28 12:02	
2022 - 985	POR FAVOR REVISAR ELLMAN DE LA SALA DE DERMATOLOGIA, NO FUNCIONA EN ...	BMCC-EB-16	Ingeniería Biomé...	Marco Aurelio Serna Arias	●	CE	2	2022-02-28 11:58	
2022 - 984	Buen día. Tan amable arreglar baranda lateral de cama hab 432-2, le falta el pin qu...	BMMH-CA-215	Ingeniería Biomé...	Marco Aurelio Serna Arias	●	CE	2	2022-02-28 08:45	
2022 - 983	BUENAS TARDES PORFAVOR REVISAR ASPIRADOR DE OTORRINO CONSULTORIO ...	BMAS-BV-18	Ingeniería Biomé...	Marco Aurelio Serna Arias	●	CE	2	2022-02-28 08:43	
2022 - 982	Buenas tardes, favor reparar camilla hab 437-1. Gracias! Solicitud resuelta, realiza...	BMMH-CA-24	Ingeniería Biomé...	Marco Aurelio Serna Arias	●	CE	2	2022-02-28 08:32	
2022 - 981	PREVENTIVO	BMRG-FM-477	Ingeniería y Man...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●	CE	3	2022-02-01 00:00	
2022 - 980	PREVENTIVO	BMRG-FM-468	Ingeniería y Man...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●	CE	3	2022-02-01 00:00	
2022 - 98	PREVENTIVO	BMRA-DF-15	Ingeniería y Man...	Marco Aurelio Serna Arias	●	CE	3	2022-01-01 00:00	
2022 - 979	PREVENTIVO	BMRG-FM-164	Ingeniería y Man...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●	CE	3	2022-02-01 00:00	
2022 - 978	PREVENTIVO	BMRG-FM-165	Ingeniería y Man...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●	CE	3	2022-02-01 00:00	
2022 - 977	PREVENTIVO	BMRG-FM-174	Ingeniería y Man...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●	CE	3	2022-02-01 00:00	
2022 - 976	PREVENTIVO	BMRG-FM-461	Ingeniería y Man...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●	CE	3	2022-02-01 00:00	
2022 - 975	PREVENTIVO	BMRG-FM-462	Ingeniería y Man...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●	CE	3	2022-02-01 00:00	
2022 - 974	PREVENTIVO	BMRG-FM-133	Ingeniería y Man...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●	CE	3	2022-02-01 00:00	
2022 - 973	PREVENTIVO	BMRG-FM-134	Ingeniería y Man...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●	CE	3	2022-02-01 00:00	

Registros por página: 100	1-100 de 197980 / 197980	« Primera Página	< Anterior	1	Siguiente >	Última Página »
---------------------------	--------------------------	------------------	------------	---	-------------	-----------------

Imagen 32. Historia - Ir a Subgrupo

Cada criterio trabaja en conjunto con los demás, con el operador intersección.

Cada criterio aparece inicializado en un valor global que permite mostrar todas las OT, SS y PA de Historia. Lo que significa que de no escoger un criterio se obtiene como resultado del subgrupo, el mismo conjunto completo de todos los registros

AM mantiene activo cualquier subgrupo en cada módulo, hasta que el usuario lo modifique o restablezca los valores estándar.

Los campos de datos que constituyen criterio de selección son los siguientes:

Imagen 33. Historia - Subgrupo

1. FILTRAR POR TIPO DE REGISTRO

Tipo de Registro: Tres tipos de registros conforman la Historia de Mantenimiento: SS, OT y Paros/Averías. Con este filtro se seleccionan los registros de un tipo, de todos los tipos o de alguna combinación de ellos.

2. FILTRAR POR CAMPOS DEL ACTIVO ASOCIADO A LA ORDEN DE TRABAJO, PARO O SOLICITUD DE SERVICIO

AC-Alias: Este campo filtra las OT Históricas, SS y PA para los Activos cuyo Alias corresponda a los valores aquí definidos. En este campo se pueden utilizar los comodines (%).

AC – Cód. de Barras Int.: Permite seleccionar las OT Históricas, SS y PA que se encuentran asociadas al Activo/Equipo que se encuentre con el Código de Barras Interno que el usuario ingresa en este campo del subgrupo y que posea una OT, SS y PA.

AC – Cód. de Barras Prov.: Permite seleccionar las OT Históricas, SS y PA asociadas a un Activo/Equipo que se encuentre ligado al Código de Barras del Proveedor que se ingresó al crear el Activo/Equipo.

AC-Código: Esta selección agrupa las OT Históricas, SS y PA cuyo Activo/Equipo coincidan con el relacionado en este criterio. Es posible definir el código completo o una porción del mismo. Por ejemplo: si se escribe 341%, se seleccionan todas las OT Históricas, SS y PA cuyo código de

Activo inicia por 341. El porcentaje (%) es un carácter comodín que significa "todos". También, es posible seleccionar el Activo a través del visor de Activos. Para ello se da un clic sobre el icono de filtro  de la respectiva ventana. Acto seguido se muestra la ventana de visor de Activos junto con la posibilidad de filtrar. Una vez se encuentra dicho Activo, se selecciona dando un clic sobre cualquiera de sus campos. A continuación, se da un clic sobre botón **Aceptar** de esa ventana o se hace doble clic sobre el registro seleccionado. Inmediatamente ese código aparece en el primer campo de la línea de Activo en la forma de registro de OT, SS y PA.

AC-Descripción: Selecciona las OT Históricas, SS y PA asociados a los Activos según criterios que se fundamenten en su descripción. Ejemplo: %Motor% selecciona todos los Activos en cuya descripción, en cualquier posición, tengan la palabra "Motor".

AC-Estado: Este filtro permite seleccionar las OT, SS y PA de acuerdo con el Estado del Activo u Objeto de Mantenimiento. Así que se pueden filtrar las OT para los cuales el AC correspondiente está activo o inactivo.

AC-Número Activo Fijo: Este campo preselecciona las OT Históricas, SS y PA para el o los Activos cuyo Número de Activo corresponde a los valores aquí definidos. En este campo se pueden utilizar los comodines.

AC-Referencia: Esta opción permite seleccionar las OT Históricas, SS y PA de acuerdo con su número de referencia.

AC-Serial: Esta alternativa permite seleccionar las OT Históricas, SS y PA de acuerdo con el número serial del Activo/Equipo objeto de mantenimiento. El campo acepta comodines(%).

AC-Ubicación Física: Permite la selección de las OT, SS y PA Históricas cuyo Activo se encuentre en una Ubicación Física determinada. Existen dos formas de definir la Ubicación Física del Activo. La primera es seleccionando la Ubicación Física de la lista desplegable. La segunda es dando clic al icono , una vez se visualice de esta manera  se pueden usar comodines (%) y digitar a continuación segmentos del nombre de la Ubicación Física. Cuando se utilizan comodines, es posible seleccionar OT cuyo Activo esté en una Ubicación Física que tenga parte del nombre igual. Por ejemplo: Cava% selecciona las OT a Activos cuya Ubicación Física empieza por la palabra Cava, independientemente de si se está hablando de la Cava de Fermentación, Maduración o Contrapresión.

AC-Tipo: Selecciona las OT Históricas, SS y PA asociados a los Activos que se encuentran asociados al tipo ingresado por el usuario.

AC - Con Descendientes: Esta opción permite buscar las OT, SS y PA del eActivo raíz y todos sus activos hijos o descendientes asociados al código del Activo definido en el campo.

3. FILTRAR POR CAMPOS DE LA ORDEN DE TRABAJO

Acción Técnica: Filtra las OT Históricas a las cuales se le definió la Acción Técnica seleccionada en esta opción, es posible utilizar comodines (%). Existen dos formas de definir la Acción Técnica de la OT Histórica. La primera es seleccionando la Acción Técnica de la lista desplegable. La segunda es dando clic al icono de candado  para usar comodines (%), cuando el ícono se visualiza de esta manera  y digitar a continuación segmentos del nombre de la Acción Técnica utilizando cuando se utilizan comodines, es posible seleccionar OT Histórica cuya Acción Técnica tenga parte del nombre igual.

Causa de Cierre: Permite buscar las OT Históricas que tienen una Causa de Cierre específica, es posible utilizar comodines (%). Existen dos formas de definir la Causa de Cierre de la OT Histórica. La primera es seleccionando la Causa de la lista desplegable. La segunda es dando clic al icono de candado , cuando se desbloquea  para digitar a continuación segmentos del nombre de la Causa de Cierre utilizando comodines. Cuando se utilizan comodines (%), es posible seleccionar OT Histórica cuya Causa de Cierre tenga parte del nombre igual.

Causa de Pendiente: Permite buscar las OT Históricas, SS y PA que tienen una Causa pendiente específica. Existen dos formas de definirla. La primera es seleccionando la Causa de Pendiente de la lista desplegable. La segunda es dando clic al icono de candado , este se desbloquea  y a continuación se digitan segmentos del nombre de la Causa de Pendiente. Cuando se utilizan comodines (%), es posible seleccionar OT, SS y PA cuya Causa de Pendiente tenga parte del nombre igual.

Causa de Falla: Permite buscar las OT Históricas, SS y PA que tienen una Causa de Falla específica. Existen dos formas de definir la Causa de Falla de la OT, SS y PA. La primera es seleccionando la Causa de Falla de la lista desplegable. La segunda es dando clic al icono de candado , este se desbloquea  y a continuación se digitan segmentos del nombre de la Causa de Falla. Cuando se utilizan comodines(%), es posible seleccionar OT, SS y PA cuya Causa de Falla tenga parte del nombre igual.

Centro de Costo: Permite la selección de OT Históricas, SS y PA de acuerdo con el Centro de Costo asignado a ella. Existen dos formas de definir el Centro de Costo. La primera es seleccionando el Centro de Costo de la lista desplegable. La segunda es dando clic al icono de candado , luego este se desbloquea  digitando a continuación segmentos del nombre del Centro de Costo. Cuando se utilizan comodines (%), es posible seleccionar las OT Históricas, SS y PA pertenecientes a Centros de Costo que tengan parte del nombre igual. Por ejemplo: Sistema% selecciona todas los registros Históricas, en cuyo Centro de Costo exista la palabra Sistema, independiente de si se está hablando del Sistema de Agua, de Vapor o de Energía.

Centro responsable: Agrupa las OT Históricas, SS y PA cuyo Centro Responsable sea el seleccionado, es posible utilizar comodines(%).Existen dos formas de definir el Centro Responsable. La primera es seleccionando el Centro Responsable de la lista desplegable. La segunda es dando clic al icono de candado , este se desbloquea permitiendo digitar segmentos del nombre del Centro Responsable.

Contrato: Permite filtrar las OT Históricas que se encuentren asociadas a un contrato ya definido en la tabla de "CONTRATO" en el módulo de Infraestructura. Existen dos formas de definir el Contrato de la OT Histórica. La primera es seleccionando el Contrato de la lista desplegable. La segunda es dando clic al icono de candado , este se desbloquea  permitiendo digitar a continuación segmentos del nombre del Contrato utilizando comodines (%). Cuando se utilizan comodines, es posible seleccionar OT Histórica cuyo Contrato tenga parte del nombre igual.

Criterio de Generación: Permite seleccionar el subconjunto de OT Históricas generadas desde PM, bajo el Criterio de Programación "XX" seleccionado. Es posible utilizar comodines (%). Los criterios son:

Abreviatura	Significado
MM	Mensual
SS	Semanal
SM	Semestral
AN	Anual
DD	Días (Mín. 3)
SA	Semanas del año
+M	Meses (mas de uno)
+S	Semanas (mas de una)
KI	Contador por Incremento
KL	Contador por Límite
FK	Frecuencia y Contador
TM	Trimestral
+K	Contador (mas de uno)
??	Sin Criterio

Descripción: Esta opción permite seleccionar las OT Históricas, SS y PA que cumplan con el criterio de selección establecido en este campo, es posible utilizar la funcionalidad de comodines (%).

Efecto de Falla: Este campo permite seleccionar las OT Históricas que posean una causa de falla específica, es posible utilizar comodines (%). Existen dos formas de definir el Efecto de Falla de la OT Histórica. La primera es seleccionando el Efecto de Falla de la lista desplegable. La segunda es dando clic al icono  este se desbloquea  permitiendo digitar a continuación segmentos del nombre del Efecto de Falla.

Estado General: Permite seleccionar las OT Históricas de acuerdo con su estado de cierre: "Cerradas" que fueron normalmente ejecutadas o "Canceladas".

Estado Particular: Permite seleccionar las OT Históricas, SS y PA de acuerdo con su estado. Al descolgar aparece el listado de todos los tres únicos estados posibles: "Cancelada", "Cerrada" y "Cerrada Retroalimentada".

Comentarios: Filtra los registros que coincidan con el comentario aquí en este campo. Es posible usar comodines (%) para filtrar porciones del texto.

FF de Cierre: Este criterio filtra las OT Históricas por un rango de la Fecha de Cierre. Aparecen dos campos: Desde y Hasta. En cada uno de ellos se digita una fecha. De no digitar el campo "Desde", se buscan los registros Históricas cuya fecha de cierre esté en el lapso anterior a la fecha digitada en "Hasta". De no digitar el campo "Hasta", se buscan las OT Históricas cuya fecha de cierre esté en un lapso posterior a la digitada en "Desde".

FF Consumo en Materiales: Este criterio filtra las Órdenes de Trabajo Históricas por un rango de la Fecha de consumo de materiales en el Gasto Real de la OT. Aparecen dos campos: Desde y Hasta. En cada uno de ellos se digita una fecha. De no digitar el campo "Desde", se buscan las Órdenes de Trabajo cuya fecha de consumo de materiales esté en el lapso anterior a la fecha digitada en "Hasta". De no digitar el campo "Hasta", se buscan las OT cuya fecha de consumo de materiales esté en un lapso posterior a la digitada en "Desde".

FF Consumo en Mano de Obra: Este criterio filtra las OT Históricas por un rango de la Fecha de consumo de mano de obra en el Gasto Real de la OT. Aparecen dos campos: Desde y Hasta. En cada uno de ellos se digita una fecha. De no digitar el campo "Desde", se buscan los registros cuya fecha de consumo de mano de obra esté en el lapso anterior a la fecha digitada en "Hasta". De no digitar el campo "Hasta", se buscan las OT cuya fecha de consumo de mano de obra esté en un lapso posterior a la digitada en "Desde".

FF Consumo en Otros Conceptos: Este criterio filtra las OT Históricas por un rango de la Fecha de consumo de gastos indirectos en el Gasto Real de la OT. Aparecen dos campos: Desde y Hasta. En cada uno de ellos se digita una fecha. De no digitar el campo "Desde", se buscan los registros cuya fecha de consumo de mano de obra esté en el lapso anterior a la fecha digitada en "Hasta". De no digitar el campo "Hasta", se buscan las OT cuya fecha de consumo esté en un lapso posterior a la digitada en "Desde".

Fecha de Daño: Este criterio filtra los registros Históricos por un rango de la Fecha de Daño, Paro o Avería. Aparecen dos campos: Desde y Hasta. En cada uno de ellos se digita una fecha. De no digitar el campo "Desde", se buscan las OT Históricas cuya fecha de Daño esté en el lapso anterior a la fecha digitada en "Hasta". De no digitar el campo "Hasta", se buscan las OT Históricas cuya fecha de Daño esté en un lapso posterior a la digitada en "Desde".

FF Inicio de Trabajo: Este criterio filtra los registros Históricos por un rango de la Fecha de Inicio de Trabajos. Aparecen dos campos: Desde y Hasta. En cada uno de ellos se digita una fecha. De no digitar el campo "Desde", se buscan las Órdenes de Trabajo Históricas cuya fecha de inicio esté en el lapso anterior a la fecha digitada en "Hasta". De no digitar el campo "Hasta", se buscan los registros cuya fecha de inicio esté en un lapso posterior a la digitada en "Desde".

FF Fin de Trabajo: Este criterio filtra los registros Históricos por un rango de la Fecha de Fin de Trabajos. Aparecen dos campos: Desde y Hasta. En cada uno de ellos se digita una fecha. De no digitar el campo "Desde", se buscan los registros cuya fecha de fin de trabajos esté en el lapso anterior a la fecha digitada en "Hasta". De no digitar el campo "Hasta", se buscan las OT Históricas cuya fecha de fin de trabajos esté en un lapso posterior a la digitada en "Desde".

Fecha de Creación: Este criterio filtra los registros Históricos por rango en la fecha de su creación. Aparecen dos campos: Desde y Hasta. En cada uno de ellos se digita una fecha. De no digitar el campo "Desde", se buscan las Órdenes de Trabajo Históricas cuya fecha programada esté en el lapso anterior a la fecha digitada en "Hasta". De no digitar el campo "Hasta", se buscan los registros cuya fecha de creación esté en un lapso posterior a la digitada en "Desde".

FF Programada: Este criterio filtra las OT Históricas por un rango de la Fecha Programada. Aparecen dos campos: Desde y Hasta. En cada uno de ellos se digita una fecha. De no digitar el campo "Desde", se buscan las OT Históricas cuya fecha programada esté en el lapso anterior a la fecha digitada en "Hasta". De no digitar el campo "Hasta", se buscan las OT Históricas cuya fecha de programación esté en un lapso posterior a la digitada en "Desde".

Gasto Real Mano Obra: Al seleccionar esta opción se habilita una lista desplegable donde se escoge el criterio deseado, junto con un cuadro donde se digita el valor de comparación. Los criterios son: Igual (=), Mayor (>) y Menor (<). Estos criterios actúan en comparación con el valor digitado en la casilla que se activa al lado del operador aritmético. Ejemplo: si se escoge el criterio Mayor (>) y la cantidad es 100.000, eso significa que filtrara todas las OT Históricas cuyo Gasto Real en la Mano de Obra Interna sea Mayor a Cien Mil Pesos o unidades monetarias.

Gasto Real Materiales y Repuestos: Al seleccionar esta opción se habilita una lista desplegable donde se escoge el criterio deseado, junto con un cuadro donde se digita el valor de comparación. Los criterios son: Igual (=), Mayor (>) y Menor (<). Estos criterios actúan en comparación con el valor digitado en la casilla que se activa al lado del operador aritmético. Ejemplo: si se escoge el criterio Mayor (>) y la cantidad es 100.000, eso significa que filtrara todas las OT Históricas cuyo Gasto Real en Materiales y Repuestos sea Mayor a Cien Mil Pesos o unidades monetarias.

Gasto Real Otros Conceptos: Al seleccionar esta opción se habilita una lista desplegable donde se escoge el criterio deseado, junto con un cuadro donde se digita el valor de comparación. Los criterios son: Igual (=), Mayor (>) y Menor (<). Estos criterios actúan en comparación con el valor digitado en la casilla que se activa al lado del operador aritmético. Ejemplo: si se escoge el criterio Mayor (>) y la cantidad es 100.000, eso significa que filtrara todas las OT Históricas cuyo Gasto Real en Otros Conceptos de Costo sea Mayor a Cien Mil Pesos o unidades monetarias.

Responsable por la Institución: Filtra las OT Históricas de acuerdo al Responsable por Institución o la persona que recibe a satisfacción. Existen dos formas de buscar el Responsable. La primera es seleccionándolo de la lista desplegable. La segunda es dando clic al icono  el cual se desactiva  permitiendo digitar segmentos del nombre del Responsable, en el cual también es posible usar comodines (%). Cuando se utilizan comodines, es posible seleccionar las OT cuyo Responsable tenga una parte del nombre igual.

Número de la OT: Permite filtrar OT Históricas, con base en su número consecutivo. Para ello se define en el criterio un rango. Aparecen cuatro campos, para ubicar el comienzo del rango "Desde" (Año-Consecutivo) y el fin del rango "Hasta" (Año- Consecutivo). De no digitar los campos "Desde", se buscan las OT Históricas cuyo número es inferior al digitado en "Hasta". De no digitar los campos "Hasta", se buscan las OT Históricas cuyo número es posterior al digitado en "Desde".

Prioridad: Permite hacer subgrupo de OT Históricas, cuya prioridad es la seleccionada en este criterio, habilitándose una lista desplegable desde el nivel 1 hasta el nivel 7.

Referencia: Esta opción permite seleccionar las OT Históricas que tienen asociado el valor seleccionado, en el campo Referencia. Es posible utilizar comodines (%).

Responsable: Filtra las SS, PA y OT Históricas de acuerdo al Responsable ejecutor. Existen dos formas de buscar el Responsable. La primera es seleccionándolo de la lista desplegable. La segunda es dando clic al icono de candado  el cual se desactiva  permitiendo digitar segmentos del nombre del Responsable. En este campo también es posible usar comodines (%), es posible seleccionar las OT cuyo Responsable ejecutor tenga una parte del nombre igual.

Responsable en Gasto Real: Permite filtrar las OT Históricas cuyo Responsable ejecutor en Gasto Real está definido en la Mano de Obra del Gasto Real. Existen dos formas de buscar el Responsable. La primera es seleccionándolo de la lista desplegable. La segunda es dando clic al icono de candado  el cual se desactiva  permitiendo digitar segmentos del nombre del Responsable. En este campo también es posible usar comodines (%), es posible seleccionar las OT cuyo Responsable definido en el Gasto Real, tenga una parte del nombre igual.

RP-Código: Filtra las OT Históricas cuyo Repuesto fue asociado en el Gasto Real en Materiales y Repuestos. Para definir el Repuesto de la OT Histórica, primero se elige el almacén de la lista desplegable en el primer campo. Luego de seleccionarlo, se activa automáticamente el segundo campo que permite seleccionar el Repuesto a través del visor de Materiales y Repuestos. Para ello se da un clic sobre el icono de subgrupo . Acto seguido se muestra la ventana de visor de Materiales y Repuestos junto con la de subgrupo para poder ubicarlo. Una vez se encuentra el Repuesto en la Tabla de visor de Materiales y Repuestos, se selecciona dando un clic sobre cualquiera de sus campos. A continuación, se da un clic sobre botón  de esa ventana o se hace doble clic sobre el registro seleccionado. Inmediatamente ese código aparece en el segundo campo en la forma de registro de Ordenes de Trabajo Histórica.

Solicitante (Digitado Manualmente): Permite la preselección de las OT Históricas, SS y PA cuyo Solicitante fue especificado manualmente, y coincide con el definido en este campo. Se pueden utilizar los comodines (%).

Solicitante (Incluido en terceros - Tipo RI): Permite la preselección de las OT Históricas, SS y PA cuyo Solicitante fue seleccionado de la tabla de terceros (como RI) y coincide con el definido en este criterio. Existen dos formas de definir el Solicitante de la OT, SS y PA. La primera es seleccionando el Solicitante de la lista desplegable. La segunda es dando clic al icono de candado  y digitando a continuación segmentos del nombre del Solicitante utilizando comodines (%). Cuando se utilizan comodines, es posible seleccionar OT Histórica, SS y PA cuyo Solicitante tenga parte del nombre igual.

Tipo de Actividad: Filtra las OT Históricas, SS y PA por Tipo de Actividad. Existen dos formas de definir el Tipo de Actividad de la OT Histórica, SS y PA. La primera es seleccionando el Tipo de Actividad de la lista desplegable. La segunda es dando clic al icono  y digitando a continuación segmentos del nombre del Tipo de Actividad utilizando comodines (%). Cuando se utilizan comodines, es posible seleccionar OT Histórica, SS y PA cuyo Tipo de Actividad tenga parte del nombre igual.

Tipo de Mantenimiento: Filtra las OT Históricas, SS y PA por el Tipo de Mantenimiento elegido de la lista desplegable. Al activar ésta opción se activan las siguientes opciones: Correctivo, Preventivo, Preventivo Manual, Predictivo, Metrología, Inspección, Lubricación, Otro-Mantto y Otro.

Tipo de Trabajo: Agrupa las OT Históricas, SS y PA de acuerdo al TT seleccionado, sin importar si tienen otros tipos de trabajo activos. Incluso, es posible seleccionarlos todos al mismo tiempo.

Ubicación Física: Permite la selección de las OT Históricas, SS y PA cuyo Activo esté en la ubicación física que se determina en este criterio. Existen dos formas de filtrar la Ubicación Física. La primera es seleccionando la Ubicación Física de la lista desplegable. La segunda es dando clic al icono  el cual se desactiva  y permite digitar a continuación segmentos del nombre de la Ubicación Física. Es posible utilizar comodines (%) y seleccionar OT cuyo Activo esté en una Ubicación Física que tenga parte del nombre igual. Por ejemplo: Cava% selecciona los registros cuya Ubicación Física empiece por la palabra Cava, independientemente de si se está hablando de la Cava de Fermentación, Maduración o Contrapresión.

4. FILTRAR POR CAMPOS PARTICULARES DE PAROS

Turno: Permite filtrar de los PA Históricos cuyo turno laboral indique en el cual se produjo el paro. Se puede elegir entre los turnos 1, 2, 3 y 4.

Módulo: Permite filtrar de los PA Históricos, cuyo campo tenga definido información documental, variable, según las necesidades propias de la Organización.

Operación: Permite filtrar de los PA Históricos cuya operación fue la que se registró en el momento en que se produjo el fallo, daño o avería.

Operador: Permite filtrar de los PA Históricos cuyo operario de mantenimiento corresponde al que está registrado en la tabla de Terceros del módulo de Infraestructura. La selección del operario también se puede realizar utilizando los comodines (%).

Referencia: Permite filtrar los PA Históricos que tengan registrada la referencia elegida. En este campo se pueden utilizar los comodines.

Restricción: Permite la selección de los PA Históricos que hayan sido o no restrictivo en el momento en que se presentó el fallo del Activo/Equipo.

5. FILTRAR POR CAMPOS PARTICULARES DE SOLICITUDES DE SERVICIO

Estado: Permite seleccionar las SS Históricas de acuerdo con su estado de cierre: **Cerrada no ejecutada, Cerrada ejecutada, Cerrada con OT o Cerrada Retroalimentada.**

Nota: Es importante tener en cuenta que cuando se están realizando los subgrupos, se pueden utilizar uno o varios de los criterios anteriores, simultáneamente. Además es posible hacer unión de selecciones. Esto significa que inmediatamente después de haber realizado una selección, es posible hacer otra y unir el resultado de las dos. Para ello, tras definir los criterios de la segunda selección, se da un clic al botón **Mas +** o **Menos -** en lugar de darlo al botón **aceptar ✓**.

Exportar

Esta opción permite exportar los ítems o campos de la ficha técnica de OT, bien sea, para exportar todas las OTs de la base de datos o las provenientes de un subgrupo a un archivo de Excel que se descarga automáticamente en la estación cliente. Para efectuar este proceso, se da clic en Exportar  mostrando las siguientes opciones de exportación:

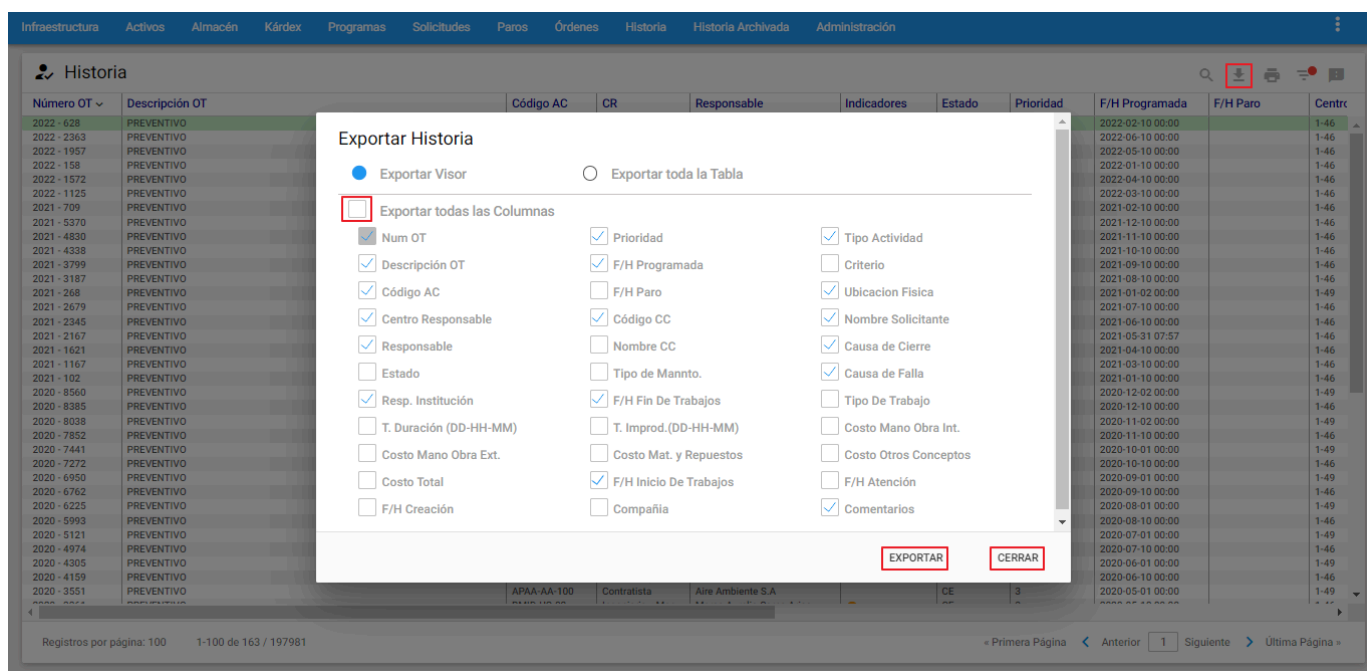


Imagen 34. Historia - Exportar

En la gráfica anterior, se aprecian sus componentes y sus respectivos contenidos:

Exportar Visor: Esta opción exporta todas los registros seleccionadas en el visor mediante un subgrupo.

Exportar Todos los Registros: Esta opción exporta todas las OT, SS y PA existentes en la base de datos, sin importar cualquier subgrupo activo. Luego de escoger una de las opciones anteriores, en la parte inferior aparece seleccionado por defecto el recuadro ☐ **exportar todos los campos** pero si se prefiere uno o varios, se debe des-seleccionar y a continuación hacer clic en los recuadros a exportar, una vez elegida la información, se da clic en el botón inferior **exportar** el cual genera un archivo de Excel que se descarga automáticamente. El objetivo de esta exportación es llevar toda la información de las OT, SS y PA a un archivo plano, para luego ser analizadas.

Servicios

Reportes

Este comando permite visualizar los reportes relacionados a OT, SS y PA en Historia. Existen los siguientes tipos de reportes básicos disponibles:

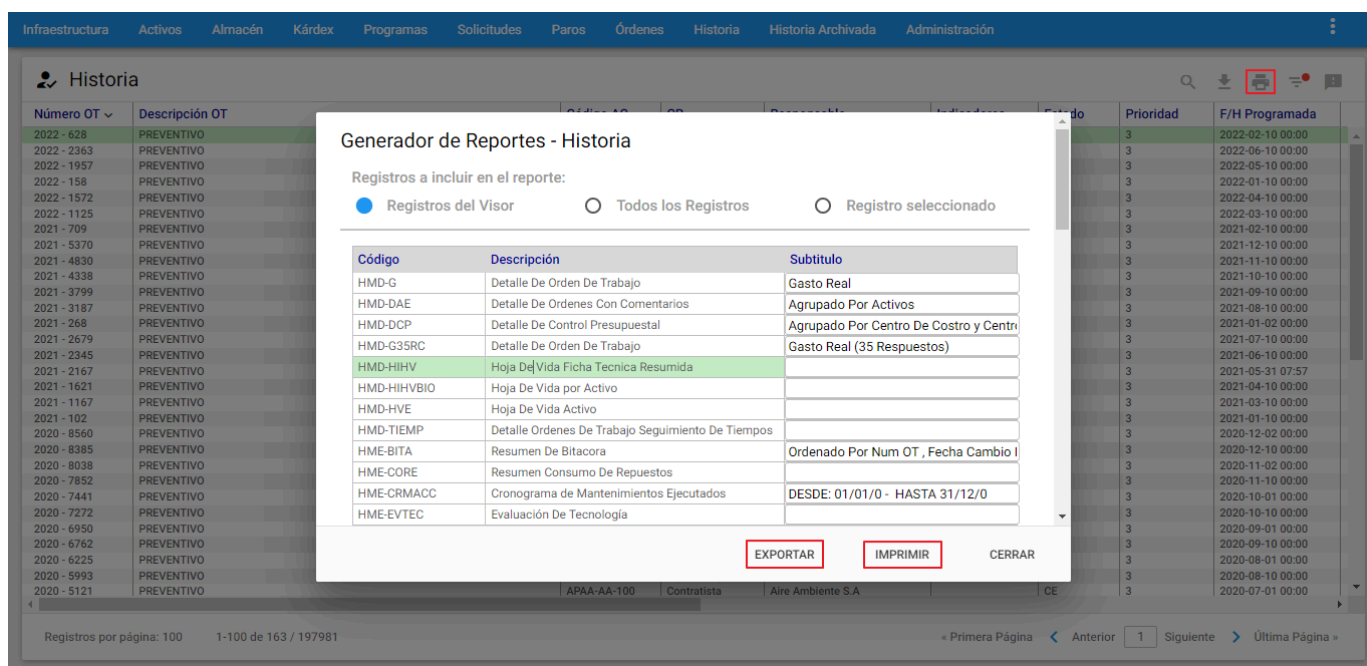


Imagen 35. Historia - Reportes

Los anteriores reportes pueden ser seleccionados para una o varios registros a través de las siguientes opciones:

Todos los Registros: Con esta opción se realiza la impresión de todas las OT, SS y PA Históricas existentes en la base de datos, sin importar cualquier subgrupo activo.

Registros del Visor: Esta opción permite hacer una impresión de todas las OT que están seleccionadas en la Ventana Visor, es decir los registros que están seleccionados en el subgrupo actual.

Registro Seleccionado: Esta opción permite hacer una impresión de la OT, SS y PA Históricas que está seleccionada en la Ventana Visor (el cursor verde se encuentra sobre sí).

Una vez seleccionada una de las opciones anteriores se procede a elegir uno de los reportes mostrados.

Subtítulo: En este campo es posible escribir un poco menos de una línea de información, bien sea para indicar un tipo de documentación del Reporte. Lo que se escriba aquí aparecerá en la línea inferior del título estándar.

Para visualizar los reportes, se selecciona el reporte y luego se da clic al botón **imprimir**.

Para Exportar los reportes, se selecciona el reporte y luego se da clic al botón **exportar**.

Para Cerrar la ventana de los Reportes, se da clic en el botón **cerrar**.

El reporte con código **HMI-CMDAP de Análisis Previo de Disponibilidad** es necesario hacer una carga de datos primero según la información que se tenga filtrada para poder apreciar de manera correcta el análisis de los datos cuando se imprima el reporte, como se indica en la siguiente imagen:

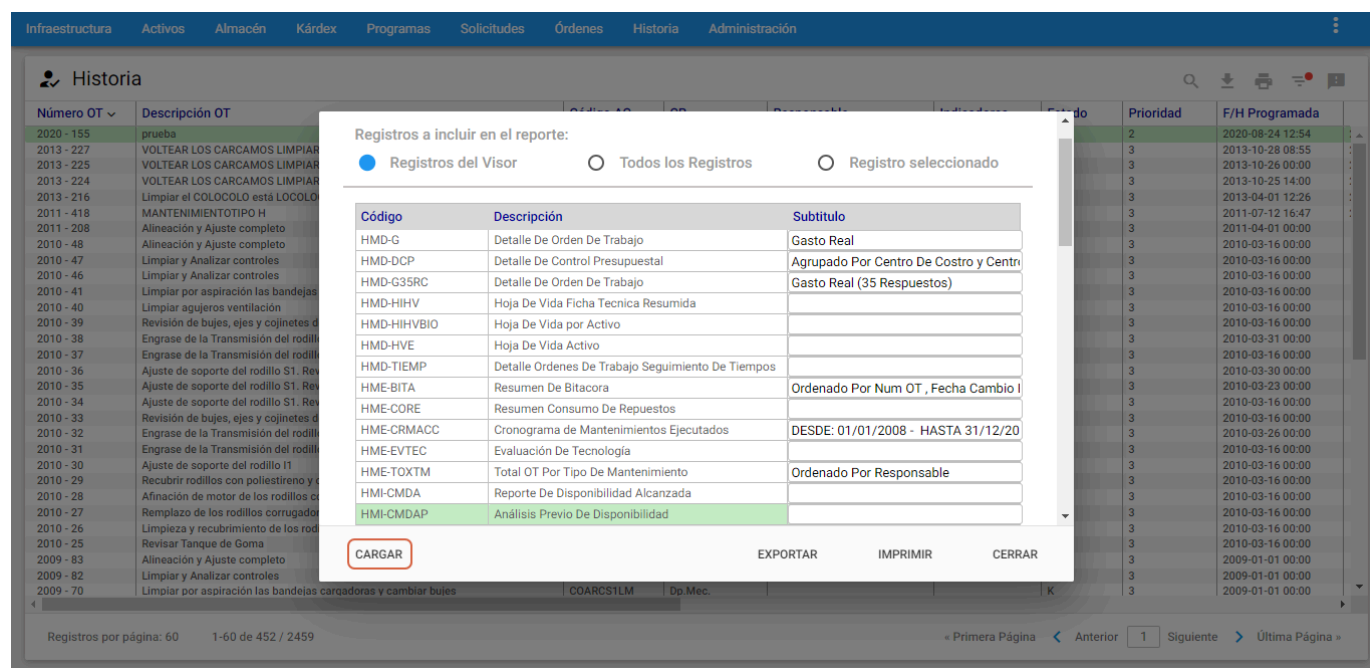


Imagen 36. Historia - Reporte Cargar Análisis Previo de Disponibilidad

Primero se debe un clic en el botón **cargar**. Una vez que carguen los datos, se muestra el siguiente mensaje:


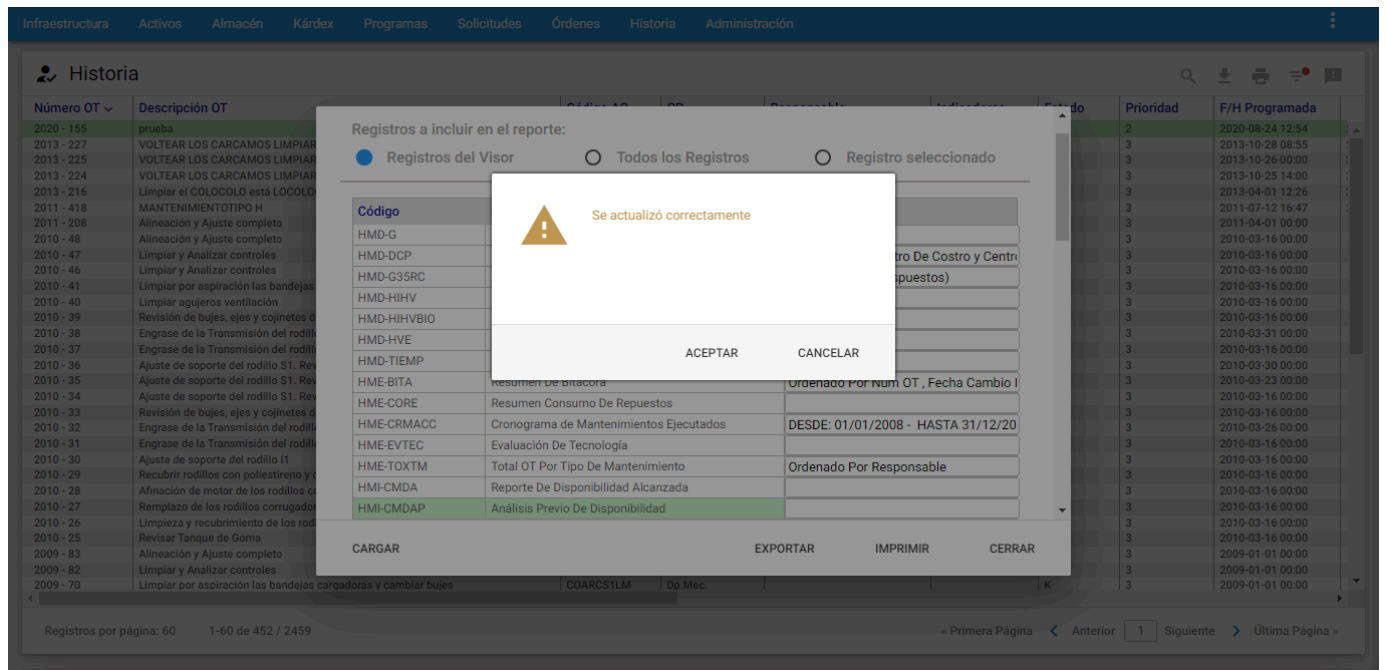


Imagen 37. Historia - Reporte Mensaje Análisis Previo de Disponibilidad

De esta manera ya se puede [imprimir](#) o [exportar](#) y visualizar el reporte.

A continuación se muestra la vista previa de impresión en formato pdf:

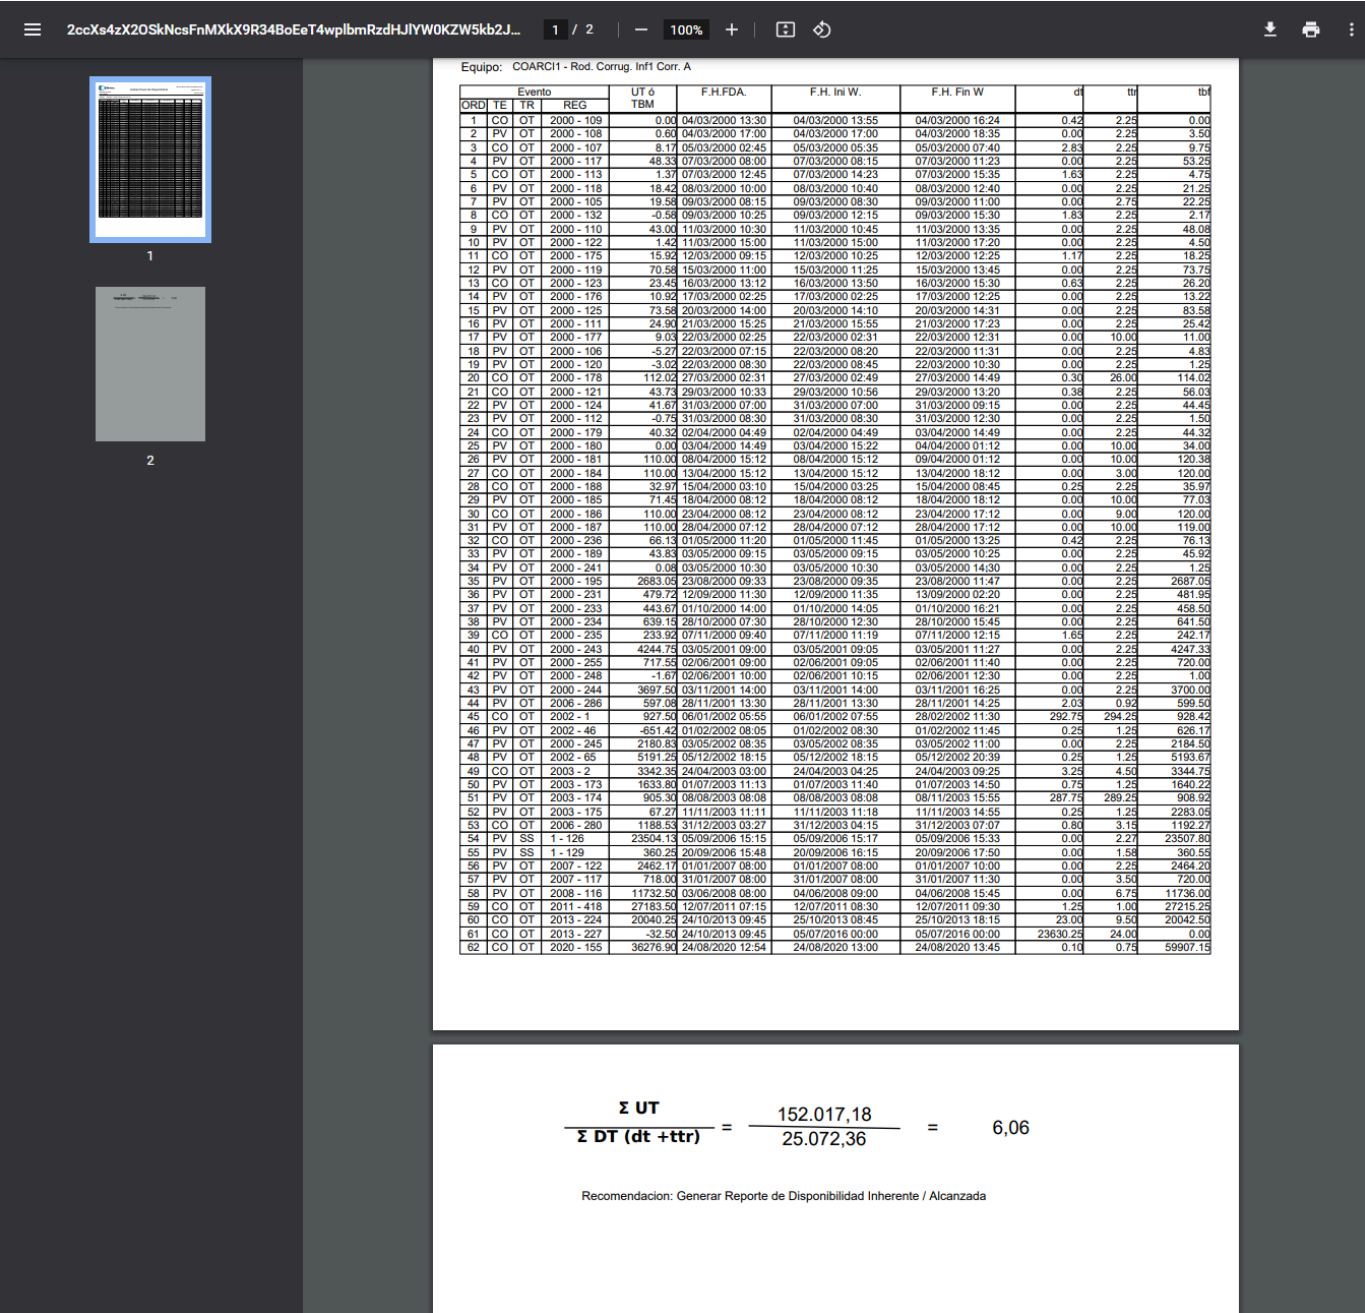

The screenshot shows the 'Historia' window with a table of maintenance records. The table has columns: Número OT, Descripción OT, Código AC, CR, Responsable, and Indicador. The records list various maintenance tasks like 'prueba', 'VOLTEAR LOS CARCAMOS LIMPIAR INSPECCIONAR Y MANTENER', and 'MANTENIMIENTO TIPO H'. A sidebar menu on the right includes options like 'Compañía', 'Usuario conectado', 'Limpiar Filtros', 'Inicio', 'Interfases', 'Cambiar Contraseña', 'Valores OOK', and 'Cerrar Sesión'.

Número OT	Descripción OT	Código AC	CR	Responsable	Indicador
2020 - 155	prueba	COAEG			
2013 - 227	VOLTEAR LOS CARCAMOS LIMPIAR INSPECCIONAR Y MANTENER	COARC	Dp.Elec		
2013 - 224	VOLTEAR LOS CARCAMOS LIMPIAR INSPECCIONAR Y MANTENER	COARC	Dp.Elec		
2011 - 418	MANTENIMIENTO TIPO H	COAPC	Dp.Mec.	Alberto Zapata	
2008 - 116	Revisión de bujes, ejes y cojinetes del rodillo S1	COARCS1	Dp.Mec.		
2007 - 122	Limpiar por aspiración las bandejas cargadoras y cambiar bujes	COARCS1LM	Dp.Mec.		
2007 - 117	Engrase de la Transmisión del rodillo I1	COARC11	Dp.Mec.		
2006 - 286	Hacerle masaje a Citro Peraloca	COARCS1	Admin Envigado	Alonso Rincón	
2006 - 281	Reparación de Amortiguador	COARCS1	Admin Envigado		
2006 - 280	REVISAR CUBIERTAS DE POLIPROPILENO Y VOLTEAR	COARC11	Taller MT	Alberto Zapata	
2006 - 276	BANDA DE HUSO DE HILO ROTO. SE CAMBIO.	COARC	Automotor	Alberto Zapata	
2003 - 2	Cambiar cobertura al rodillo	COARCS1	Dp.Mec.		
2003 - 175	Limpiar y Analizar controles	COARCS1LO	Dp.Inst.	Torcuato Taso	
2003 - 174	Limpiar y Analizar controles	COARCS1LO	Dp.Inst.	Torcuato Taso	
2003 - 173	Limpiar y Analizar controles	COARCS1LO	Dp.Inst.	Torcuato Taso	
2002 - 65	Limpiar Cabezo y engrasar	COARCS1LM	Dp.Mec.	Torcuato Taso	
2002 - 46	Limpiar y Analizar controles	COARCS1LO	Dp.Inst.	Torcuato Taso	
2002 - 1	CAMBIAR COBERTURA DE PORCELANA	COARC11	CONT	Torcuato Taso	
2001 - 32	Ajuste de soporte del rodillo I1	COARC11	Dp.Mec.		
2001 - 31	Equilibrar balancines.	COARC	Dp.Mec.		
2000 - 255	Limpiar y Analizar controles	COARCS1LO	Dp.Inst.		
2000 - 248	Limpiar por aspiración las bandejas cargadoras y cambiar bujes	COARCS1LM	Dp.Mec.		
2000 - 247	Engrase de la Transmisión del rodillo S1	COARCS1	Dp.Mec.	Ruben Riveros	
2000 - 246	Engrase de la Transmisión del rodillo S1	COARCS1	Dp.Mec.	Ruben Riveros	
2000 - 245	Ajuste de soporte del rodillo S1. Revisión de Cojinetes	COARCS1	Dp.Mec.		
2000 - 244	Ajuste de soporte del rodillo S1. Revisión de Cojinetes	COARCS1	Dp.Mec.	Ruben Riveros	
2000 - 243	Ajuste de soporte del rodillo S1. Revisión de Cojinetes	COARCS1	Dp.Mec.		
2000 - 242	Ajuste de soporte del rodillo S1. Revisión de Cojinetes	COARCS1	Dp.Mec.	Ruben Riveros	
2000 - 241	Ajuste de soporte del rodillo S1. Revisión de Cojinetes	COARCS1	Dp.Mec.		
2000 - 236	Revisión de bujes, ejes y cojinetes del rodillo I1	COARC11	Dp.Mec.	Ruben Riveros	

Imagen 39. Historia - Valores OOK

Luego, se debe digitar el año del cual se quieren analizar los datos, como se indica en la siguiente imagen, a continuación dar un clic en **cambiar** y esperar el mensaje de confirmación:

The screenshot shows the 'Historia' window with a table of maintenance records. A dialog box titled 'Cambiar Valores OOK' is open, showing a search field with the text 'REPORTE HME-CRMACC AÑO DE BUSQUEDA:' and a dropdown menu with the year '2020'. The dialog box has 'CAMBIAR' and 'CERRAR' buttons at the bottom.

Número OT	Descripción OT	Código AC	CR	Responsable	Indicadores	Estado	Prioridad	F/H Programada	F/H Paro	Código OOK
2020 - 221	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		CE	3	2021-12-31 00:00		200021-22
2020 - 220	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		CE	3	2020-10-05 00:00		200021-22
2020 - 219	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		CE	3	2020-10-04 00:00		200021-22
2020 - 218	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		CE	3	2020-10-03 00:00		200021-22
2020 - 217	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		CE	3	2020-10-02 00:00		200021-22
2020 - 216	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		CE	3	2020-10-01 00:00		200021-22
2020 - 215	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		CE	3	2020-09-30 00:00		200021-22
2020 - 214	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		CE	3	2020-09-29 00:00		200021-22
2020 - 144	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		K	3	2020-07-16 00:00		200021-22
2020 - 143	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		CE	3	2020-08-10 00:00		200021-22
2020 - 142	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		CE	3	2020-07-15 00:00		200021-22
2020 - 141	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		K	3	2020-06-27 00:00		200021-22
2020 - 140	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		K	3	2020-06-26 00:00		200021-22
2020 - 139	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		CE	3	2020-06-25 00:00		200021-22
2020 - 138	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		K	3	2020-06-24 00:00		200021-22
2020 - 137	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		K	3	2020-06-23 00:00		200021-22
2020 - 136	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		CE	3	2020-06-22 00:00		200021-22
2020 - 135	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		CE	3	2020-06-21 00:00		200021-22
2020 - 134	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		CE	3	2020-06-20 00:00		200021-22
2020 - 133	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		K	3	2020-06-19 00:00		200021-22
2020 - 114	Hacer limpieza de contactos y contactores	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		CE	3	2020-06-15 00:00		0104

Imagen 40. Historia - Ingresar Valores OOK

Historia

Número OT	Descripción OT	Código AC	CR	Responsable	Indicadores	Estado	Prioridad	F/H Programada	F/H Paro	Código CI
2020 - 221	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		CE	3	2021-12-31 00:00		2002021-22
2020 - 220	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		CE	3	2020-10-05 00:00		2002021-22
2020 - 219	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		CE	3	2020-10-04 00:00		2002021-22
2020 - 218	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		CE	3	2020-10-03 00:00		2002021-22
2020 - 217	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		CE	3	2020-10-02 00:00		2002021-22
2020 - 216	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		CE	3	2020-10-01 00:00		2002021-22
2020 - 215	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		CE	3	2020-09-30 00:00		2002021-22
2020 - 214	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		CE	3	2020-09-29 00:00		2002021-22
2020 - 144	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		K	3	2020-07-16 00:00		2002021-22
2020 - 143	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		CE	3	2020-08-10 00:00		2002021-22
2020 - 142	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		CE	3	2020-07-15 00:00		2002021-22
2020 - 141	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		K	3	2020-06-27 00:00		2002021-22
2020 - 140	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		K	3	2020-06-26 00:00		2002021-22
2020 - 139	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		CE	3	2020-06-25 00:00		2002021-22
2020 - 138	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		K	3	2020-06-24 00:00		2002021-22
2020 - 137	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		K	3	2020-06-23 00:00		2002021-22
2020 - 136	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		CE	3	2020-06-22 00:00		2002021-22
2020 - 135	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		CE	3	2020-06-21 00:00		2002021-22
2020 - 134	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		CE	3	2020-06-20 00:00		2002021-22
2020 - 133	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		K	3	2020-06-19 00:00		2002021-22
2020 - 114	Hacer limpieza de contactos y contactores	200.232.01INT	Dp.Elec	PERIQUITO CARDENAS		CE	3	2020-06-15 00:00		0104

Registros por página: 60 1-21 de 21 / 2459

« Primera Página < Anterior 1 Siguiente > Última Página »

Imagen 41. Historia - Mensaje Alerta Valores OOK

A continuación, se debe refrescar la página, o bien dando clic derecho y eligiendo la opción **Volver a Cargar** y se debe dirigir nuevamente al módulo de **Historia** e ir la opción Reportes  y a continuación **exportar** o **imprimir** los resultados, nótese que el año al lado del campo del reporte confirma el valor OOK ingresado anteriormente:

Historia

Número OT	Descripción OT	Código AC	CR	Responsable	Indicadores	Estado	Prioridad	F/H Programada	F/H Paro	Código CI
2020 - 221	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		CE	3	2021-12-31 00:00		2002021-22
2020 - 220	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		CE	3	2020-10-05 00:00		2002021-22
2020 - 219	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		CE	3	2020-10-04 00:00		2002021-22
2020 - 218	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		CE	3	2020-10-03 00:00		2002021-22
2020 - 217	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		CE	3	2020-10-02 00:00		2002021-22
2020 - 216	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		CE	3	2020-10-01 00:00		2002021-22
2020 - 215	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		CE	3	2020-09-30 00:00		2002021-22
2020 - 214	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		CE	3	2020-09-29 00:00		2002021-22
2020 - 144	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		K	3	2020-07-16 00:00		2002021-22
2020 - 143	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		CE	3	2020-08-10 00:00		2002021-22
2020 - 142	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		CE	3	2020-07-15 00:00		2002021-22
2020 - 141	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		K	3	2020-06-27 00:00		2002021-22
2020 - 140	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		K	3	2020-06-26 00:00		2002021-22
2020 - 139	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		CE	3	2020-06-25 00:00		2002021-22
2020 - 138	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		K	3	2020-06-24 00:00		2002021-22
2020 - 137	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		K	3	2020-06-23 00:00		2002021-22
2020 - 136	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		CE	3	2020-06-22 00:00		2002021-22
2020 - 135	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		CE	3	2020-06-21 00:00		2002021-22
2020 - 134	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		CE	3	2020-06-20 00:00		2002021-22
2020 - 133	prueba AM4G	** FT NKR **	Dp.Elec	Alberto Zapata		K	3	2020-06-19 00:00		2002021-22
2020 - 114	Hacer limpieza de contactos y contactores	200.232.01INT	Dp.Elec	PERIQUITO CARDENAS		CE	3	2020-06-15 00:00		0104

Registros por página: 60 1-21 de 21 / 2459

« Anterior 1 Siguiente > Última Página »

Generador de Reportes - Historia

Registros a incluir en el reporte:


☒ Registros del Visor
 ☐ Todos los Registros
 ☐ Registro seleccionado

Código	Descripción	Subtitulo
HMD-G	Detalle De Orden De Trabajo	Gasto Real
HMD-DCP	Detalle De Control Presupuestal	Agrupado Por Centro De Costo y Centro Res
HMD-G35RC	Detalle De Orden De Trabajo	Gasto Real (35 Respuestos)
HMD-HIHV	Hoja De Vida Ficha Tecnica Resumida	
HMD-HIHVBIO	Hoja De Vida por Activo	
HMD-HVE	Hoja De Vida Activo	
HMD-TIEMP	Detalle Ordenes De Trabajo Seguimiento De Tiempos	
HME-BITA	Resumen De Bitacora	Ordenado Por Num OT , Fecha Cambio Estac
HME-CORE	Resumen Consumo De Repuestos	
HME-CRMACC	Cronograma de Mantenimientos Ejecutados	DESDE: 01/01/2020 - HASTA 31/12/2020
HME-EVTEC	Evaluación De Tecnologia	
HME-TOXTM	Total OT Por Tipo De Mantenimiento	Ordenado Por Responsable
HMI-CMDA	Reporte De Disponibilidad Alcanzada	
HMI-CMDAP	Análisis Previo De Disponibilidad	

EXPORTAR IMPRIMIR CERRAR

Imagen 42. Historia - Cronograma de Mantenimientos Ejecutados

A continuación se muestra la visualización del respectivo reporte:

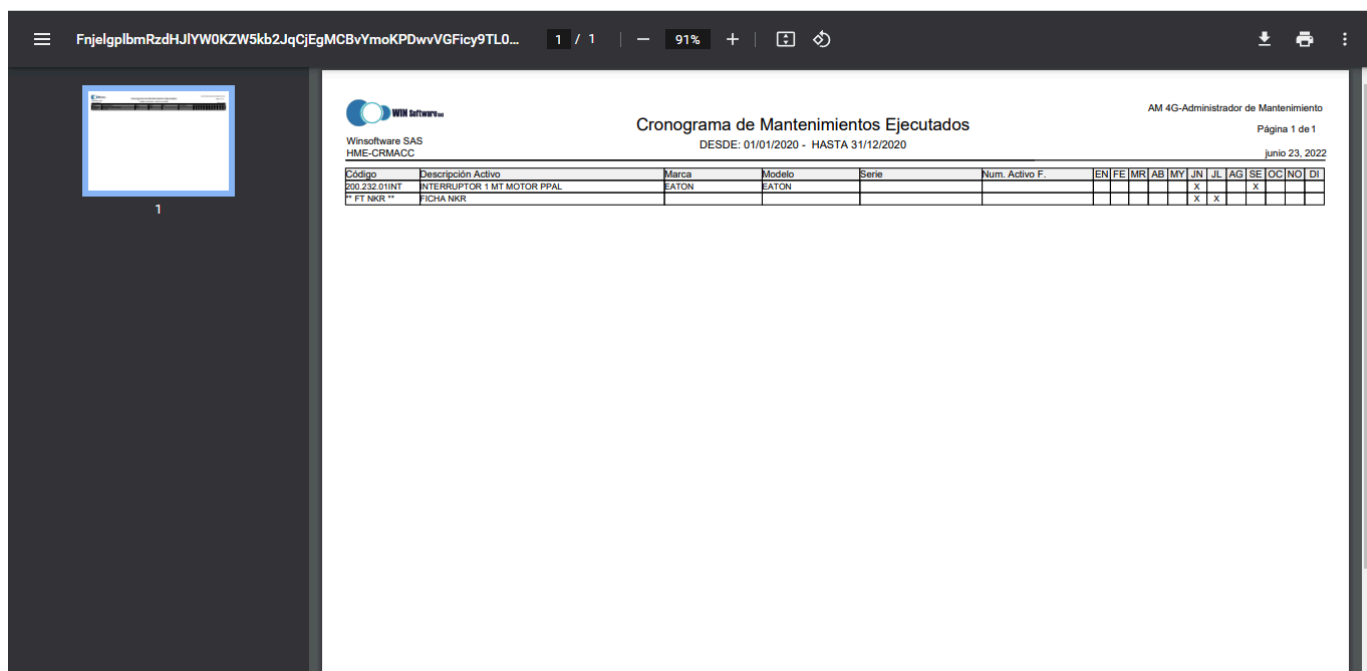

Win Software SAS
HME-CRMACC

Cronograma de Mantenimientos Ejecutados
DESDE: 01/01/2020 - HASTA 31/12/2020
AM 4G-Administrador de Mantenimiento
Página 1 de 1
junio 23, 2022

Código	Descripción Activo	Marca	Modelo	Serie	Num. Activo F.	EN	FE	MR	AB	MY	JN	JL	AG	SE	OC	NO	DI
200.232.011NT	INTERRUPTOR 1 MT MOTOR PPAL	EATON	EATON								X						
" FT NBR "	FICHA NBR										X	X					

Imagen 43. Historia - Reporte Cronograma de Mantenimientos Ejecutados

Transacciones

Enviar a Historia Archivada

En ocasiones la Historia de Mantenimiento puede volverse pesada debido a grandes volúmenes de información que puede llegar a contener, lo cual, a falta de mantenimiento se afecta la base de datos y el sistema se ralentiza. Por lo tanto se hace necesaria la herramienta **Enviar a Historia Archivada**. De esta manera toda la información preseleccionada en el Subgrupo en el módulo de **Historia**, se transfiere a **Historia Archivada**, la cual tiene la característica de ser completamente independiente de la base de datos, es decir, toda la información a su origen que antes era fundamentada en links o enlaces con otros módulos como Infraestructura (Centro de Costo, Ubicación Física, Centro Responsable, Responsable), Repuestos y Activos se desaparecen y se resuelven quedando con la información real, es decir, ahora todos los campos son diligenciados y están grabados, por lo que se visualiza en una tabla plana que contiene la misma información pero inmodificable. Esto al suceder con un gran volumen de Órdenes, la base de datos se hace mas liviana y ágil. Es así como se pueden hacer las mismas consultas de registros e impresión de un reporte básico disponible para analizar un registro individual (OT, SS o Paro).

Es importante tener en cuenta que cuando se envían registros a **Historia Archivada** los enlaces desaparecen y se hace posible eliminar o hacer limpieza de registros muy antiguos como Centros de Costo, Terceros, Ubicaciones Físicas, Activos, entre otra información que no tenga uso o no sea vigente.

El envío de registros Históricos a Historia Archivada es un proceso controlado, es decir, este envío se hace por cada 5000 registros como máximo y estos deben ser preseleccionados en un Subgrupo, el cual puede tardar horas, por ende, se recomienda hacer un respaldo de datos previo de esta transacción.

Para enviar registros de **Historia** a **Historia Archivada**, previamente se debe hacer un subgrupo y luego sobreponer el cursor sobre el módulo de **Historia** y dar clic en **Enviar Historia Archivada** como se indica a continuación:

The screenshot displays the 'Historia' module in a web application. The top navigation bar includes links for Infraestructura, Activos, Almacén, Kárdex, Programas, Solicitudes, Paros, Órdenes, Historia, Historia Archivada, and Administración. The main content area shows a table of records with columns: Número OT, Descripción OT, Código AC, and others. A context menu is open over the 'Historia' tab, offering actions: Seguimiento o Cierre Masivo, Enviar a Historia Archivada (highlighted), DashBoard de HI, and Eliminar Masivamente. The table below the menu lists various preventive maintenance records (PREVENTIVO) with details on descriptions, codes, and dates.

Número OT	Descripción OT	Código AC	Estado	Prioridad	F/H Programada
2019 - 7276	PREVENTIVO	BMMS-MS-62	Se	3	2019-08-24 00:00
2019 - 6570	Actualizar software a monitor según alerta de fabricante	BMMS-MS-62	Co	3	2019-06-28 07:00
2019 - 4557	123 PULSOXIMETRO DEL MONITOR DE CARDIOLOGIA NO INVASIVA DETERIORADO.	BMMS-MS-62	In	3	2019-05-15 14:51
2019 - 3639	123 (stepha)Cambiar batería a monitor de signos vitales según reporte 2019-1420	BMMS-MS-62	In	3	2019-04-12 14:27
2019 - 3257	SEGURIDAD ELÉCTRICA	BMMS-MS-62	In	3	2019-04-12 00:00
2019 - 1420	PREVENTIVO	BMMS-MS-62	Se	3	2019-02-24 00:00
2018 - 7337	PREVENTIVO	BMMS-MS-62	Se	3	2018-08-24 00:00
2018 - 6463	Cambiar cable Ac a monitor de signos vitales según orden 2018-3235	BMMS-MS-62	In	3	2018-07-10 08:28
2018 - 3235	SEGURIDAD ELÉCTRICA	BMMS-MS-62	In	3	2018-04-12 00:00
2018 - 1289	PREVENTIVO	BMMS-MS-62	Se	3	2018-02-24 00:00
2017 - 6885	PREVENTIVO	BMMS-MS-62	Se	3	2017-08-24 00:00
2017 - 3354	SEGURIDAD ELÉCTRICA	BMMS-MS-62	In	3	2017-04-12 00:00
2017 - 1409	PREVENTIVO	BMMS-MS-62	Se	3	2017-02-24 00:00
2016 - 7072	PREVENTIVO	BMMS-MS-62	Se	3	2016-08-24 00:00
2016 - 3383	Realizar prueba de seguridad electrica al Monitor de Signos Vitales	BMMS-MS-62	In	3	2016-04-12 00:00
2016 - 1438	Realizar mantenimiento preventivo al monitor de signos vitales	BMMS-MS-62	In	3	2016-02-24 00:00
2015 - 6590	Realizar mantenimiento preventivo al monitor de signos vitales	BMMS-MS-62	In	3	2015-08-24 00:00
2015 - 3138	Realizar prueba de seguridad electrica al Monitor de Signos Vitales	BMMS-MS-62	In	3	2015-04-12 00:00
2015 - 3137	Realizar Calibración Interna a Monitor de Signos Vitales	BMMS-MS-62	In	3	2015-04-12 00:00
2015 - 1322	Realizar mantenimiento preventivo al monitor de signos vitales	BMMS-MS-62	In	3	2015-02-24 00:00
2014 - 6560	Realizar mantenimiento preventivo al monitor de signos vitales	BMMS-MS-62	In	3	2014-08-24 00:00
2014 - 2764	Realizar prueba de seguridad electrica al Monitor de Signos Vitales	BMMS-MS-62	In	3	2014-04-12 00:00
2014 - 2763	Realizar Calibración Interna a Monitor de Signos Vitales	BMMS-MS-62	In	3	2014-04-12 00:00
2014 - 1728	Realizar prueba de seguridad electrica al monitor de signos vitales	BMMS-MS-62	In	3	2014-02-27 12:41
2014 - 1492	Realizar mantenimiento preventivo al monitor de signos vitales	BMMS-MS-62	In	3	2014-02-24 00:00

Imagen 44. Historia - Ir a Enviar a Historia Archivada

Al ingresar a la transacción se muestra la siguiente ventana:

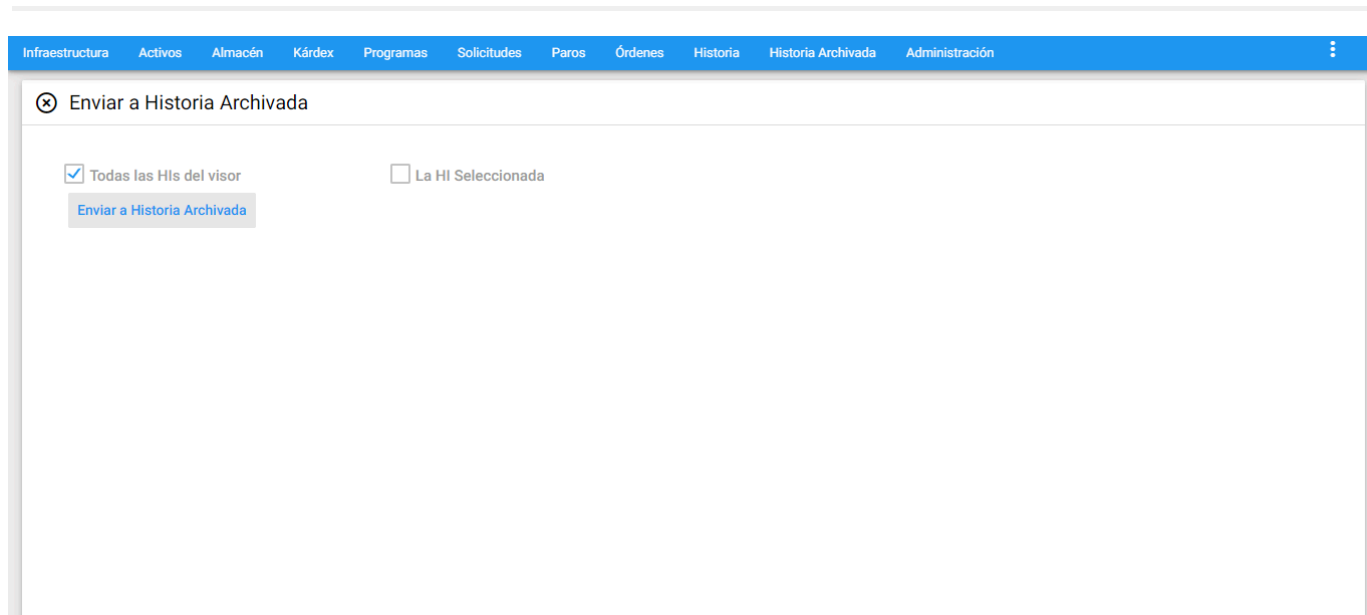


Imagen 45. Historia - Enviar a Historia Archivada

Historia Archivada se puede enviar un registro de OT, SS o Paro o un conjunto de registros preseleccionados:

Todas las HIs del visor: Esta opción envía todos los registros históricos de la Ventana Visor, es decir, los registros preseleccionados a través del Subgrupo actual.

La HI seleccionada: Esta opción permite enviar el registro que está seleccionado en la Ventana Visor (el cursor verde se encuentra sobre él).

Luego de seleccionar una de las opciones anteriores dar clic en el botón

Enviar a Historia Archivada, ubicado en la parte inferior de las opciones en el cual aparecerá un mensaje de alerta para el usuario:

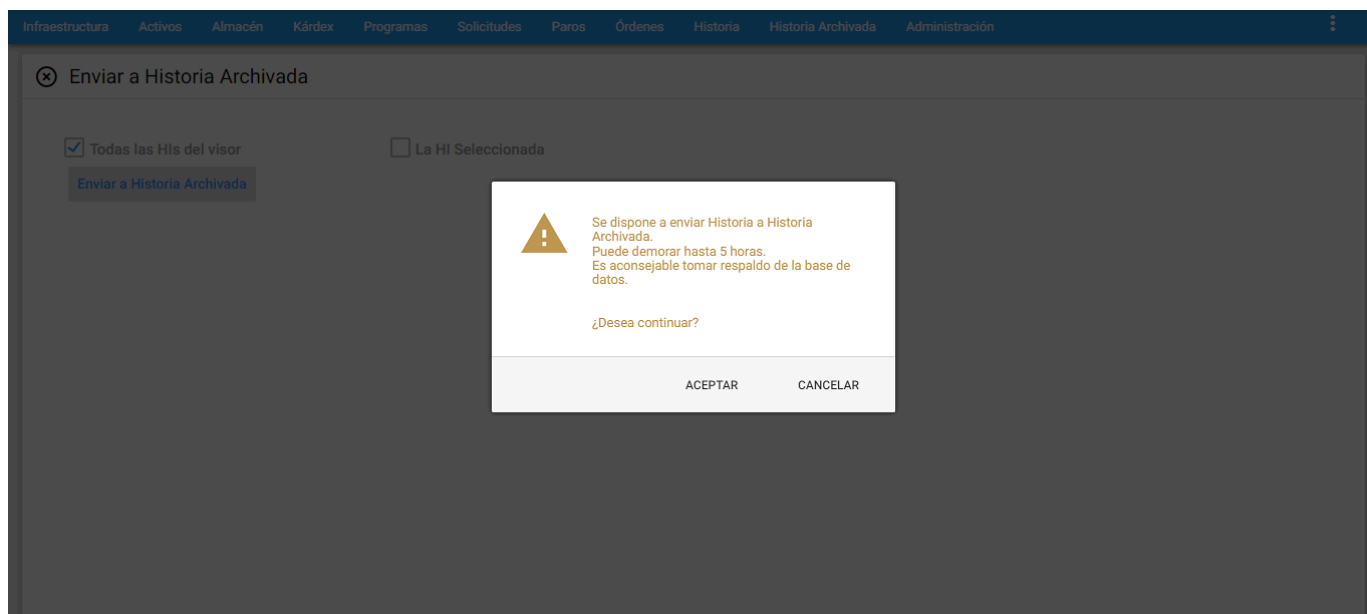


Imagen 46. Historia - Mensaje Alerta Enviar Historia Archivada

Para continuar con el proceso de envío dar clic en .

Cuando el proceso termine, el sistema muestra un mensaje alerta confirmando el proceso con el número de registros enviados exitosamente entre paréntesis:

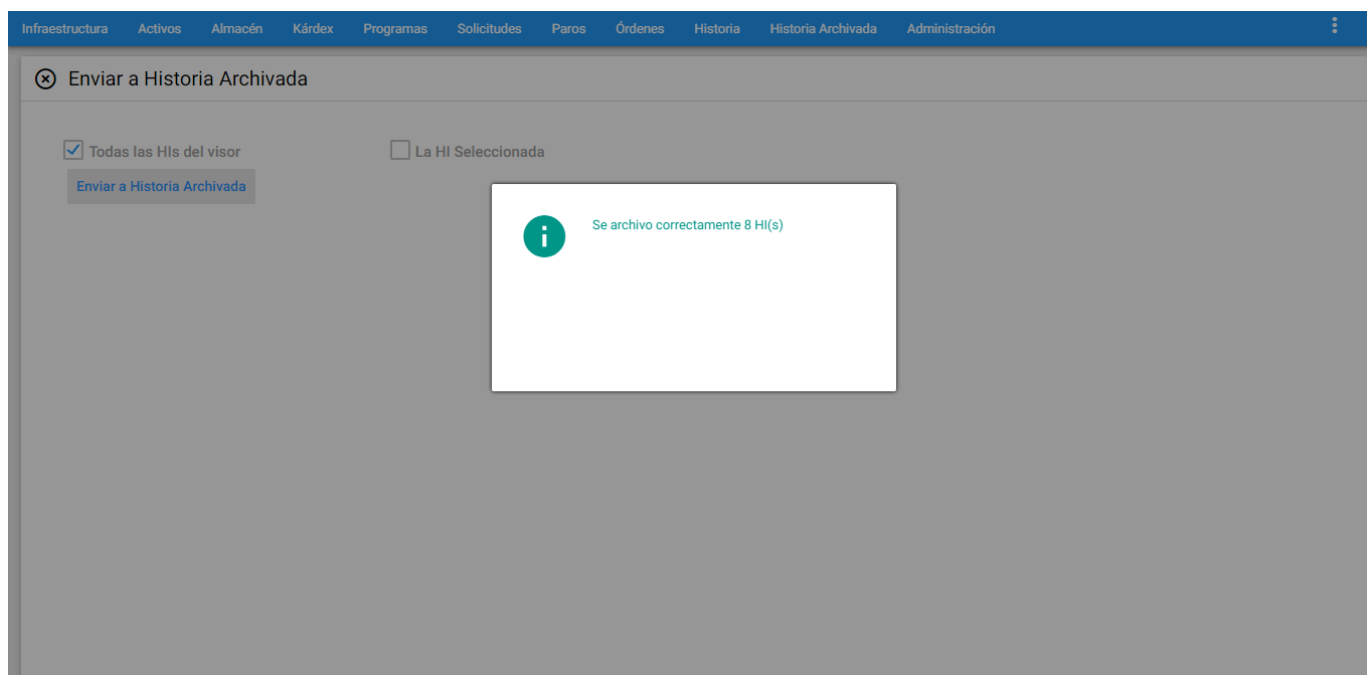


Imagen 47. Historia - Mensaje Alerta Envío a Historia Archivada

Nota: Si el número de registros a enviar es mayor a 5000 registros el sistema muestra un mensaje de advertencia.

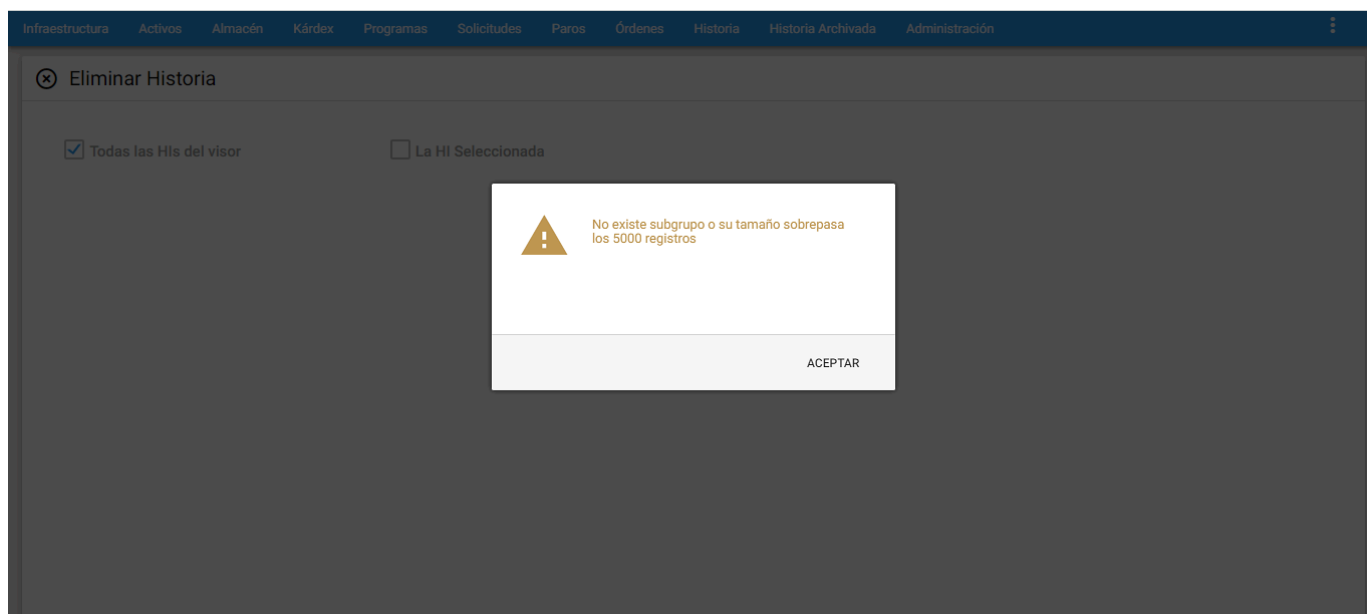


Imagen 48. Historia - Mensaje Advertencia

DashBoard de HI

Para acceder a esta opción, se debe sobreponer el cursor sobre el módulo de Historia y a continuación, dar un clic sobre la transacción, como se muestra en la siguiente imagen:

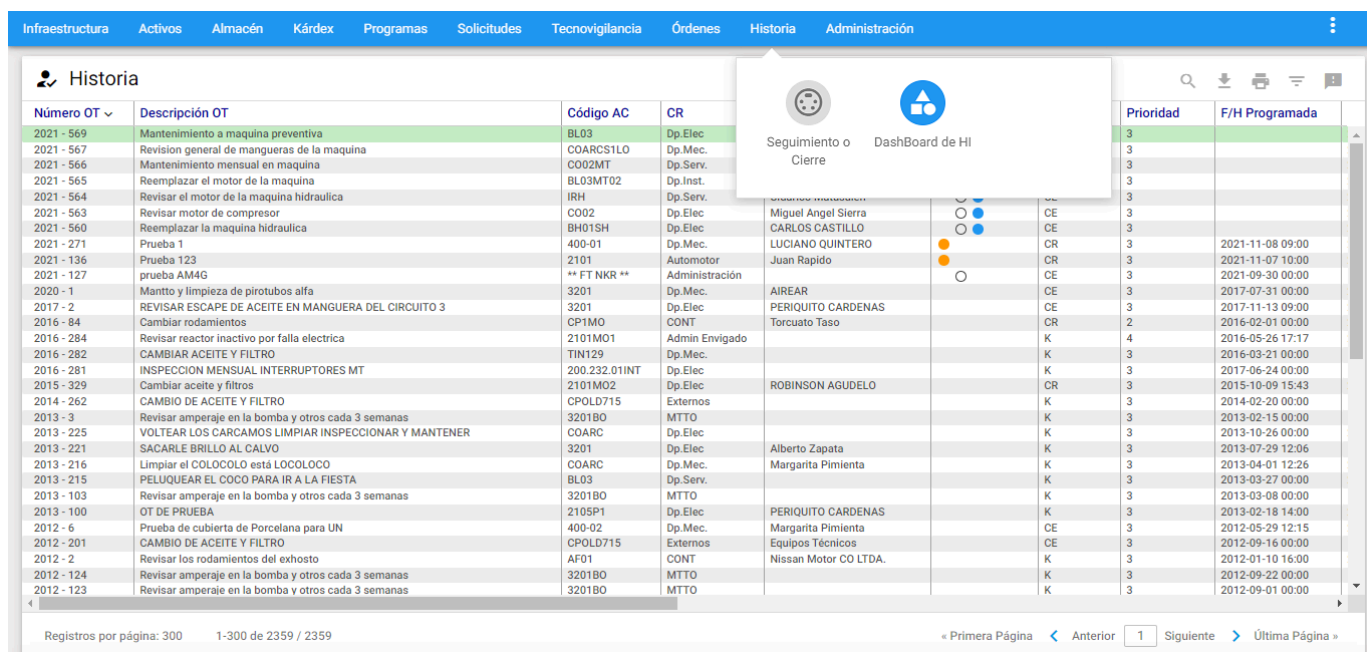


Imagen 49. Historia - Ir a Dashboard

Este comando permite visualizar en tiempo real el comportamiento de los registros de Órdenes de Trabajo Históricas, Solicitudes de Servicio y Paros, con el fin de usarse como una herramienta para análisis y toma de decisiones rápidas, como se muestra a continuación:

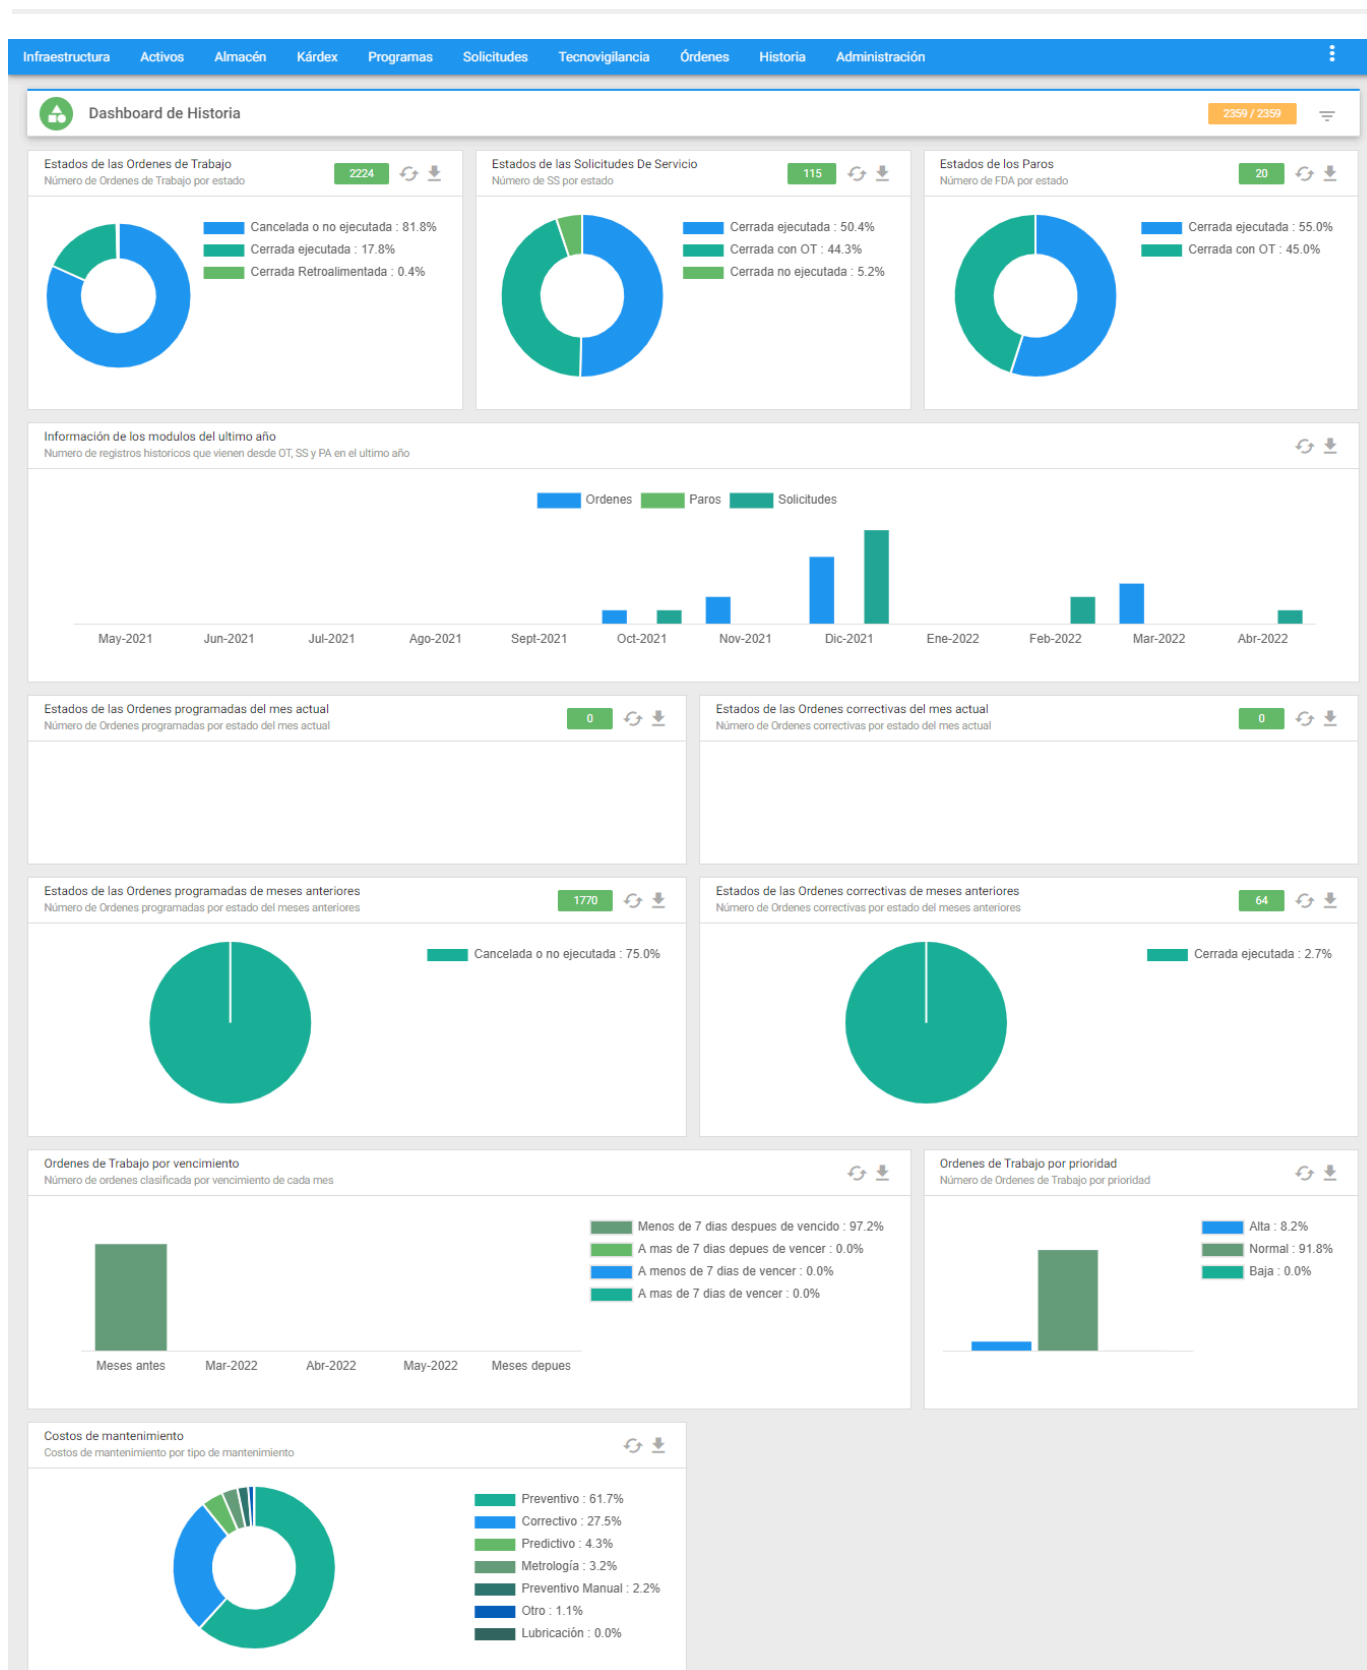


Imagen 50. Historia - Dashboard

De la imagen anterior, la información del rectángulo anaranjado ubicado en la parte superior derecha indica el número de registros de OT Históricas, SS y PA filtrados a través del subgrupo o la cantidad total de registros de OT Históricas, SS y PA, existentes en el módulo de HI.

Como guía existe un indicador a modo de fracción (N/M) que indica el número total de registros de OT Históricas, SS y PA seleccionados (N) sobre el número de registros totales en el módulo de HI (M).

Es por lo anterior que esta fracción se verá afectada al realizarse un "Subgrupo" o filtro en el módulo seleccionado, por lo cual se muestra la cantidad de registros del subgrupo actual (N) y el total de registros existentes en el módulo de Historia (M). Si no hay filtro, los dos números en sus totales son los mismos, como se indica en la siguiente imagen:

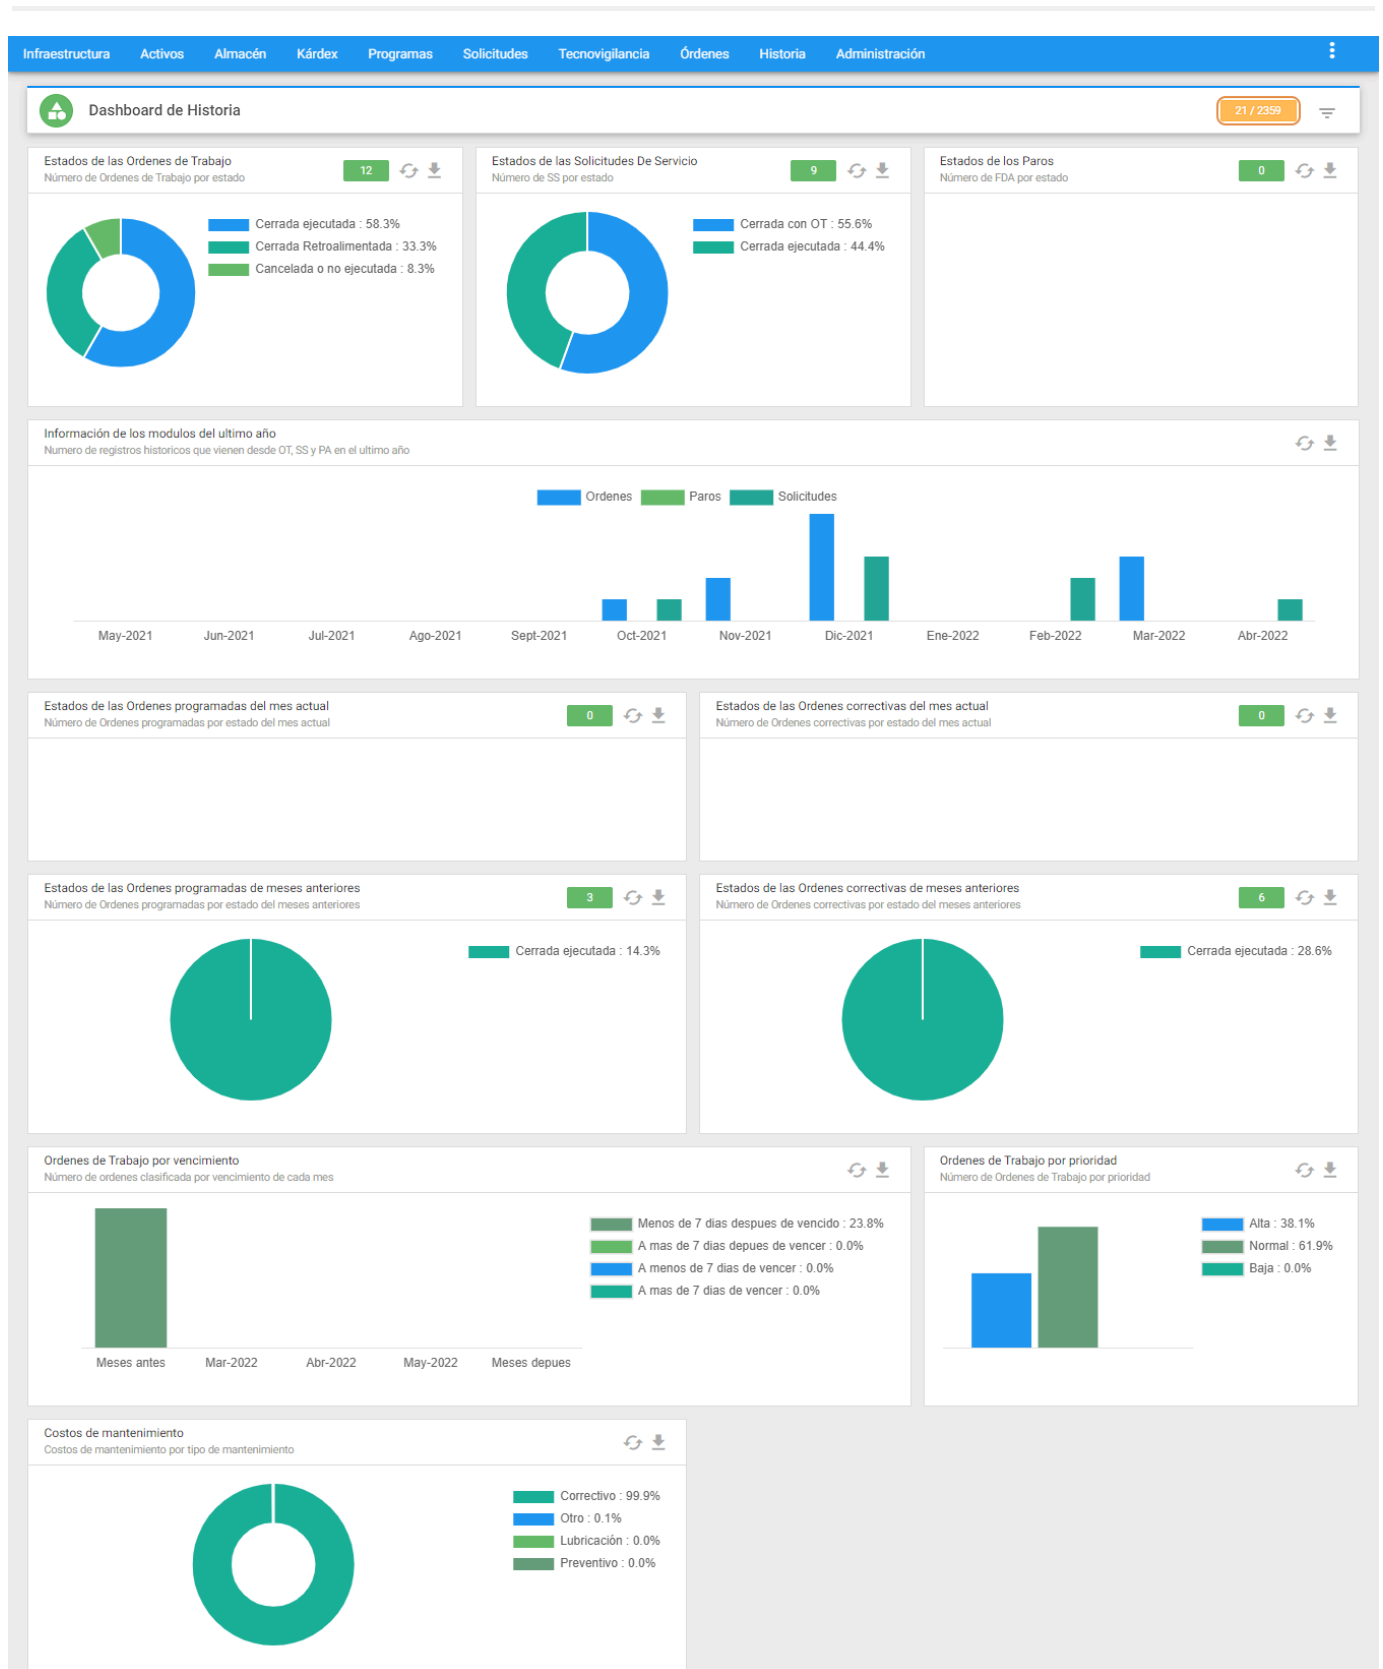


Imagen 51. Historia - Dashboard

Al dar clic sobre los rectángulos de colores, se oculta la información correspondiente a cada rectángulo, como se ilustra en la siguiente imagen:

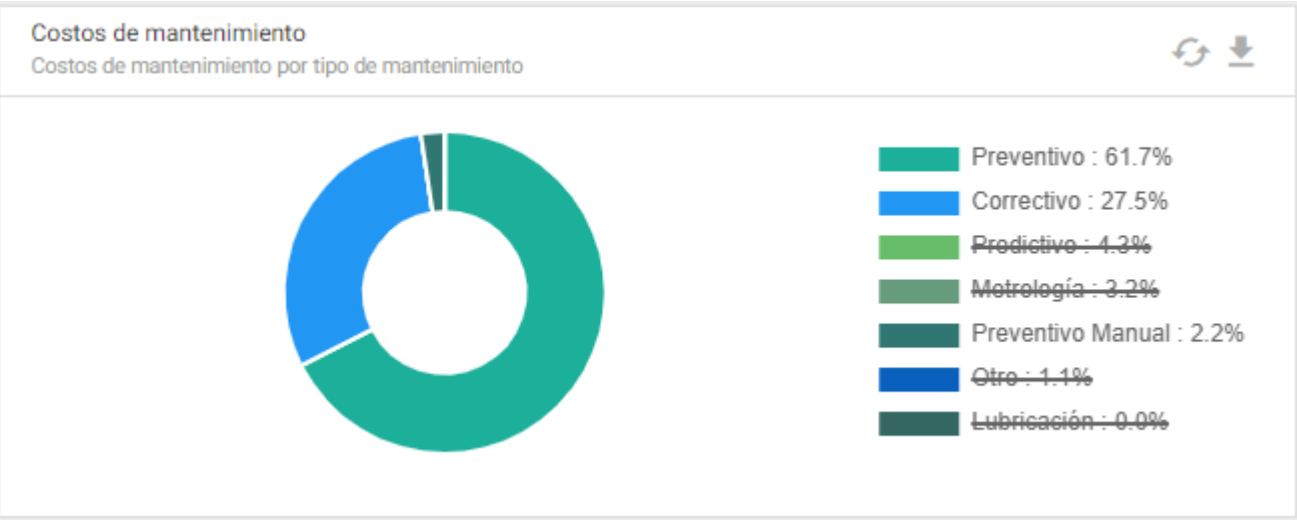


Imagen 52. Historia - Dashboard

El valor que está ubicado dentro del rectángulo verde, indica el número total de OT Históricas, SS o PA existentes en HI o existentes en el subgrupo realizado, según corresponda al DashBoard.

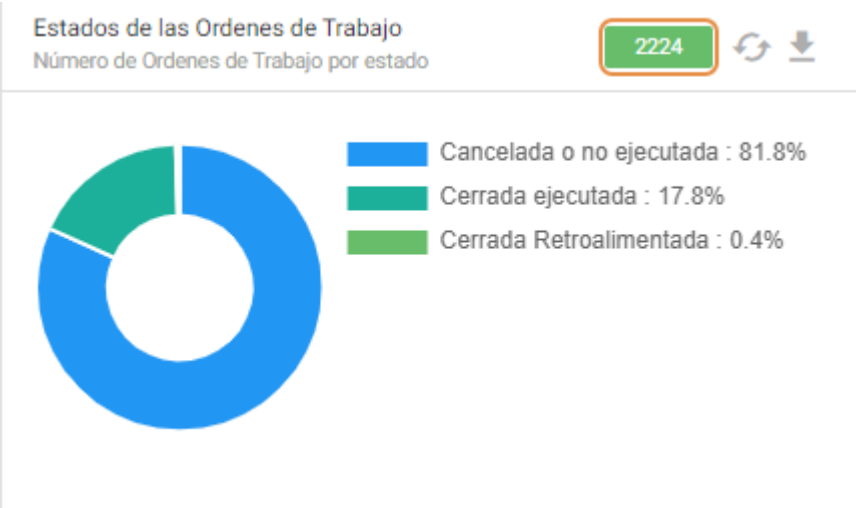


Imagen 53. Historia - Dashboard

OT

Sí se desea restablecer la información, se debe dar clic al icono de las flechas circulares ↺. En cambio, si se desea exportar el gráfico en un formato de imagen, es posible dando clic a la flecha hacia abajo ↓.

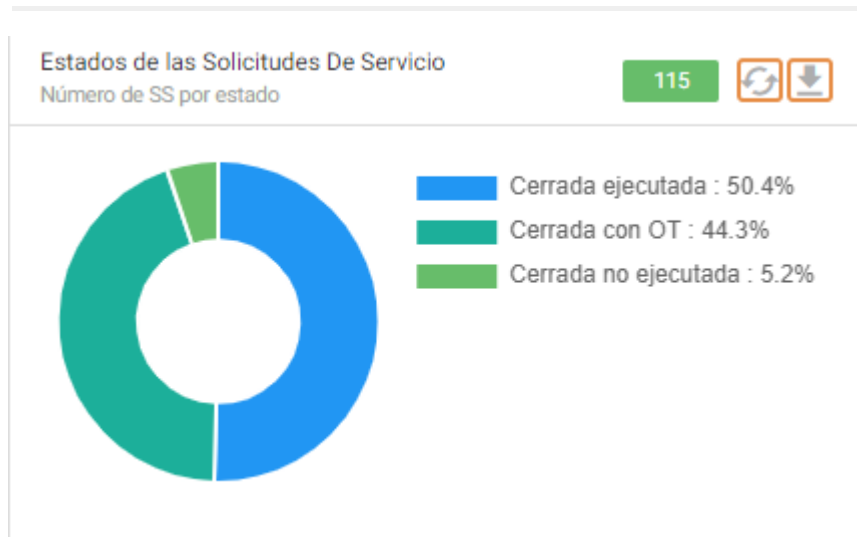


Imagen 54. Historia - Dashboard SS

Eliminar Masivamente

Eliminar masivamente se ejecuta cuando se tiene la certeza de la existencia de datos en **Historia** que no se necesitarán más en adelante. Borrar masivamente Historia, implica no sólo eliminar datos del sistema sino también de la base de datos, lo que quiere decir que no se podrán hacer más consultas sobre estos registros, a gran diferencia del envío a **Historia Archivada** en la que los datos sí se pueden consultar uno a uno e imprimir un reporte básico.

Nota: El resultado de ejecutar el ambos procesos da como resultado la ligereza de la base de datos, es decir, eliminar masivamente datos basura sobre Terceros y Activos, siempre y cuando todo lo se borre sea desde Historia o bien se haya enviado a Historia Archivada, en este último, al desaparecer los links también se hace posible la transacción **Eliminar Masivamente Historia**.

Para ir a la transacción sobreponer el cursor sobre el módulo de **Historia** y dar clic en la opción **Eliminar Masivamente**, como se indica a continuación:

Historia

Número OT	Descripción OT	Código AC	Estado	Prioridad	F/H Programada
2022-999	PREVENTIVO	BMRG-FM-10	Ingeniería Biomédica	3	2022-02-01 00:00
2022-998	PREVENTIVO	BMRG-FM-09	Ingeniería Biomédica	3	2022-02-01 00:00
2022-997	PREVENTIVO	BMRG-FM-249	Ingeniería Biomédica	3	2022-02-01 00:00
2022-996	PREVENTIVO	BMRG-FM-257	Ingeniería Biomédica	3	2022-02-01 00:00
2022-995	PREVENTIVO	BMRG-FM-188	Ingeniería Biomédica	3	2022-02-01 00:00
2022-994	PREVENTIVO	BMRG-FM-14	Ingeniería Biomédica	3	2022-02-01 00:00
2022-993	MANGUERA DE COLCHOS ROTA CUBICULO 30	APHM-IN-08	Ingeniería Biomédica	2	2022-02-28 13:16
2022-992	BUENAS TARDES, POR FAVOR REVISAR GLUCOMETRO, MUESTRA ERROR 3 Y NO ...	BMDG-GM-377	Ingeniería Biomédica	2	2022-02-28 13:14
2022-991	favor reponer pulsioximetro de uce 17-2 muchas gracias	APHM-IN-17	Ingeniería Biomédica	3	2022-02-28 13:13
2022-990	(BATERIAS) Buen día favor revisar mesa quirurgica Steris, no funciona gracias	BMP-MQ-09	Ingeniería Biomédica	1	2022-02-28 12:35
2022-99	PREVENTIVO	BMRA-DF-12	Ingeniería Biomédica	3	2022-01-01 00:00
2022-989	(BELISARIO)BUENOS DIAS REPORTANDO MANGO EN T Y TARRAJA DE ANCLAJE ...	APHM-IN-01	Ingeniería Biomédica	1	2022-02-28 12:10
2022-988	Maria Clara MachadoPor favor revisar guaya de desfibrilador de carro de paro. No ...	BMRA-DF-20	Ingeniería Biomédica	2	2022-02-28 12:06
2022-987	Paula Andrea Acevedo Monsalve: Por favor revisar foroftero malo.	APHM-IN-03	Ingeniería Biomédica	2	2022-02-28 12:03
2022-986	buenas tardes por favor realizar mantenimiento a tijeras iris muchas gracias	APHM-IN-03	Ingeniería Biomédica	1	2022-02-28 12:02
2022-985	POR FAVOR REVISAR ELLMAN DE LA SALA DE DERMATOLOGIA, NO FUNCIONA EN ...	BMCC-EB-16	Ingeniería Biomédica	2	2022-02-28 11:58
2022-984	Buen día. Tan amable arreglar baranda lateral de cama hab 432-2, le falta el pin qu...	BMMH-CA-215	Ingeniería Biomédica	2	2022-02-28 08:45
2022-983	BUENAS TARDES PORFAVOR REVISAR ASPIRADOR DE OTORRINO CONSULTORIO ...	BMAS-BV-18	Ingeniería Biomédica	2	2022-02-28 08:43
2022-982	Buenas tardes, favor reparar camilla hab 437-1. Gracias! Solicitud resuelta, realiza...	BMMH-CA-24	Ingeniería Biomédica	2	2022-02-28 08:32
2022-981	PREVENTIVO	BMRG-FM-477	Ingeniería y Man...	3	2022-02-01 00:00
2022-980	PREVENTIVO	BMRG-FM-468	Ingeniería y Man...	3	2022-02-01 00:00
2022-98	PREVENTIVO	BMRA-DF-15	Ingeniería y Man...	3	2022-01-01 00:00
2022-979	PREVENTIVO	BMRG-FM-164	Ingeniería y Man...	3	2022-02-01 00:00
2022-978	PREVENTIVO	BMRG-FM-165	Ingeniería y Man...	3	2022-02-01 00:00
2022-977	PREVENTIVO	BMRG-FM-174	Ingeniería y Man...	3	2022-02-01 00:00
2022-976	PREVENTIVO	BMRG-FM-461	Ingeniería y Man...	3	2022-02-01 00:00
2022-975	PREVENTIVO	BMRG-FM-462	Ingeniería y Man...	3	2022-02-01 00:00
2022-974	PREVENTIVO	BMRG-FM-133	Ingeniería y Man...	3	2022-02-01 00:00
2022-973	PREVENTIVO	BMRG-FM-134	Ingeniería y Man...	3	2022-02-01 00:00
2022-972	PREVENTIVO	BMRG-FM-463	Ingeniería y Man...	3	2022-02-01 00:00

Registros por página: 60 1-60 de 197989 / 197989

« Primera Página < Anterior 1 Siguiente > Última Página »

Imagen 55. Historia - Ir a Eliminar Masivamente

Para eliminar un conjunto de registros se debe primero realizar un Subgrupo no mayor de 5000 mil registros (este proceso puede tardar hasta 5 horas dependiendo del subgrupo), de no hacerlo el sistema muestra un mensaje de advertencia:

Eliminar Historia

☒ Todas las HIs del visor ☐ La HI Seleccionada

! No existe subgrupo o su tamaño sobrepasa los 5000 registros

ACEPTAR

Imagen 56. Historia - Alerta Eliminar Masivamente

Una vez se tenga el conjunto de registros preseleccionados proceder con la transacción así:

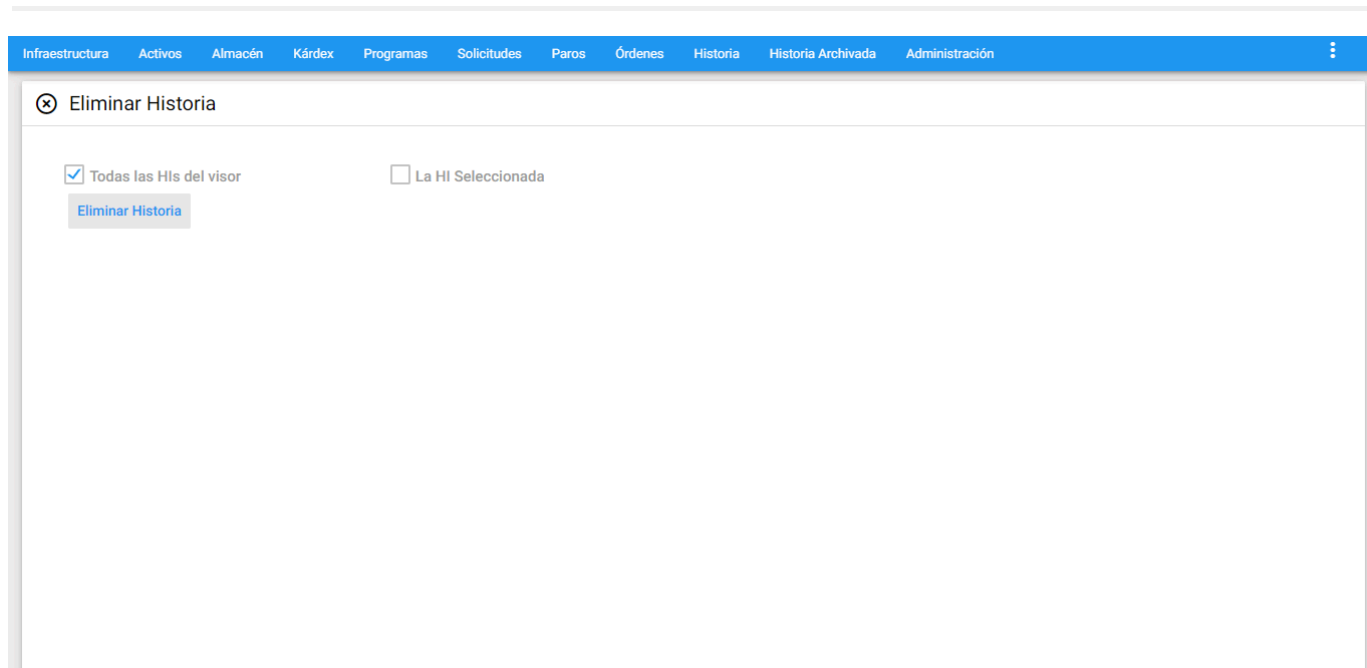


Imagen 57. Historia - Eliminar Historia

Se puede eliminar un registro de OT, SS, Paro o un conjunto de registros preseleccionados:

Todas las HIs del visor: Esta opción eliminar todos los registros históricos de la Ventana Visor, es decir, los registros preseleccionados a través del Subgrupo actual.

La HI seleccionada: Esta opción permite eliminar el registro que está seleccionado en la Ventana Visor (el cursor verde se encuentra sobre él).

Para continuar dar clic en el botón **eliminar historia** ubicado debajo de las opciones anteriores, el sistema muestra un mensaje alerta:

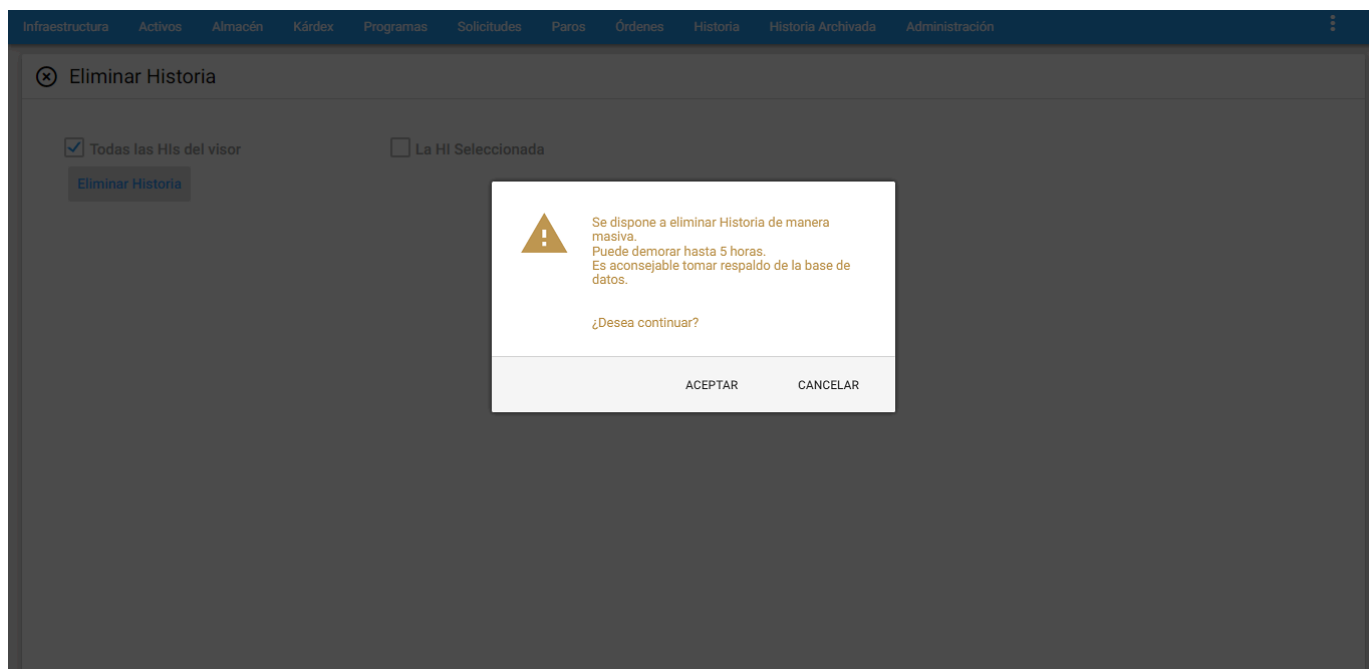


Imagen 58. Historia - Mensaje Advertencia Eliminar Masivamente

Para finalizar el proceso dar clic en **aceptar**, y el sistema confirma a través de un mensaje aviso:

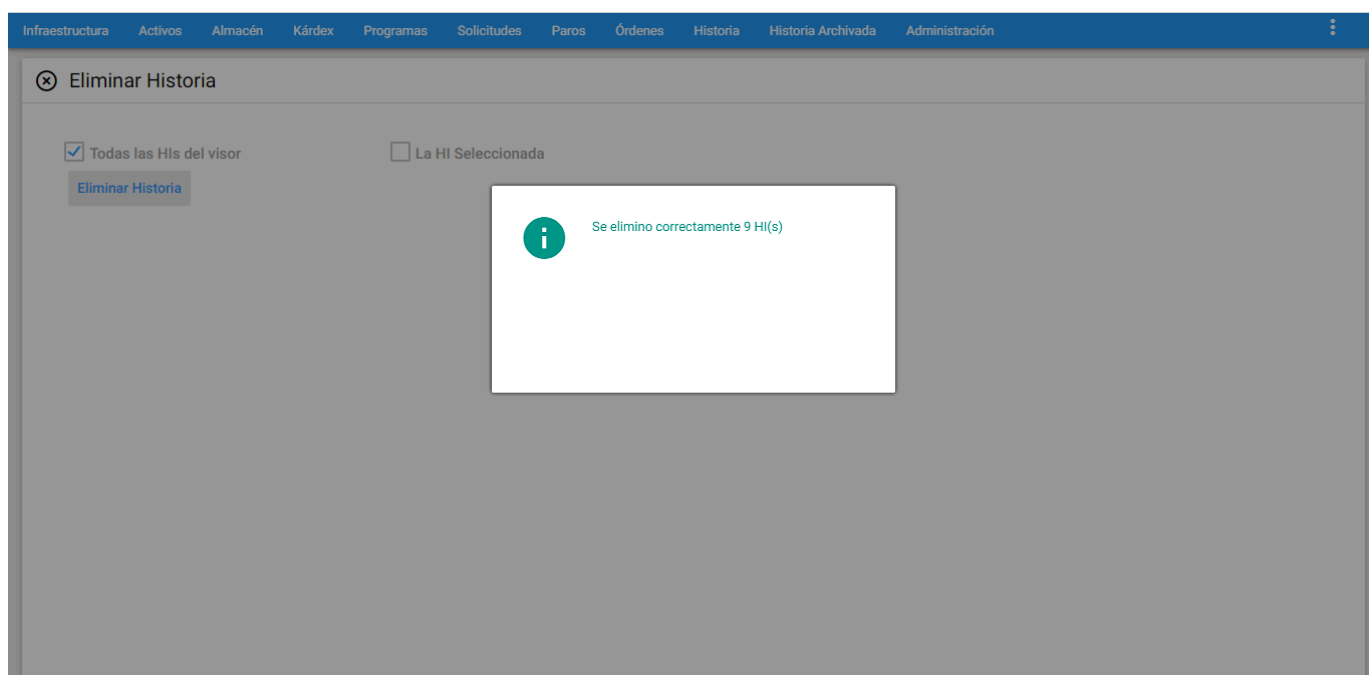


Imagen 59. Historia - Aviso Satisfactorio Eliminar Masivamente